

Διεξαγωγή εθνικής δημόσιας διαβούλευσης επί του  
κοστολογικού μοντέλου NGA Bottom-up μοντέλου  
LRIC+ με βάση το τρέχον κόστος ΑΠ ΕΕΤΤ  
937/03/18.5.2020 (ΦΕΚ 2039/Β/30.5.2020) και επί  
του επικαιροποιημένου Bottom-up μοντέλου τιμών  
των προϊόντων των αγορών μισθωμένων γραμμών  
χονδρικής, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ  
934/03/27.04.2020 (Β' 1833)

**Μαρούσι, Ιούλιος 2025**

**Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)**

## I. Πρόλογος

Με την παρούσα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το τεχνοοικονομικό bottom up μοντέλο LRIC+ NGA για τον υπολογισμό των τιμών πρόσβασης χαλκού και οπτικής ίνας σύμφωνα με την σύσταση 2024/539/ΕΕ και του επικαιροποιημένου bottom up μοντέλου τιμών των προϊόντων των αγορών μισθωμένων γραμμών χονδρικής, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020 (Β' 1833).

Σημειώνεται, ότι, η ΕΕΤΤ για την υποστήριξή της, στο συγκεκριμένο έργο έχει ως ανάδοχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις του κειμένου και κάνοντας σαφή αναφορά στις σχετικές παραγράφους αυτού.

Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 15 Ιουλίου 2025 και λήξης η 29η Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 15:00.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθεί και μη εμπιστευτική έκδοση των απαντήσεων η οποία θα δημοσιευθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.

Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ:

**<https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html>.**

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου:

[nga-model@eett.gr](mailto:nga-model@eett.gr) και να φέρουν την ένδειξη:

**«Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του κοστολογικού μοντέλου NGA Bottom-up μοντέλου LRIC+ με βάση το τρέχον κόστος ΑΠ ΕΕΤΤ 937/03/18.5.2020 (ΦΕΚ 2039/Β/30.5.2020) και επί του επικαιροποιημένου bottom-up up μοντέλου τιμών των προϊόντων των αγορών μισθωμένων γραμμών χονδρικής, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020 (Β' 1833)»**

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και με σαφήνεια μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [nga-model@eett.gr](mailto:nga-model@eett.gr).

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.



## Περιεχόμενα

I. Πρόλογος .....	2
Περιεχόμενα .....	4
Πίνακας Σχημάτων .....	7
Πίνακας Πινάκων .....	8
1. Εισαγωγή.....	9
2. Αρχές Μοντελοποίησης .....	10
Μερίδιο Αγοράς .....	13
Υπηρεσίες .....	14
Υπηρεσίες τύπου VULA/FTTC ή VLU/FTTC ή VPU light/FTTC .....	15
Υπηρεσίες τύπου VLU/FTTH ή VPU/FTTH.....	17
Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κεντρικής Σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ. / Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ	19
Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών .....	21
Υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης σε παθητική φυσική υποδομή.....	22
Υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών L2 WAP .....	24
Υπηρεσίες Χαλκού - Υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ .....	25
Υπηρεσίες πρόσβασης Floor Box .....	25
Κοστολόγηση Υπηρεσιών Χαλκού.....	26
3. Δομή μοντέλου και υλοποίηση .....	28
Γενική αρχιτεκτονική μοντέλου.....	28
Στοιχεία Αστικών Κέντρων και αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών.....	28
Παράμετροι Μοντέλου .....	31
Υλοποιούμενο Σενάριο Δικτύου .....	32
Σενάριο 1: Υλοποίηση δικτύου NGA .....	33
Σενάριο 2: Υλοποίηση δικτύου χαλκού με αντικατάσταση οπτικών στοιχείων με στοιχεία χαλκού .....	35
Επαναχρησιμοποίηση τεχνικών έργων υποδομής.....	37
Υπολογισμός συνολικών οδεύσεων και καλωδίων .....	38
Μοντελοποίηση εξοπλισμού καμπινών .....	40
Μοντελοποίηση εξοπλισμού ΑΚ .....	43
Επιμερισμός κόστους Δικτύου Κορμού.....	46

Μοντελοποίηση κίνησης ανά υπηρεσία.....	47
Υπηρεσίες L2 WAP .....	48
Building Entry Point & Floor Box .....	49
Μοντελοποίηση υπηρεσιών πρόσβασης Floor Box .....	49
Υπηρεσία Floor Box increment .....	50
Υπηρεσία Floor Box με τη νέα ΚΥΑ .....	52
Υπηρεσία Floor Box με υπάρχουσα εσωτερική καλωδίωση .....	52
Υπηρεσία Floor Box με το πρόγραμμα SMART READINESS.....	54
Μοντελοποίηση υπηρεσιών Συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών .....	56
Αντιστάθμιση πληθωρισμού .....	59
Routing Factors & Υπολογισμός Τιμών .....	59
<b>4. Ζήτηση.....</b>	<b>63</b>
Δεδομένα.....	63
Μεθοδολογία/Μοντέλα πρόβλεψης .....	63
Μοντέλο ζήτησης τηλεφωνικών συνδέσεων.....	64
Μοντέλο ζήτησης συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων.....	65
Προβλέψεις ζήτησης ανα ταχύτητα ανα δίκτυο .....	66
Ζήτηση μη ευρυζωνικών υπηρεσιών .....	69
<b>5. Μοντέλο διαστασιοποίησης .....</b>	<b>70</b>
Γεωγραφική ανάλυση.....	71
Οπτικά καλώδια και καλώδια χαλκού.....	75
<b>6. Κοστολόγηση.....</b>	<b>77</b>
CAPEX κόστη.....	77
OPEX κόστη.....	79
Κοινά κόστη .....	81
Αποσβέσεις και διάρκεια ζωής παγίων .....	82
Κοστολόγηση εφάπαξ τελών υπηρεσιών .....	83
Εκπτώσεις όγκου εφάπαξ τελών υπηρεσιών.....	86
Περιεχόμενα .....	92
Πίνακας Σχημάτων .....	93
Πίνακας Πινάκων .....	94
<b>1 Εισαγωγή.....</b>	<b>95</b>
<b>2 Δομή Μοντέλου και υλοποίηση .....</b>	<b>96</b>
2.1 Αρχιτεκτονική μοντέλου .....	96

2.2	Παράμετροι μοντέλου .....	96
2.3	Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου – WACC (Weighted Average Cost of Capital) .....	97
2.4	Νέες Υπηρεσίες .....	97
<b>3</b>	<b>Διαστασιοποίηση.....</b>	<b>98</b>
3.1	Κατάλογος Αστικών Κέντρων.....	98
<b>4</b>	<b>Ζήτηση Υπηρεσιών.....</b>	<b>99</b>
4.1	Δεδομένα κίνησης NGA .....	99
<b>5</b>	<b>Κοστολόγηση.....</b>	<b>100</b>
5.1	Τάσεις κόστος .....	100
5.2	Κοινά Κόστη .....	100
5.3	Κοστολόγηση εφάπαξ τελών υπηρεσιών .....	100
<b>6</b>	<b>Κοστολόγηση.....</b>	<b>101</b>
6.1	Τέλη προσβάσεων Ethernet .....	101
6.2	Τέλη κυκλωμάτων Ethernet.....	102
6.3	Τιμές χονδρικής αναλογικών κυκλωμάτων .....	112
6.4	Τελικές τιμές εφάπαξ υπηρεσιών.....	113

## Πίνακας Σχημάτων

Σχήμα 1: Υλοποίηση FTTH.....	12
Σχήμα 2: Υλοποίηση FTTC.....	12
Σχήμα 3: Υλοποίηση τεχνολογιών χαλκού.....	13
Σχήμα 4: Μοντέλο non-VHCN. Αρχιτεκτονική FTTC .....	16
Σχήμα 5: Μοντέλο VHCN. Αρχιτεκτονική FTTH .....	18
Σχήμα 6: Μοντελοποίηση Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM Τοπική.....	20
Σχήμα 7: Μοντελοποίηση Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS .....	20
Σχήμα 8: Γενική Αρχιτεκτονική Μοντέλου.....	28
Σχήμα 9: Διάγραμμα ροής υπολογισμών οδεύσεων/χαντακιών.....	39
Σχήμα 10: Διάγραμμα ροής υπολογισμών υπόγειων και εναέριων καλωδίων.....	40
Σχήμα 11: Διάγραμμα ροής υπολογισμών οπτικών ινών και εξοπλισμού καμπινών FTTC .....	41
Σχήμα 12: Διάγραμμα ροής υπολογισμών οπτικών ινών ανά FTTH καμπίνα.....	42
Σχήμα 13: Διάγραμμα ροής υπολογισμών θεωρητικού μέγιστου οπτικών ινών ανά FTTH καμπίνα.....	43
Σχήμα 14: Διάγραμμα ροής υπολογισμών εξοπλισμού xDSL στο ΑΚ.....	44
Σχήμα 15: Διάγραμμα ροής υπολογισμών εξοπλισμού στο ΑΚ για το δίκτυο FTTC και χαλκού.....	45
Σχήμα 16: Διάγραμμα ροής υπολογισμών εξοπλισμού στο ΑΚ για το δίκτυο FTTH .....	45
Σχήμα 17: Διάγραμμα ροής υπολογισμών εξοπλισμού των L2 Switches στο ΑΚ.....	46
Σχήμα 18: Διάγραμμα ροής υπολογισμών κίνησης L2 WAP (SVO και SVC).....	48
Σχήμα 19: Διάγραμμα ροής υπολογισμών πλήθους Floor Box (ανά ΑΚ) .....	51
Σχήμα 20: Διάγραμμα ροής υπολογισμών Floor Box με τη νέα ΚΥΑ.....	52
Σχήμα 21: Διάγραμμα ροής υπολογισμών Floor Box με υπάρχουσα εσωτερική καλωδίωση ....	54
Σχήμα 22: Διάγραμμα ροής υπολογισμών Floor Box με το πρόγραμμα SMART READINESS.....	56
Σχήμα 23: Διάγραμμα ροής υπολογισμών επαυξητικού κόστους υπηρεσιών βάσει των Routing Factors.....	61
Σχήμα 24: Εξέλιξη ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων .....	65
Σχήμα 25: Εξέλιξη συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων.....	66
Σχήμα 26: Εκτίμηση ζήτησης ανά ταχύτητα για χαλκό-xDSL.....	68
Σχήμα 27: Εκτίμηση ζήτησης ανά ταχύτητα για FTTC .....	68
Σχήμα 28: Εκτίμηση ζήτησης ανά ταχύτητα για FTTH .....	69
Σχήμα 29: Επίπεδα FPs (Flexibility Points) και τμήματα δικτύου (segments) .....	70
Σχήμα 30: Σχηματική αναπαράσταση των οδεύσεων GIS από το μοντέλο BU LRIC+ μισθωμένων γραμμών.....	71
Σχήμα 31: Αποτελέσματα GIS οδεύσεων χαλκού για ένα ΑΚ (μπλε-feeder, κόκκινο-distribution).....	72
Σχήμα 32: Αποτελέσματα GIS οδεύσεων FTTC για το ίδιο ΑΚ (μπλε-feeder, κόκκινο-distribution).....	73
Σχήμα 33: Σχηματική αναπαράσταση clusters που προέκυψαν από την ομαδοποίηση κτιρίων..	74
Σχήμα 34: Αποτελέσματα GIS οδεύσεων FTTH για το ίδιο ΑΚ (μπλε-feeder, κόκκινο-distribution).....	75



## Πίνακας Πινάκων

Πίνακας 1: Σύνοψη βασικών αρχών και μεθοδολογίας .....	10
Πίνακας 2: Αντιστοίχιση ονομασίας σεναρίων μοντέλου και υλοποίησης δικτύων .....	12
Πίνακας 3: Μερίδιο αγοράς FTTH ανά έτος .....	14
Πίνακας 4: Αντιστοιχία ονομασίας υπό ρύθμιση υπηρεσιών και μοντελοποιημένων υπηρεσιών FTTC .....	16
Πίνακας 5: Αντιστοιχία ονομασίας υπό ρύθμιση υπηρεσιών και μοντελοποιημένων υπηρεσιών FTTH .....	18
Πίνακας 6: Παράμετροι Διαστασιοποίησης Σενάριο NGA (VHCN) .....	34
Πίνακας 7: Παράμετροι Διαστασιοποίησης Σενάριο Χαλκού .....	36
Πίνακας 8: Παράμετροι μοντέλου ζήτησης τηλεφωνικών συνδέσεων .....	64
Πίνακας 9: Παράμετροι μοντέλου ευρυζωνικών συνδέσεων .....	66
Πίνακας 10: Τύποι καλωδίων και σωληνώσεων/αγωγών .....	76
Πίνακας 11: CAPEX κόστη υπόγειων καλωδίων χαλκού .....	77
Πίνακας 12: CAPEX κόστη εναέριων καλωδίων χαλκού .....	78
Πίνακας 13: CAPEX κόστη υπόγειων καλωδίων οπτικών ινών .....	78
Πίνακας 14: CAPEX κόστη χαντακίων .....	78
Πίνακας 15: OPEX ποσοστό επί του CAPEX ανά κατηγορία δικτυακού στοιχείου .....	80
Πίνακας 16: Διάρκεια ζωής ανά κατηγορία δικτυακού στοιχείου .....	82
Πίνακας 17: Διάρκεια ζωής επαναχρησιμοποιήσιμων παγίων .....	83





# ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

## 1. Εισαγωγή

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι βασικές αρχές, η μεθοδολογία και οι παράμετροι που διέπουν την ανάπτυξη του διευρυμένου μοντέλου μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους NGA Bottom-Up (BU LRIC+) που αναπτύχθηκε για τον υπολογισμό των τιμών πρόσβασης χαλκού και οπτικής ίνας του κοστολογικού μοντέλου, όπως αυτό είχε εγκριθεί με την ΑΠ ΕΕΤΤ 937/03/18.5.2020 (ΦΕΚ 2039/Β/30.5.2020) και ισχύει τροποποιηθέν και με βάση το Ενημερωμένο Κείμενο Αρχών, Μεθοδολογίας και Δομής του Μοντέλου.

Το παρόν κείμενο έχει γραφτεί σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του μοντέλου, στις οποίες προέβη η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση των αρχών του μοντέλου που διεξήχθη στο χρονικό διάστημα 13.01.2025 έως 07.03.2025.

Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά η δομή και η λειτουργία του τεχνοοικονομικού μοντέλου, καθώς και τα επιμέρους μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ζήτησης, τη διαστασιοποίηση του δικτύου, τον υπολογισμό του κόστους κτήσης και απόσβεσης των παγίων στοιχείων του δικτύου, και τον υπολογισμό του κόστους παροχής των υπηρεσιών.

## 2. Αρχές Μοντελοποίησης

Το τεχνοοικονομικό μοντέλο βασίζεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου αποδοτικού δικτύου VHCN κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογιών FTTH. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου μοντέλου συμφωνεί με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προώθηση της συνδεσιμότητας gigabit μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου (2024/539/ΕΕ).

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι βασικότερες αρχές, μεθοδολογίες και παράμετροι σύμφωνα με το κείμενο αρχών, μεθοδολογίας και δομής μοντελοποίησης του μοντέλου NGA Bottom-Up LRIC+. Στο μοντέλο υλοποιούνται δύο σενάρια VHCN και non-VHCN για τα αντίστοιχα δίκτυα FTTH και Χαλκού/FTTC.

**Πίνακας 1: Σύνοψη βασικών αρχών και μεθοδολογίας**

	VHCN / FTTH	Non-VHCN / Χαλκού & FTTC
<b>Μεθοδολογία μοντελοποίησης</b>	Αντικατάσταση οπτικών στοιχείων με στοιχεία χαλκού με κατάλληλες τεχνικές και κοστολογικές προσαρμογές	
<b>Επιμερισμός κόστους</b>	LRIC+	
<b>Κοινό κόστος Overheads, G&amp;A</b>	EPMU, 10% βάσει benchmarking	
<b>Αρχικό έτος κατασκευής δικτύου</b>	2019	
<b>Διάρκεια μοντελοποίησης</b>	13 έτη (έως το 2032)	
<b>Μέθοδος αποσβέσεων</b>	Tilted Annuity	
<b>Αντιστάθμιση Πληθωρισμού</b>	Μεσοσταθμική τάση CAPEX για το σύνολο της διάρκειας μοντελοποίησης	
<b>Αποτίμηση νέων παγίων</b>	CCA, τρέχον κόστος	
<b>Αποτίμηση επαναχρησιμοποιήσιμων παγίων</b>	Μέθοδος τιμαριθμοποίησης (indexation) για τεχνικά έργα υποδομής, από το Επιχειρησιακό Κοστολογικό Σύστημα (ΕΚΟΣ) του ΟΤΕ	
<b>WACC</b>	6,04% + 1,86% risk premium	6,04%
<b>Πάροχος</b>	Υποθετικός αποδοτικός πάροχος χονδρικής	
<b>Μερίδιο αγοράς</b>	100% το 2024 έως 90% το 2030	100%
<b>Τεχνολογίες Πρόσβασης</b>	FTTH με XGSPON, splitting ratio 1:64	Χαλκού και FTTC- VDSLVectoring
<b>Γεωγραφική Κάλυψη</b>	Όλες οι περιοχές, πλην επιδοτούμενων	Όλες οι περιοχές: - FTTC στις καμπίνες βάσει αναθέσεων - χαλκός στις υπόλοιπες περιοχές
<b>Εύρος δικτύου πρόσβασης</b>	Έως το BEP ή το Floor Box	Έως το εσκαλίτ ή χαλύβδινο εντός του κτιρίου
<b>Προσέγγιση μοντελοποίησης scorching</b>	Modified Scorched Node - βελτιστοποίηση πλήθους ΑΚ	Scorched Node - υπάρχον πλήθος ΑΚ και καμπινών χαλκού ή FTTC


	- βελτιστοποίηση πλήθους και θέσεων καμπινών (scorched earth)	
<b>Εναέριο δίκτυο</b>	Όχι	Ναι, στο τμήμα καμπίνα-κτίριο
<b>Μοντελοποίηση υπηρεσιών πρόσβασης σε φυσική υποδομή (PIA)</b>	Σωληνώσεις: - ΑΚ-Καμπίνας ανα μέτρο Σκοτεινή ίνα: - ΑΚ-Καμπίνας ανά χιλιόμετρο - Καμπίνας-Κτιρίου μέσης απόστασης	Στύλοι
<b>Μοντελοποίηση Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ</b>	Ναι	Όχι
<b>Μοντελοποίηση Υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών L2 WAP</b>	SVO (Συμμετρικό FTTH)	SVC (Συμμετρικό FTTC)
<b>Υπολογισμός Οδεύσεων</b>	Steiner Tree αλγόριθμοι επί του οδικού δικτύου	
<b>Επαναχρησιμοποίηση</b>	Χαντάκια χαλκού στο τμήμα ΑΚ-καμπίνα	FTTC: - Χαντάκια χαλκού στο τμήμα ΑΚ-καμπίνα Χαλκός επιδοτούμενων περιοχών: - Καλώδια και χαντάκια
<b>Επανεπενδύσεις επαναχρησιμοποιήσιμων παγίων</b>	Όχι	Ναι 2% ετησίως στο εναέριο δίκτυο επιδοτούμενων περιοχών
<b>Συνολική Ζήτηση</b>	Όλοι οι συνδρομητές των μη επιδοτούμενων καμπινών - δεδομένης της σταδιακής ελαφράς μείωσης των σταθερών γραμμών - δεδομένου του μεριδίου αγοράς	FTTC: - Όλοι οι συνδρομητές FTTC καμπινών Χαλκός: - Όλοι οι συνδρομητές καμπινών χαλκού (εκτός των FTTC καμπινών) - δεδομένης της σταδιακής ελαφράς μείωσης των σταθερών γραμμών
<b>Ζήτηση ανά ταχύτητα</b>	50Mbps έως 3000 Mbps  Βάσει μοντέλων διάχυσης, δεδομένων και εκτιμήσεων παρόχων έως το 2028	FTTC: 24Mbps έως 200 Mbps Χαλκός: 24Mbps έως 50 Mbps  Βάσει μοντέλων διάχυσης, δεδομένων και εκτιμήσεων παρόχων έως το 2028
<b>Single play (μόνο φωνή) συνδρομητές στη ζήτηση</b>	Ναι, στην ελάχιστη ταχύτητα	

Σημειώνεται ότι στο μοντέλο έχουν διατηρηθεί από τις παλαιότερες εκδόσεις οι ονομασίες σεναρίων NGA και Copper, οι οποίες πλέον αντιστοιχούν στις υλοποιήσεις VHCN και non-VHCN δικτύων.


**Πίνακας 2: Αντιστοίχιση ονομασίας σεναρίων μοντέλου και υλοποίησης δικτύων**

	VHCN / FTTH	Non-VHCN / Χαλκού & FTTC
Ονομασία σεναρίου στο μοντέλο	NGA	Copper


Παρακάτω απεικονίζονται διαγραμματικά οι υλοποιήσεις των αρχιτεκτονικών FTTH, FTTC (VDSL Vectoring) και χαλκού. Επιπλέον, αποτυπώνεται το εύρος μοντελοποίησης του κάθε δικτύου όπως επιγράφηκε στο κείμενο αρχών, μεθοδολογίας και δομής μοντελοποίησης του μοντέλου NGA Bottom-Up LRIC+.

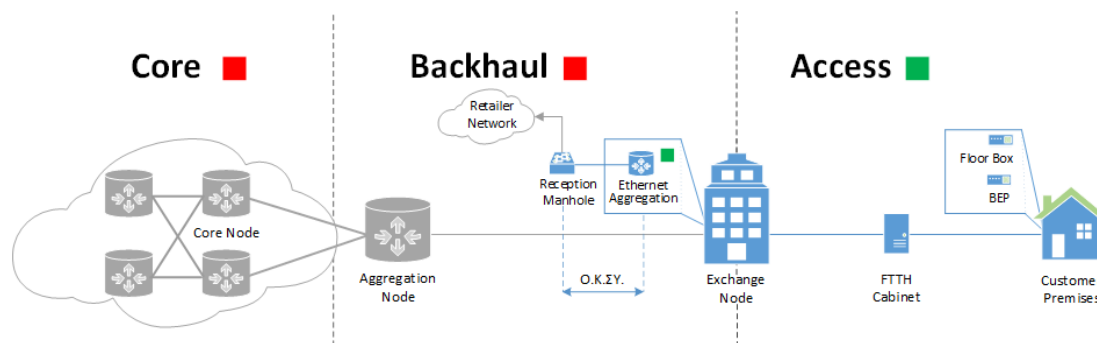

**Σχήμα 1: Υλοποίηση FTTH**

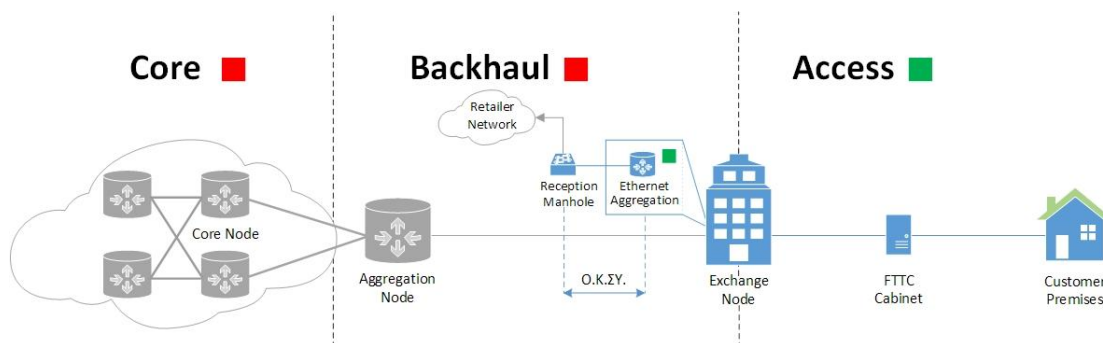

**Σχήμα 2: Υλοποίηση FTTC**

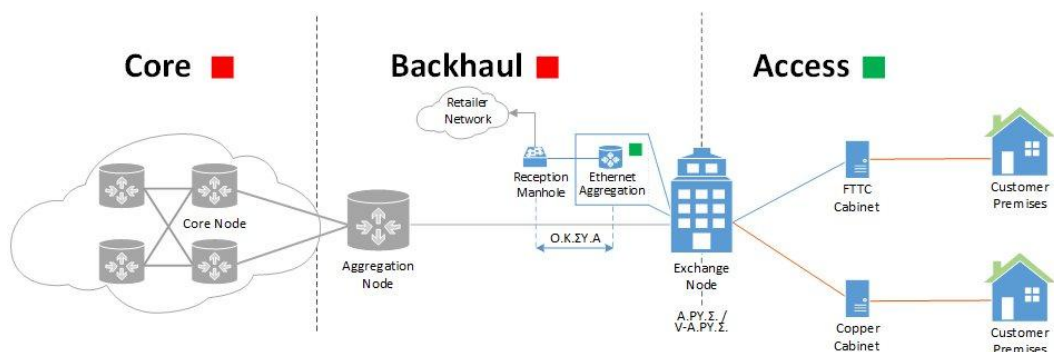

**Σχήμα 3: Υλοποίηση τεχνολογιών χαλκού**

## Μερίδιο Αγοράς

Για τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς FTTH χρησιμοποιήθηκαν:

- Τα στοιχεία ζήτησης λιανικής και χονδρικής των υπηρεσιών ανά πάροχο ανά ΑΚ έως το τέλος του 2024
- Τα επενδυτικά σχέδια FTTH των παρόχων ανά ΑΚ, όπως έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΕΤΤ
- Οι παρακάτω τύποι υπολογισμού για το συνολικό μερίδιο αγοράς του υποθετικά αποδοτικού παρόχου το έτος μετά την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με το κείμενο αρχών

*Συνολικό Μερίδιο Αγοράς*

$$= (\text{Ποσοστό Επικάλυψης}) \times (\text{Μερίδιο αγοράς στις περιοχές με επάλληλα FTTH δίκτυα}) + (1 - \text{Ποσοστό Επικάλυψης}) \times 100\%$$

όπου

*Μερίδιο αγοράς στις περιοχές με επάλληλα FTTH δίκτυα*

$$= \frac{(\text{γραμμες αυτοπαροχής}) + 50\% \times (\text{γραμμες χονδρικής})}{(\text{σύνολο γραμμών})}$$

Βάσει των ανωτέρω, το μερίδιο αγοράς το αποδοτικού παρόχου αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 90% το 2030. Δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς έχει τεθεί στο 100% το 2024, το μερίδιο

αγοράς για τα ενδιάμεσα έτη 2025-2029 προκύπτει με γραμμική παρεμβολή. Το μερίδιο αγοράς για τα έτη 2031 και 2032 διατηρείται ίσο με το μερίδιο του 2030.

Τα τελικά μερίδια αγοράς ανά έτος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 3: Μερίδιο αγοράς FTTH ανά έτος**

Έτος	Μερίδιο αγοράς FTTH
2019	100.0%
2020	100.0%
2021	100.0%
2022	100.0%
2023	100.0%
2024	100.0%
2025	98.3%
2026	96.7%
2027	95.0%
2028	93.3%
2029	91.7%
2030	90.0%
2031	90.0%
2032	90.0%

## Υπηρεσίες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που υλοποιούνται και κοστολογούνται στο μοντέλο.

Οι υπηρεσίες (καθώς και τα αντίστοιχα τέλη) που παρέχονται μέσω του αποδοτικού δικτύου είναι υπηρεσίες χονδρικών εικονικών προϊόντων με διακριτές τιμές ανάλογα με την αρχιτεκτονική δικτύου και τα σχετικά τέλη (π.χ. τέλη σύνδεσης/μετάβασης). Τα προϊόντα αυτά είναι τύπου VULA (Virtual Unbundled Local Access – Εικονική Αδεσμοποίητη Τοπική Πρόσβαση) και αποτελούν ουσιαστικά υπηρεσία bitstream, με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε η εικονική πρόσβαση που προσφέρουν να ισοδυναμεί με φυσική πρόσβαση στον βρόχο/υποβρόχο. Οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του LLU/SLU χωρίς να απαιτείται επένδυση σε εξοπλισμό δικτύου πρόσβασης. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται και ως υπηρεσίες VLU (Virtual

Loop Unbundled) και VPU light (Virtual Partially Unbundled light). Οι υπηρεσίες που μοντελοποιούνται εξαρτώνται από την αρχιτεκτονική των υποδομών FTTH, FTTC ή χαλκό.


Επιπρόσθετα μοντελοποιούνται υπηρεσίες

- συμμετρικών ταχυτήτων μισθωμένων γραμμών L2 WAP,
- πρόσβασης σε παθητικές υποδομές,
- ολοκληρωμένης κεντρικής πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.,
- συνεγκατάστασης
- υπηρεσίες αδειοδοτούμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (LLU) και υποβρόχο (SLU)
- Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. (BRAS)

#### **Υπηρεσίες τύπου VULA/FTTC ή VLU/FTTC ή VPU light/FTTC**

Οι υπηρεσίες τύπου VULA/FTTC δίνουν τη δυνατότητα στον Πάροχο Υπηρεσίας (ΠΥ) να παρέχει στον Τελικό Χρήστη ευρυζωνικές συνδέσεις VDSL2 (vectored) μεταξύ του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου χαλκού (εσκαλίτ) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του PoP του Παρόχου Πρόσβασης (ΠΠ) (Αποδοτικός πάροχος) στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των MSANs (όπου συνδέονται οι τελικοί χρήστες). Στο σημείο συγκέντρωσης ενδέχεται να παραδίδεται η κίνηση και από άλλα Αστικά κέντρα. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί ακόμη να παραδίδονται σε κόμβο BRAS του δικτύου, στο οποίο δρομολογείται η κίνηση των MSAN της καμπίνας (KV), στην οποία συνδέεται ο τελικός χρήστης. Οι υπηρεσία φωνής σε όλες τις περιπτώσεις παρέχονται μέσω VOIP ενώ με την υπηρεσία τύπου VPU παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες φωνής PSTN μέσω του υφιστάμενου χάλκινου δικτύου (LLU).

Σε κάθε περίπτωση σημεία οριοθέτησης της υπηρεσίας αποτελούν: προς το μέρος του τελικού χρήστη, το σημείο τερματισμού του ακραίου δικτύου χαλκού του Παρόχου SLU (εσκαλίτ) και προς τη μεριά του δικτύου, ο κόμβος συγκέντρωσης στο σχετικό PoP του Παρόχου Πρόσβασης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Η υπηρεσία VULA/FTTC μοντελοποιείται θεωρώντας ταχύτητες downstream: 24Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps και 200 Mbps. Οι ταχύτητες upstream που παρέχονται έχουν τεθεί στο 10% των αντίστοιχων ταχυτήτων downstream.

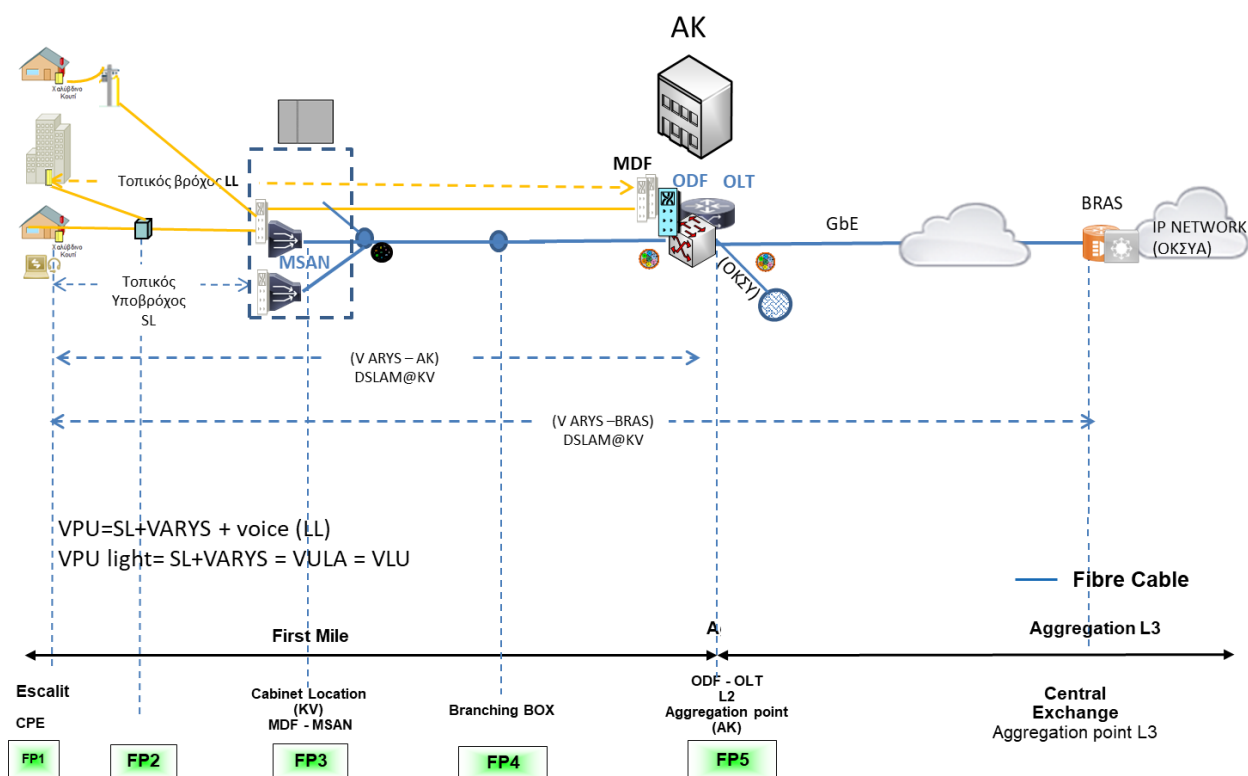

**Σχήμα 4: Μοντέλο non-VHCN. Αρχιτεκτονική FTTC**

Οι υπηρεσίες όπως μοντελοποιούνται στο τεχνοοικονομικό μοντέλο έχουν ονομαστεί βάσει της τεχνολογίας και του σημείου του δικτύου όπου παραδίδονται. Στον παρακάτω πίνακα δίδεται η αντιστοιχία με τις ονομασίες των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών.

**Πίνακας 4: Αντιστοιχία ονομασίας υπό ρύθμιση υπηρεσιών και μοντελοποιημένων υπηρεσιών FTTC**

Υπηρεσίας μοντέλου	Ρυθμιζόμενης υπηρεσίες
FTTC Aggr	VLU FTTC
FTTC BRAS	VPU Light type B






FTTC Aggr + VPU Increment	VPU type C
FTTC BRAS + VPU Increment	VPU type B

Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνεται το κόστος του χάλκινου τοπικού υποβρόχου, όπως υπολογίζεται από το δίκτυο του FTTC. Το κόστος VPU increment αφορά την επιβάρυνση VPU για την παροχή υπηρεσίας φωνής από το δίκτυο χαλκού στο τμήμα μεταξύ καμπίνας και αστικού κέντρου. Το κόστος ανά γραμμή της εν λόγω επαύξησης υπολογίζεται στο δίκτυο χαλκού και συμπεριλαμβάνει τα κόστη συστημάτων (τιμολόγησης, διαθεσιμότητας, IT, κ.ά.), το κόστος του MDF και το κόστος των χάλκινων καλωδιώσεων ως επαναχρησιμοποιήσιμα πάγια.

## Υπηρεσίες τύπου VLU/FTTH ή VPU/FTTH

Η υπηρεσία VLU/FTTH δίνει τη δυνατότητα στον ΠΥ να παρέχει στον Τελικό Χρήστη υψίρρυθμες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του οπτικού δικτύου του ΠΠ. Σημεία οριοθέτησης της υπηρεσίας αποτελούν προς το μέρος του τελικού χρήστη, ο κατανεμητής οπτικών ινών, που αποτελεί το σημείο τερματισμού του οπτικού δικτύου του ΠΠ στο κτίριο του τελικού χρήστη του ΠΥ και προς τη μεριά του δικτύου, ο κόμβος συγκέντρωσης στο σχετικό PoP του ΠΠ. Παραστατικά αυτό φαίνεται στο Σχήμα 5. Το σημείο στο οποίο θα τερματίζεται το οπτικό δίκτυο πρόσβασης του ΠΠ, μπορεί να είναι είτε το σημείο εισόδου στο κτίριο (Building Entry Point-BEP) του τελικού χρήστη, είτε τα κουτιά ορόφου (floor boxes). Ο κόμβος συγκέντρωσης (Ethernet Aggregation) συγκεντρώνει κίνηση από έναν αριθμό κατοικιών μέσω ενός εκτεταμένου Δικτύου Οπτικών Ινών. Η σύνδεση μεταξύ του ενεργού εξοπλισμού κάθε κατοικίας και του κόμβου τερματισμού του οπτικού δικτύου (Optical Line Termination - OLT) γίνεται μέσω κατάλληλων οπτικών συνδέσεων. Εν συνεχεία κάθε κόμβος OLT συνδέεται μέσω επαρκών οπτικών διεπαφών με τον Κόμβο Συγκέντρωσης. Η υπηρεσία VULA/FTTH μοντελοποιείται σε ταχύτητες downstream 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps 300 Mbps, 500Mbps, 1Gbps και 3Gbps. Οι ταχύτητες upstream που παρέχονται έχουν τεθεί στο 10% των αντίστοιχων ταχυτήτων downstream για τις υπηρεσίες

ονομαστικής ταχύτητας έως 200Mbps. Για τις υπηρεσίες από 300Mbps έως 3Gbps οι ταχύτητες upstream που παρέχονται έχουν τεθεί στο 50%.

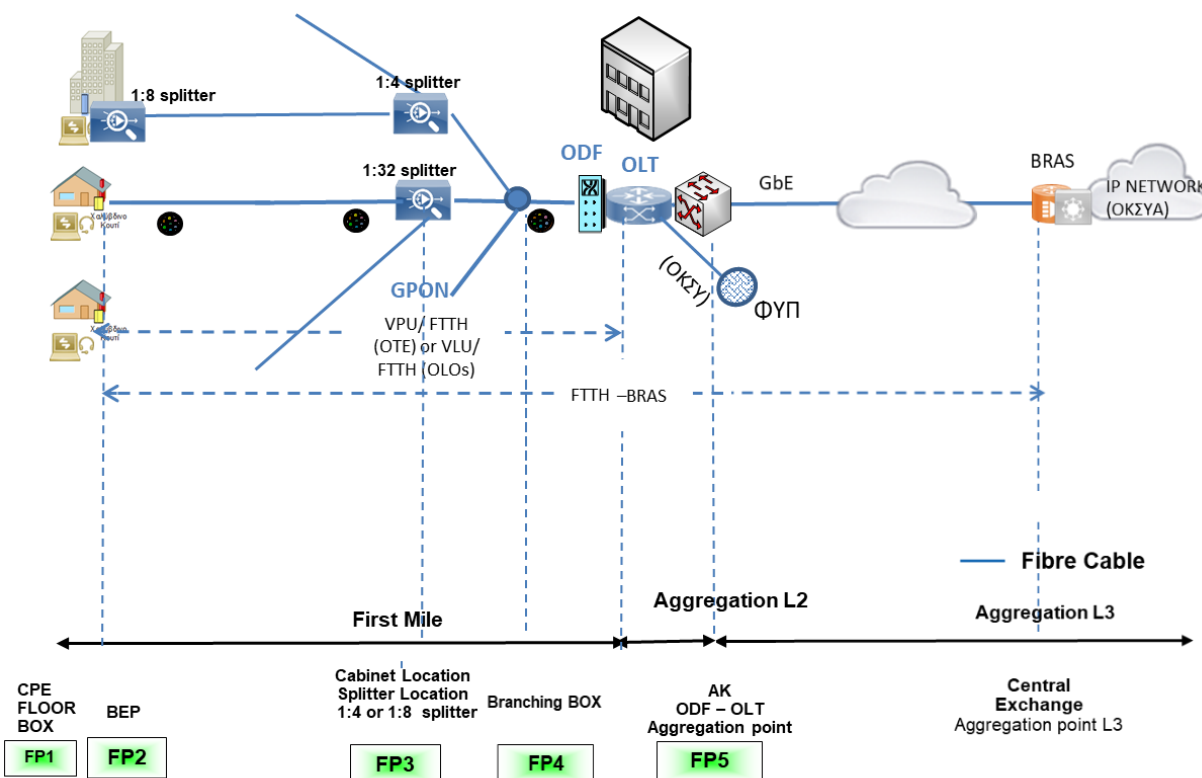

**Σχήμα 5: Μοντέλο VHCN. Αρχιτεκτονική FTTH**

Οι υπηρεσίες όπως μοντελοποιούνται στο τεχνοοικονομικό μοντέλο έχουν ονομαστεί βάσει της τεχνολογίας και του σημείου του δικτύου όπου παρέχονται ή παραδίδονται. Στον παρακάτω πίνακα δίδεται η αντιστοιχία με τις ονομασίες των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών.


**Πίνακας 5: Αντιστοιχία ονομασίας υπό ρύθμιση υπηρεσιών και μοντελοποιημένων υπηρεσιών FTTH**

Υπηρεσίας μοντέλου	Ρυθμιζόμενης υπηρεσίες
FTTH BEP	VLU/FTTH BEP
FTTH BEP + Floor Box Increment	VLU/FTTH Floor Box
FTTH BRAS	VPU/FTTH BEP BRAS
FTTH BRAS + Floor Box Increment	VPU/FTTH Floor Box BRAS

## Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κεντρικής Σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ. / Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ

Η Υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. αφορά την τοπική διασύνδεση, η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των τελικών χρηστών ενός Τηλεπικοινωνιακού ΠΥ από ένα ή περισσότερα DSLAMs/OLTs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο ΡοΡ) σε ένα «τοπικό» κύκλωμα. Αυτό «παραδίδεται» από τον ΠΠ στον ΠΥ μέσω οπτικής ίνας, σε φρεάτιο υποδοχής παρόχου (ΦΥΠ), που βρίσκεται έξω από το συγκεκριμένο ΡοΡ. Η υπηρεσία παρέχει τα φυσικά μέσα (optical transceivers, οπτικό καλώδιο) και πρωτόκολλα επικοινωνίας (Ethernet) ώστε να μεταφέρεται η κίνηση από/προς το Δίκτυο του ΠΠ (αποδοτικός πάροχος) προς/από το δίκτυο του ΠΥ με ταχύτητες έως 10Gbps. Στο μοντέλο θεωρείται ότι η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. παρέχεται μόνο σε τοπικό επίπεδο.

Η κοστολόγηση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ. περιλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού του L2 switch με τις αντίστοιχες κάρτες και το φρεάτιο υποδοχής παρόχου με τη σχετική υποδομή και καλωδιώσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

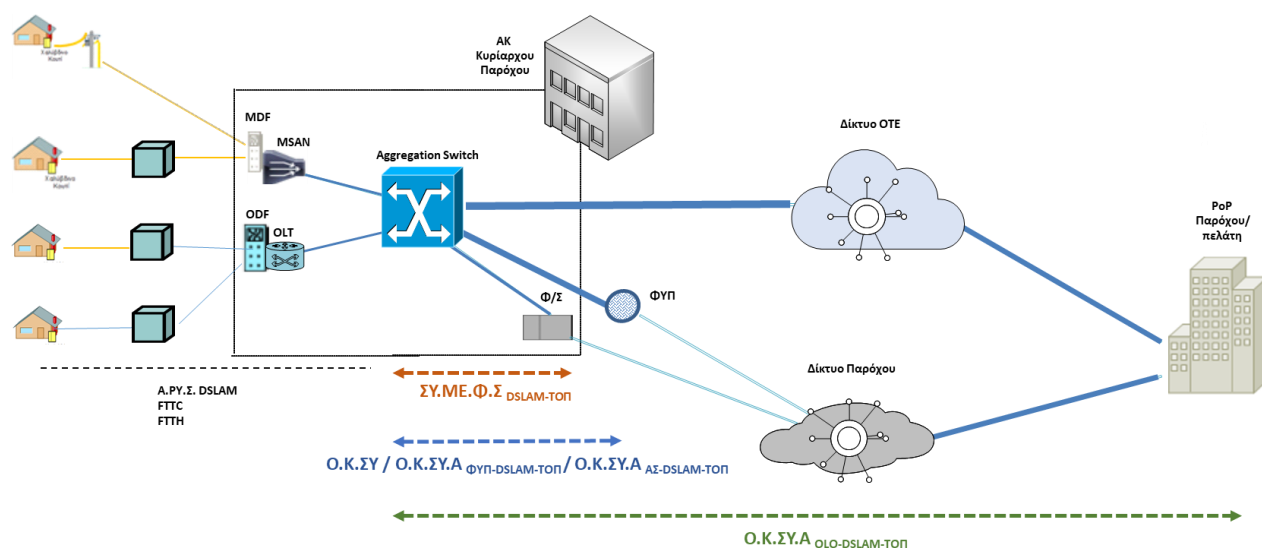


### Σχήμα 6: Μοντελοποίηση Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM Τοπική

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ, Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική], Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΑΣ-DSLAM-Τοπική] και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [DSLAM-Τοπική] θεωρούνται κοστολογικά ισοδύναμες και ως εκ τούτου μοντελοποιούνται και κοστολογούνται ως μια υπηρεσία.

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΟΛΟ-DSLAM-Τοπική] κοστολογείται με παρόμοιο τρόπο με τη διαφορά ότι αντί για το κόστος του ΦΥΠ, περιλαμβάνει το κόστος της μέσης όδευσης από το ΑΚ του ΠΠ μέχρι τις εγκαταστάσεις παρόχου (PoP) του ΠΥ.

Ομοίως οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS ΕΘΝΙΚΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ παρέχονται για τη μεταφορά της κίνησης από το BRAS του ΠΠ στο του σημείου που επιλέγει να συνδεθεί ο ΠΥ (Χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης – ΦΣ ή Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων – ΦΥΠ ή εγκαταστάσεις παρόχου). Οι υπηρεσίες παραδίδονται σε εθνικό ή περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την περιοχή κάλυψης που έχει επιλέξει ο ΠΥ.

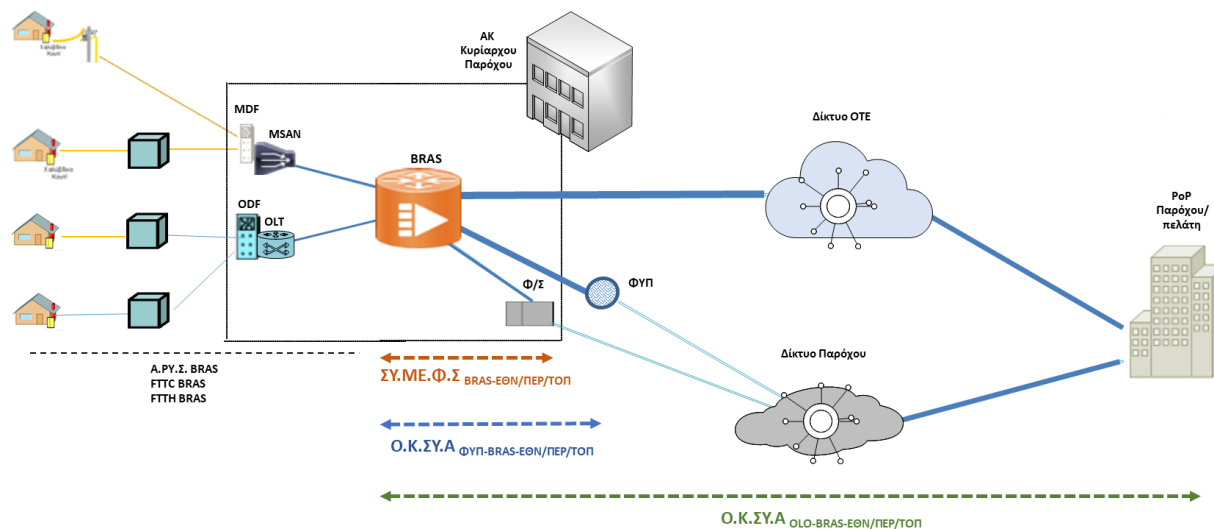

### Σχήμα 7: Μοντελοποίηση Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS

Στο μοντέλο οι υπηρεσίες που παραδίδονται σε περιφερειακό επίπεδο επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος των L3 Edge Routers, ενώ οι υπηρεσίες που παραδίδονται σε εθνικό επίπεδο επιβαρύνονται τόσο με το κόστος των L3 Edge Routers όσο και των L3 Core Routers του δικτύου. Επίσης οι υπηρεσίες επιβαρύνονται με το μέσο κόστος οδεύσεων (Core Trench Regional / National) και μεταφοράς (WDM Transmission Regional / National) ανάλογα με το επίπεδο παράδοσης (Περιφερειακό ή Εθνικό) όπως αυτά προκύπτουν από τη μοντελοποίηση του δικτύου κορμού στο μοντέλο BU LRIC+ Μισθωμένων Γραμμών.

## Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών

Στο φύλλο εργασίας {Colocation} μοντελοποιούνται μεμονωμένα οι παρακάτω υπηρεσίες βάσει συγκεκριμένων υλικών και εργασιών ανά έτος:

- Φυσική Συνεγκατάσταση
  - Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ικρίωμα
  - Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Α, >30.000 παροχές)
  - Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Β, 10.000 έως 30.000 παροχές)
  - Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Γ, <10.000 παροχές)
  - Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠ Καμπίνας σε Προαύλιο Χώρο Α/Κ ΟΤΕ (ανά 200 Ζεύγη)
- Σύνδεση ΚΟΙ σε χώρο Συνεγκατάστασης
  - Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης ανά ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική – Σύμμικτη – Εικονική) σε ΦΥΠ
- Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση σε Α/Κ με περισσότερους από 5000 συνδρομητές
  - Μηνιαίο τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ
  - Μηνιαία τέλη χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά μέτρο ( $L \cdot N \cdot \text{Μηνιαίο Τέλος}$ )
- Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση σε Α/Κ με λιγότερους από 5000 συνδρομητές
  - Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο Φ.Υ.Τ.Π. ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ
- ΣΥΜΜΙΚΤΗ (ΣΣ) - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΣ)
  - Μηνιαίο τέλος για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα)
  - Μηνιαίο Τέλος Υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα)
- Εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (ΕΗΖ)
  - Μηνιαίο Τέλος χρήσης ΕΗΖ ΟΤΕ (ανά ικρίωμα)

Στον παρακάτω πίνακα δίδεται η αντιστοιχία με τις ονομασίες των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών.

Υπηρεσίας μοντέλου	Ρυθμιζόμενης υπηρεσίες
	Φυσική Συνεγκατάσταση

Operational costs (Maintenance & Repair) per Rack - Physical Colocation	Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ικρίωμα
Colocation Space cost per Rack – Zone A ( > 30,000 lines)	Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Α, >30.000 παροχές)
Colocation Space cost per Rack – Zone B (10,000 - 30,000 lines)	Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Β, 10.000 έως 30.000 παροχές)
Colocation Space cost per Rack – Zone C (0 - 10,000 lines)	Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Γ, <10.000 παροχές)
Operational costs (Maintenance & Repair) – 200 Copper Pair Cable at Cabinet	Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠ Καμπίνας σε Προαύλιο Χώρο Α/Κ ΟΤΕ (ανά 200 Ζεύγη)
	Σύνδεση ΚΟΙ σε χώρο Συνεγκατάστασης
Operational costs (Maintenance & Repair) – Fiber Pair at ORM	Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης ανά ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική – Σύμμικτη – Εικονική) σε ΦΥΠ
	Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση σε Α/Κ με περισσότερους από 5000 συνδρομητές
Operational costs (Maintenance & Repair) – 200 Copper Pair Cable at ORM	Μηνιαίο τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ
Access-Rental to External Copper Cable per meter	Μηνιαία τέλη χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά μέτρο (L*N*Μηνιαίο Τέλος)
	Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση σε Α/Κ με λιγότερους από 5000 συνδρομητές
Operational costs (Maintenance & Repair) – 100 Copper Pair Cable at ORM	Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο Φ.Υ.Τ.Π. ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ
	ΣΥΜΜΙΚΤΗ (ΣΣ) - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΣ)
Operational costs (Maintenance & Repair) per Rack - Shared Colocation	Μηνιαίο τέλος για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα)
Operational costs (Maintenance & Repair) per Rack - Virtual Colocation	Μηνιαίο Τέλος Υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα)
	Εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (EHZ)
Power Generator - Per Rack	Μηνιαίο Τέλος χρήσης EHZ ΟΤΕ (ανά ικρίωμα)

### Υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης σε παθητική φυσική υποδομή

Για τη διασύνδεση του εξοπλισμού ενός παρόχου στην περιοχή μιας καμπίνας με τον εξοπλισμό του στην περιοχή του ΑΚ, ο μοντελοποιημένος πάροχος παρέχει πρόσβαση σε σωλήνες/αγωγούς ή μικροσωλήνες (κατάληψη και χρήση σωλήνα). Οι παρεχόμενες σωληνώσεις θεωρούνται διαμέτρου Ø10. Ομοίως, η διαθέσιμη ελεύθερη υποδομή οπτικών ινών από το ΑΚ έως την καμπίνα ή από την καμπίνα έως το κτίριο παρέχεται ως σκοτεινή ίνα (Dark Fiber) στο αντίστοιχο τμήμα του δικτύου. Το κόστος αφορά τη δέσμευση και χρήση μίας σκοτεινής ίνας. Τα αντίστοιχα τέλη πρόσβασης σε σκοτεινή ίνα, υπολογίζονται σε δύο τμήματα:



- Τέλος πρόσβασης μεταξύ ΑΚ – καμπίνας ανά χιλιόμετρο.
- Τέλος πρόσβασης μεταξύ καμπίνας – κτιρίου μέσης απόστασης.

Το κόστος που επιμερίζεται στις εν λόγω υπηρεσίες αφορά το κόστος συστημάτων (τιμολόγησης, διαθεσιμότητας, IT κ.ά.) και το κόστος υποδομών (χαντακιών συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων, φρεατίων κ.ά.) στο αντίστοιχο τμήμα δικτύου μαζί με τα σχετικά κόστη (τέλη διέλευσης). Επιπλέον, στην περίπτωση της υπηρεσίας σκοτεινών ινών αποδίδεται και το αντίστοιχο κόστος καλωδίων οπτικών ινών. Το κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της εφεδρικής χωρητικότητας, μεταξύ υπηρεσιών εικονικών προϊόντων και υπηρεσιών πρόσβασης σε φυσική υποδομή υπολογίζεται με βάση το ποσοστό κατειλημμένης χωρητικότητας ανά υπηρεσία.

Επειδή το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης παλαιότερων πάγιων στοιχείων τεχνικών έργων υποδομής είναι περιορισμένο και οι αντίστοιχες οδεύσεις είναι μεμονωμένες, μη συνεχόμενες και διάσπαρτες (λίγα μέτρα ανά περίπτωση) στο δίκτυο FTTH, γίνεται υπολογισμός ενιαίου τέλους πρόσβασης σε σωληνώσεις ανά μέτρο στο τμήμα μεταξύ ΑΚ-καμπίνας. Το εν λόγω τέλος συμπεριλαμβάνει τόσο το κόστος της νέας υποδομής, όσο και της επαναχρησιμοποιούμενης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από το GIS, στο δίκτυο FTTH το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης παλαιότερων πάγιων στοιχείων τεχνικών έργων υποδομής επί των αντίστοιχων οδεύσεων χαλκού είναι σχετικά χαμηλό (περίπου 10%).

Επιπλέον, μοντελοποιείται υπηρεσία πρόσβασης σε στύλους, το κόστος της οποίας υπολογίζεται από το δίκτυο non-VHCN. Οι στύλοι επαναχρησιμοποιούνται στο δίκτυο FTTH αποκλειστικά για την παροχή πρόσβασης σε παθητική υποδομή σε άλλο πάροχο για ανύψωση εναέριων καλωδίων οπτικών ινών. Οι στύλοι δεν χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση εναέριας υποδομής FTTH από τον πάροχο χονδρικής, καθώς δεν αναμένεται υλοποίηση εναέριας υποδομής FTTH σε ευρεία κλίμακα. Ως εκ τούτου, το κόστος ανά στύλο επιμερίζεται ισομερώς (50%) μεταξύ του υπό μοντελοποίηση παρόχου (ιδιοκτήτη της υποδομής) και του παρόχου, στον οποίο παρέχεται η πρόσβαση σε παθητική υποδομή. Λόγω την επαναχρησιμοποίησης, το εν λόγω κόστος θα λαμβάνει υπόψη την υπολειπόμενη λογιστική αξία της υποδομής μετά την αφαίρεση της σωρευμένης απόσβεσης πλέον των επανεπενδύσεων για την αντικατάσταση στύλων λόγω φθοράς και καταστροφών.

Για τις υπηρεσίες πρόσβασης σε στύλους, πρόσβασης σε μικροσωλήνιο και πρόσβασης σε σκοτεινή ίνα μεταξύ ΑΚ – καμπίνας, τα αντίστοιχα τέλη αποτελούνται από το σταθερό μέρος που θα περιλαμβάνει τα επαυξητικά κοινά IT κόστη (Network Management, Billing, Provisioning,



Eligibility και Other IT System), πλέον του μεταβλητού μέρους ανά στύλο ή μέτρο ή χιλιόμετρο αντίστοιχα.

### **Υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών L2 WAP**

Στο μοντέλο γίνεται υπολογισμός του μηνιαίου τέλους υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών τύπου L2 WAP:

- Συμμετρική Εικονική Πρόσβαση Χαλκού (SVC – Symmetric Virtual Copper), η οποία αφορά στη σύνδεση ενός συνδρομητή μέσω της υφιστάμενης χάλκινης υποδομής (δίκτυο FTTC) με τον ενεργό εξοπλισμό (DSLAM) που είναι εγκατεστημένος σε υπαίθρια καμπίνα. Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι συμμετρικές 25Mbps για χρήση ενός ζεύγους χαλκού και 25Mbps, 50Mbps και 100Mbps με τεχνική bonding όπου χρησιμοποιούνται δύο ζεύγη χαλκού για την επίτευξη της αντίστοιχης ονομαστικής ταχύτητας στο uplink και downlink.
- Συμμετρική Εικονική Οπτική Πρόσβαση (SVO - Symmetric Virtual Optical), η οποία αφορά στη σύνδεση ενός συνδρομητή μέσω της υφιστάμενης υποδομής οπτικών ινών (δίκτυο FTTH) με το αντίστοιχο ΑΚ, όπου είναι εγκατεστημένο το OLT (Optical Line Termination), και εν συνεχεία η κίνηση μεταφέρεται στο L2 aggregation switch όπου συγκεντρώνεται η κίνηση των οπτικών κυκλωμάτων. Οι διαθέσιμες συμμετρικές ταχύτητες (uplink και downlink) είναι 25Mbps, 50Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 250Mbps, 300Mbps, 500Mbps, 1Gbps και 3Gbps.

Η υπηρεσία SVC αφορά στη σύνδεση ενός συνδρομητή μέσω της υφιστάμενης χάλκινης υποδομής (δίκτυο FTTC) με τον ενεργό εξοπλισμό (DSLAM) που είναι εγκατεστημένος σε υπαίθρια καμπίνα. Η κίνηση μεταφέρεται από τον ενεργό εξοπλισμό που βρίσκεται στην καμπίνα στο L2 aggregation switch. Επομένως, η υπηρεσία SVC μοιράζεται τις ίδιες υποδομές και το αντίστοιχο κόστος με την υπηρεσία VLU FTTC («FTTC Aggr» στο μοντέλο) πλέον του κόστους τερματικού εξοπλισμού χρήστη, SVC NTE (Network Termination Equipment).

Η υπηρεσία SVO αφορά στη σύνδεση ενός συνδρομητή μέσω της υφιστάμενης υποδομής οπτικών ινών (δίκτυο FTTH) με το αντίστοιχο ΑΚ, όπου είναι εγκατεστημένο το OLT (Optical Line Termination), και εν συνεχεία η κίνηση μεταφέρεται στο L2 aggregation switch όπου συγκεντρώνεται η κίνηση των οπτικών κυκλωμάτων. Ως εκ τούτου, η υπηρεσία SVO μοιράζεται τις ίδιες υποδομές και το αντίστοιχο κόστος με την υπηρεσία VLU/FTTH BEP πλέον του κόστους τερματικού εξοπλισμού χρήστη, SVO NTE (Network Termination Equipment).





## Υπηρεσίες Χαλκού - Υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ

Στο μοντέλο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δικτύου χαλκού, δηλαδή Υπηρεσίες αδεσμοποίησης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο και τέλη που σχετίζονται με αυτές (π.χ. τέλη σύνδεσης/μετάβασης), καθώς και υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρέχονται μέσω ενός δικτύου αποκλειστικά χαλκού (πχ υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. BRAS από ΑΚ).

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. μοντελοποιούνται με βάση το δίκτυο χαλκού με τους αντίστοιχους συνδρομητές (μη συμπεριλαμβανομένων των FTTC) και δεν συνυπάρχουν με το VHCN δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι στο NGA σενάριο, όλοι οι χρήστες εξυπηρετούνται από το FTTH δίκτυο ανεξαρτήτως ταχύτητας υπηρεσίας.

Η κοστολόγηση των υπηρεσιών Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ περιλαμβάνει το αντίστοιχο κόστος υποδομών και εξοπλισμού (L2, L3 κ.ά) του αστικού κέντρου συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού για παροχή VDSL υπηρεσίας (unvectored), καθώς και του BRAS όπου παραδίδεται η υπηρεσία. Η ονομασία της υπηρεσίας στο τεχνοοικονομικό μοντέλο είναι «xDSL» και αφορά τις υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ τύπου B, ενώ οι παρεχόμενες ταχύτητες είναι 24Mbps, 30Mbps και 50Mbps.

Για τα τέλη που συνδέονται με τις υπηρεσίες NGA και χαλκού (π.χ. τέλη σύνδεσης/μετάβασης), ο σχετικός υπολογισμός του κόστους γίνεται από ξεχωριστά τεχνοοικονομικά μοντέλα (ως εφάπαξ κόστη), λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις απαιτήσεις σε διαχειριστικές και τεχνικές εργασίες.

## Υπηρεσίες πρόσβασης Floor Box

Στο πλαίσιο της ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση 53538 ΕΞ 2023 - ΦΕΚ 7037/Β/13-12-2023), δημιουργούνται τέσσερις διακριτές κατηγορίες κτιρίων αναφορικά με τον τρόπο και τον φορέα υλοποίησης της ενδοκτιριακής καλωδίωσης:

- Κτίρια με ενδοκτιριακή καλωδίωση, η οποία έχει κατασκευαστεί από τον Πάροχο Πρόσβασης (προ εφαρμογής της νέας ΚΥΑ).
- Κτίρια με ενδοκτιριακή καλωδίωση, η οποία έχει κατασκευαστεί από τον Πάροχο Πρόσβασης μετά την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ (53538 ΕΞ 2023 - ΦΕΚ 7037/Β/13-12-2023).
- Κτίρια με ενδοκτιριακή καλωδίωση, η οποία έχει κατασκευαστεί από τρίτο εγκαταστάτη
- Κτίρια με ενδοκτιριακή καλωδίωση, η οποία έχει κατασκευαστεί από τρίτο εγκαταστάτη στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης SMART READINESS.

Ως εκ τούτου, υπολογίζονται τα παρακάτω τέλη Floor Box λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές της ΚΥΑ:



- Τέλος πρόσβασης σε Floor Box για τα κτίρια με ενδοκτιριακή υποδομή, για την περίπτωση όπου τις σχετικές υλοποιήσεις αναλαμβάνει ο Πάροχος Πρόσβασης (προ εφαρμογής της νέας ΚΥΑ).
- Τέλος πρόσβασης σε Floor Box για τα κτίρια με ενδοκτιριακή υποδομή, για την περίπτωση όπου τις σχετικές υλοποιήσεις αναλαμβάνει ο Πάροχος Πρόσβασης μετά την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ.
- Τέλος πρόσβασης σε Floor Box για τα κτίρια με ενδοκτιριακή υποδομή, για την περίπτωση όπου τις σχετικές υλοποιήσεις αναλαμβάνει ένας τρίτος εγκαταστάτης.
- Τέλος πρόσβασης σε Floor Box για τα κτίρια με ενδοκτιριακή υποδομή, για την περίπτωση όπου τις σχετικές υλοποιήσεις αναλαμβάνει ένας τρίτος εγκαταστάτης στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης SMART READINESS.

Οι υπολογισμοί βάσει της μεθοδολογία LRIC+ με χρήση του πλήθους των floor box και των αντίστοιχων συνδρομητών πολυκατοικιών αφορούν το βασικό τέλος Floor Box Increment που αφορά την υπηρεσίας προ εφαρμογής της νέας ΚΥΑ και χρησιμοποιείται ως επαύξηση επί του τέλους FTTH BEP και FTTH BRAS του μοντέλου.

Τα υπόλοιπα τρία τέλη Floor Box υπολογίζονται επί του βασικού Floor Box Increment.

## Κοστολόγηση Υπηρεσιών Χαλκού

Για την απαιτούμενη προσαρμογή του υπολογιζόμενου κόστους υπηρεσιών χαλκού, η Σύσταση προτείνει τις ακόλουθες μεθοδολογικές προσεγγίσεις:

- Υπολογισμός της διαφοράς κόστους μεταξύ ενός προϊόντος πρόσβασης που βασίζεται, για παράδειγμα, σε VHCN και ενός προϊόντος πρόσβασης που βασίζεται στον χαλκό, αντικαθιστώντας τα οπτικά στοιχεία με κατάλληλα τιμολογημένα στοιχεία χαλκού, κατά περίπτωση, στο τεχνολογικό μοντέλο.
- Υπολογισμός του κατά περίπτωση κόστους χαλκού καταρτίζοντας μοντέλο για ένα επικαλυπτικό δίκτυο VHCN, όπου δύο παράλληλα δίκτυα (χαλκού και οπτικών ινών) μοιράζονται σε έναν βαθμό την ίδια τεχνική υποδομή.

Το τεχνοοικονομικό μοντέλο βασίζεται στην πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση για την κοστολόγηση των υπηρεσιών χαλκού.

Σχετικά με το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης του υφιστάμενου δικτύου χαλκού για την παροχή FTTH υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι το εν λόγω ποσοστό είναι περίπου 10% επί του δικτύου χαλκού (ή 13% επί του FTTH) και προκύπτει από την επικάλυψη των οδεύσεων του δικτύου FTTH

και του δικτύου χαλκού στο τμήμα ΑΚ-καμπίνας (κύριο δίκτυο – Feeder), όπως αυτές προέκυψαν από τη μοντελοποίηση GIS.

Σχετικά λεπτομερή στοιχεία από την ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, δεν κατέστη δυνατόν να συλλεχθούν, αλλά επιβεβαιώθηκε από τους παρόχους η σημαντικά περιορισμένη επαναχρησιμοποίηση των παλιότερων υποδομών είτε των υποδομών χαλκού είτε των υποδομών FTTC. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή αγορά, τα σχετικά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης είναι υψηλότερα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικό να χρησιμοποιηθούν στην ελληνική πραγματικότητα.


Οι υπηρεσίες που κοστολογούνται στο δίκτυο χαλκού είναι η πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (LLU), η πρόσβαση στον Τοπικό Υποβρόχο (SLU) και οι υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ./V-A.ΡΥ.Σ τύπου Β (xDSL) όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι για το SLU υπολογίζονται δύο τιμές, μία που αφορά τις περιοχές (καμπίνες) αμιγώς χαλκού και μία που αφορά τις περιοχές (καμπίνες) FTTC. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι και στις δύο υλοποιήσεις το τμήμα δικτύου από την καμπίνα μέχρι το σημείο τερματισμού του δικτύου από την πλευρά του χρήστη καλύπτεται με χάλκινα καλώδια, ωστόσο το μοναδιαίο κόστος διαφέρει καθώς διαφέρουν οι χρήστες και η κάλυψη του κάθε δικτύου, και ως εκ τούτου εξάγονται οι δύο διαφορετικές τιμές, ήτοι  $SLU_{Copper}$  και  $SLU_{FTTC}$ , όπως περιγράφεται στο κείμενο αρχών.



## 3. Δομή μοντέλου και υλοποίηση

### Γενική αρχιτεκτονική μοντέλου

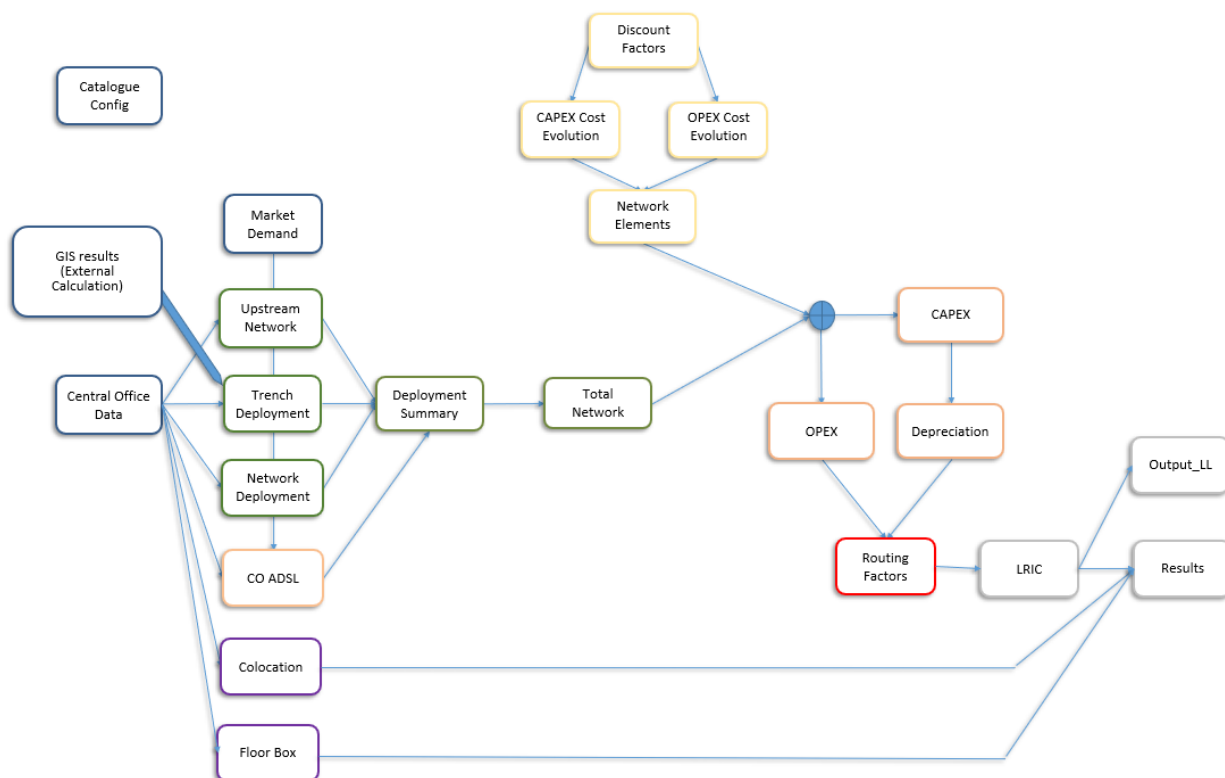

Σχήμα 8: Γενική Αρχιτεκτονική Μοντέλου

Στο ανωτέρω σχήμα παρουσιάζεται η γενική αρχιτεκτονική του μοντέλου.

### Στοιχεία Αστικών Κέντρων και αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών

Στο φύλλο εργασίας {Central Office Data} περιλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων ανά ΑΚ. Τα εν λόγω στοιχεία είναι:

- Πλήθος καμπινών εντός κι εκτός των 550 μέτρων καλωδιακής απόστασης (Inner και Outer Circle)
- Πλήθος καμπινών που έχουν ανατεθεί με τη διαδικασία των αναθέσεων με τεχνολογία VDSL Vectoring μοντελοποιούνται στο FTTC δίκτυο χαλκού



- Πλήθος επιδοτούμενων καμπινών, που επιδοτήθηκαν από το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» (έργο «Rural Broadband») και επιδοτούνται από το εν εξελίξει πρόγραμμα «Ultra Fast Broadband» (δράση UFBB). Οι εν λόγω καμπίνες δεν περιλαμβάνονται στην μοντελοποίηση δικτύου FTTH, αλλά συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο αντικατάστασης για τον υπολογισμό SLU και LLU με κύρια χρήση εναέριας καλωδίωσης χαλκού πάνω σε στύλους και θεωρώντας τόσο τις υπόγειες όσο και τις εναέριες υποδομές και καλωδιώσεις ως επαναχρησιμοποιούμενα πάγια.
- Πλήθος καμπινών FTTH, όπως υπολογίστηκαν από το GIS
- Πλήθος ενεργών συνδρομητών, εντός/εκτός 550μ και επιδοτούμενων καμπινών, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΕΤΤ (τέλος 2024)
- Στοιχεία για το πλήθος των κτιρίων, των μονοκατοικιών, των νοικοκυριών ανά ΑΚ, καθώς και το μέσο πλήθος ορόφων ανά κτίριο.

Για τον υπολογισμό των κτιρίων και των κατοικιών που καλύπτει το κάθε αστικό κέντρο χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011<sup>12</sup>, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τα νεότερα στοιχεία της απογραφής του 2021. Επιπλέον, αν και διατέθηκαν στοιχεία του 2024 από το κτηματολόγιο, δεν περιείχαν χρήσιμη αξιόπιστη πληροφορία για το πλήθος κτιρίων ανά γεωτεμάχιο και το πλήθος ορόφων ανά κτίριο. Επομένως, η ανάλυση για λόγους συνέπειας βασίστηκε αμιγώς στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Από τα στοιχεία κτιρίων ανά χρήση (κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, καταστήματα, γραφεία κτλ.) και του συνόλου κατοικιών ανά δήμο (Καλλικρατικό) προέκυψε ο μέσος όρος κατοικιών ανά κτίριο ανά δήμο. Τα κτίρια με αποκλειστική χρήση ως γραφεία, καταστήματα, εργοστάσια και λοιπές υπηρεσίες (μη κατοικίες) έχουν θεωρηθεί ότι καταλαμβάνουν πλήρως ένα κτίριο και θεωρείται ότι χρησιμοποιούν μια γραμμή και συμπεριλαμβάνονται στο πλήθος κατοικιών ως μία κατοικία. Επιπλέον, για τους υπολογισμούς του μοντέλου από τα κτίρια εξαιρέθηκαν τα κτίρια «άλλης» χρήσης<sup>3</sup> (486.417 από σύνολο 4.105.637) για τα οποία δεν είναι διαθέσιμες επιπλέον πληροφορίες για τον ρόλο τους. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι είναι αυξημένα κυρίως σε αγροτικές περιοχές και ως τούτου εκτιμάται ότι αφορούν κυρίως κτίσματα χωρίς τηλεφωνική γραμμή. Τα παραπάνω στοιχεία δεν αναμένεται να μεταβληθούν αισθητά λόγω της περιορισμένης οικοδομικής δραστηριότητας για νέα κτίρια την τελευταία δεκαετία. Ο υπολογισμός συνοψίζεται στον παρακάτω τύπο που εφαρμόστηκε για κάθε δήμο της χώρας.

<sup>1</sup> <http://www.statistics.gr/census-buildings-2011> , πίνακες 1, 2 και 4

<sup>2</sup> <http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM05/2011> , πίνακας B17

<sup>3</sup> [http://www.statistics.gr/documents/20181/1204362/A1601\\_SKT01\\_TB\\_DC\\_00\\_2011\\_02A\\_F\\_GR.xls/7aacd504-d737-4fc8-a450-7d506082bfa5](http://www.statistics.gr/documents/20181/1204362/A1601_SKT01_TB_DC_00_2011_02A_F_GR.xls/7aacd504-d737-4fc8-a450-7d506082bfa5)



$$\text{Κατοικίες/Κτίριο} = \frac{\text{Μη Κατοικίες} + \text{Κατοικίες}}{\text{Συνολο Κτιρίων} - \text{Κτίρια άλλης Χρήσης}}$$

Τόσο οι μονοκατοικίες όσο και οι πολυκατοικίες έχουν υπολογιστεί βάσει του πλήθους κατοικιών που περιέχουν. Έχει θεωρηθεί ότι οι μονοκατοικίες έχουν μόνο έναν όροφο (το ισόγειο) διότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που να σχετίζουν το τύπο κατοικίας (μονοκατοικία ή πολυκατοικία) με το πλήθος ορόφων. Τα παραπάνω εμβαδά, κτίρια και επιφάνειες κτιρίων αντιστοιχίζονται στα αστικά κέντρα ανάλογα με τους δήμους και το πλήθος των καμπινών ανά δήμο που έχει το κάθε αστικό κέντρο. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει το πλήθος κτιρίων, κατοικιών, και η μέση επιφάνεια κτιρίου ανά αστικό κέντρο. Σημειώνεται ότι από την ΕΛΣΤΑΤ υπάρχει και η πληροφορία επακριβώς για τον αριθμό κτιρίων που δεν είναι SDU (ουσιαστικά όπου SDU θεωρείται ένας όροφος και όπου MDU περισσότεροι όροφοι). Στη συνέχεια χρησιμοποιείται μαθηματικός λογισμός για τον υπολογισμό του συνόλου των ορόφων.

Η αντιστοίχιση των στοιχείων στα ΑΚ γίνεται μέσω των οικισμών και περιοχών που καλύπτουν οι αντίστοιχες καμπίνες του κάθε ΑΚ. Σε περιπτώσεις, όπου υπάρχουν περισσότερες τις μιας καμπίνες σε μία περιοχή τότε ο επιμερισμός των κτιρίων στις καμπίνες γίνεται ανάλογα του πλήθους ενεργών συνδρομητών της καμπίνας.

Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για το πλήθος κτιρίων μόνο στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και όχι στοιχεία για το συνολικό πλήθος κτιρίων για ορισμένα αστικά κέντρα, όπου οι πάροχοι υλοποιούν FTTH. Παρατηρήθηκε ότι τα εν λόγω νούμερα αυξομειώνονται κατά την πορεία υλοποίησης του δικτύου των παρόχων. Επομένως, η καταμέτρηση του πλήθους κτιρίων σύμφωνα με τη μέθοδο της ΕΛ.ΣΤΑΤ κρίνεται ότι οδηγεί σε πιο αξιόπιστα. Επίσης, η ταυτόχρονη χρήση ορισμένων στοιχείων (πλήθους κτιρίων) που προκύπτουν με διαφορετικές μεθόδους καταγραφής πιθανόν να επηρέαζε αρνητικά τη συνέπεια του συνόλου των στοιχείων της γεωγραφικής ανάλυσης.

Όσον αφορά το πλήθος των ΑΚ που περιλαμβάνονται στη λίστα, τα ΑΚ έχουν επιλεγεί ώστε να περιλαμβάνονται και τα ΑΚ του μοντέλου BU LRIC+ μισθωμένων γραμμών. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης εξαίρεσης ορισμένων ΑΚ από τους υπολογισμούς του μοντέλου NGA BU LRIC+ (βάσει των στοιχείων που διατέθηκαν από τον ΟΤΕ), έχει προστεθεί κατάλληλη ένδειξη «Excluded» για τα εν λόγω ΑΚ.

Τέλος, κάποια ΑΚ αφαιρούνται ως passthrough στο πλαίσιο modified scorched node του FTTH δικτύου, καθώς οι αντίστοιχοι συνδρομητές FTTH θα εξυπηρετούνται από το OLT γειτονικού ΑΚ. Η βελτιστοποίηση αυτή είναι εφικτή δεδομένης της αυξημένης απόστασης του τμήματος πρόσβασης που επιτρέπεται από τις τεχνολογίες GPON. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από

τις εκτιμήσεις των παρόχων ότι στις αστικές περιοχές κάθε OLT δύναται να εξυπηρετεί από 2 έως και 3 ΑΚ κατά μέσο όρο.

Καθώς δεν ήταν εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός των ΑΚ που θα είναι passthrough στις υλοποιήσεις των παρόχων, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των ΑΚ που θα εξυπηρετούνται από γειτονικά ΑΚ βάσει τις μεταξύ τους χιλιομετρικής απόστασης 5 χιλιομέτρων (σε ευθεία), απόσταση που επιτρέπει να διατηρηθεί σε εύλογο μήκος το τμήμα πρόσβασης του κάθε ΑΚ. Ως εκ τούτου, στην παράμετρο «FTTH Passthrough ID» για ένα ΑΚ αποτυπώνεται ο κωδικός ενός γειτονικού ΑΚ που θα εξυπηρετήσει τους συνδρομητές του συγκεκριμένου passthrough ΑΚ.

## Παράμετροι Μοντέλου

Για τη μοντελοποίηση του δικτύου χρησιμοποιείται πληθώρα παραμέτρων η οποία αφορά ζητήματα υλοποίησης, διαστασιοποίησης αλλά και μεθοδολογικής προσέγγισης. Οι παράμετροι παρουσιάζονται συνοπτικά στο φύλλο εργασίας {Catalogue\_Config}. Το αρχικό έτος υλοποίησης (2019) και τα έτη υλοποίησης (13 έτη) συμμορφώνονται με τα συμπεράσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της Μεθοδολογίας του μοντέλου.

Τα δομικά στοιχεία του δικτύου καθώς και οι κατηγορίες τους έχουν διατηρηθεί από τις προηγούμενες εκδόσεις του μοντέλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διατεθεί από τους παρόχους. Για την εξασφάλιση της αποδοτικής διαστασιοποίησης, ο εξοπλισμός αναλύεται σε επιμέρους δικτυακά στοιχεία (κάρτες, πόρτες κ.ά.) ανάλογα τη χωρητικότητα σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν οι πάροχοι.

Για τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του δικτύου συγκέντρωσης (aggregation) και κορμού (core) χρησιμοποιείται ανάλογη λογική επιλέγοντας χωρητικότητες που εξασφαλίζουν αποδοτικότητα κόστους για τον αποδοτικό πάροχο. Επιπλέον, προβλέπεται παράμετρος μέγιστης χρήσης (maximum usage/utilization) της ονομαστικής χωρητικότητας του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου κορμού.

Στην υλοποίηση δικτύου FTTH χρησιμοποιείται splitting ratio 1:64, το οποίο είναι σύμφωνο με τις υλοποιήσεις των παρόχων στον Ελλαδικό χώρο. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται XGSPON κάρτες για το OLT ακολουθώντας μια forward looking προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών των συνδρομητών

Όσον αφορά τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης των τεχνικών έργων υποδομής του υφισταμένου δικτύου χαλκού αυτά υπολογίζονται ανά ΑΚ και τεχνολογία σύμφωνα με τους



υπολογισμούς των GIS μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν. Ομοίως, για τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης των οδεύσεων (χαντακιών) του δικτύου κορμού από το δίκτυο πρόσβασης έχουν χρησιμοποιηθεί τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από τα μοντέλα GIS βάσει της επικάλυψης των τμημάτων Feeder με τις αντίστοιχες οδεύσεις του δικτύου κορμού. Επιπλέον, παρέχεται παράμετρος για τον επιμερισμό του αντίστοιχου κόστους στα κοινά τμήματα μεταξύ πρόσβασης και κορμού. Η παράμετρος αυτή έχει τεθεί ίση με 50%, λόγω ελλείψεως στοιχείων που θα δικαιολογούσαν τη μη ισότιμη κατανομή του κόστους αυτού.

Τα ποσοστά της εναέριας υλοποίησης χαλκού σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές έχουν προκύψει από εκτίμηση της ΕΕΤΤ δεδομένης της εκτεταμένης εναέριας υλοποίησης στις εν λόγω περιοχές. Τα ποσοστά αυτά είναι 80% και 40% για αγροτικές και ημιαστικές περιοχές αντίστοιχα.

Το ποσοστό EPMU που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των γενικών εξόδων που δεν συνδέονται με αμιγώς δικτυακά στοιχεία (Overheads) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) μοντέλων άλλων χωρών<sup>4</sup>, συνδυαστικά με τα στοιχεία που διέθεσαν οι πάροχοι στο πλαίσιο της Δ.Δ. Καθώς το ποσοστό που προέκυψε, ήταν πολύ κοντά στο 10%, χρησιμοποιήθηκε η στρογγυλοποιημένη τιμή.

Επιπρόσθετα, στις παραμέτρους εισόδου συμπεριλαμβάνεται το WACC του χαλκού (nominal pre-tax), το risk premium για το WACC του FTTH, το ποσοστό ζήτησης χονδρικής (επί των συνολικών ενεργών συνδέσεων) υπηρεσιών που παραδίδονται στο BRAS, καθώς και παράμετροι που αφορούν το κόστος παγίων. Συγκεκριμένα, παρέχονται παράμετροι που διαφοροποιούν το κόστος υλοποίησης χαντακιών ανά τύπο αστικότητας της περιοχής (geotype) και παράμετροι που καθορίζουν το ποσοστό της αναπόσβεστης αξίας (επί της αρχικής αξίας των αντίστοιχων μη επαναχρησιμοποιήσιμων) για τα επαναχρησιμοποιήσιμα πάγια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές για τα ποσοστά ζήτησης στο BRAS, τα ποσοστά εναέριας υλοποίησης και κόστους ανά τύπο αστικότητας έχουν διατηρηθεί από τις προηγούμενες εκδόσεις το μοντέλου.

## Υλοποιούμενο Σενάριο Δικτύου

Το μοντέλο υλοποιεί 2 βασικά δικτυακά σενάρια όπως αυτά διατυπώθηκαν στις αρχές του μοντέλου.

---

<sup>4</sup> Στοιχεία από Αυστρία, Ελβετία, Κύπρος, Κροατία, Ιταλία, Σερβία, Σλοβακία και Σλοβενία





# ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

## **Σενάριο 1: Υλοποίηση δικτύου NGA**

### Υλοποιούμενες Καμπίνες

Ο αποδοτικός πάροχος υλοποιεί δίκτυο με το σύνολο των νέων FTTH καμπινών (scorched earth). Από την υλοποίηση εξαιρούνται όλες οι επιδοτημένες περιοχές και καμπίνες (Rural και UFBB).

Επαναχρησιμοποίηση τεχνικών έργων υποδομής υφιστάμενου χάλκινου δικτύου

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και τα αντίστοιχα ποσοστά αναπόσβεστης αξίας (residual value, % of gross value) για το δίκτυα FTTH του σεναρίου NGA.

**Πίνακας 6: Παράμετροι Διαστασιοποίησης Σενάριο NGA (VHCN)**

Scenario			Network Segment															
			Feeder				Distribution						Drop					
			Trench/Duct		Cables		Trench/Duct		Cables		Poles		Trench/Duct		Cables		Poles	
			%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value
Architecture	FTTH	Rebuild	~87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
		Reuse	~13%	10.36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Σημειώνεται ότι διαχωρίζονται τα μέσα μετάδοσης (καλώδια) από τα τεχνικά έργα υποδομής (τάφροι, σωληνώσεις και στύλοι) για τα οποία συνίσταται η προσέγγιση επαναχρησιμοποίησης στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ακολουθώντας την Σύσταση, τα καλώδια χαλκού τοποθετούνται στο δίκτυο μαζί με τα υπόλοιπα ως νέα δικτυακά στοιχεία.

### Αριθμός Συνδρομητών

Οι συνδρομητές του δικτύου είναι το σύνολο των εξυπηρετούμενων από τις καμπίνες που συμμετέχουν στην FTTH υλοποίηση, δηλαδή, όλοι οι συνδρομητές που δεν υπάγονται σε επιδοτούμενες περιοχές. Για το σύνολο των συνδρομητών προβλέπεται χαμηλή μείωση κατ' έτος που αντιπροσωπεύει τη μετάβαση σε άλλα δίκτυα (π.χ. κινητής) καθώς και τη γήρανση και μείωση του πληθυσμού λόγω υπογεννητικότητας, που αναμένεται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να συμβάλουν στην μείωση των ενεργών συνδέσεων.

### **Σενάριο 2: Υλοποίηση δικτύου χαλκού με αντικατάσταση οπτικών στοιχείων με στοιχεία χαλκού**

#### Υλοποιούμενες Καμπίνες

Στο σενάριο αυτό:

Α) γίνεται αντικατάσταση με καμπίνες χαλκού και FTTC (scorched node) όπως αυτές προέκυψαν από τις αναθέσεις.

Β) Συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτούμενες περιοχές και υπολογίζεται το επιπρόσθετο κόστος που προκύπτει στις υπηρεσίες χαλκού όπως προβλέπει η Δημόσια Διαβούλευση.

#### Επαναχρησιμοποίηση τεχνικών έργων υποδομής υφιστάμενου χάλκινου δικτύου

Όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση έργων υποδομής υλοποιούνται οι παρακάτω περιπτώσεις:

- Χρησιμοποιούνται τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης τεχνικών έργων υποδομής όπως υπολογίζονται από το GIS οι επικαλύψεις στο τμήμα feeder για το FTTC.
- Σε καμπίνες που εντάσσονται σε επιδοτούμενες περιοχές, θεωρούνται επαναχρησιμοποιήσιμα πάγια τόσο τα τεχνικά έργα υποδομής όσο και τα χάλκινα καλώδια

Οι παράμετροι μοντελοποίησης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

**Πίνακας 7: Παράμετροι Διαστασιοποίησης Σενάριο Χαλκού**

Scenario			Network Segment															
			Feeder				Distribution						Drop					
			Trench/Duct		Cables		Trench/Duct		Cables		Poles		Trench/Duct		Cables		Poles	
			%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value	%	% of gross value
Architecture	FTTC	Rebuild	~87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Reuse	~13%	10.36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Copper	Rebuild	~51%	100%	~40%	100%	~35%	100%	~35%	100%	~20%	100%	~32%	100%	~32%	100%	~20%	100%
		Reuse (Subsidy)	~49%	10.36%	~60%	17.3%	~65%	10.36%	~65%	17.3%	~80%	9.43%	~68%	10.36%	~68%	17.3%	~80%	9.43%

### Αριθμός Συνδρομητών

Με την αντικατάσταση των οπτικών στοιχείων, το σύνολο των συνδρομητών του δικτύου μεταφέρεται στο δίκτυο χαλκού. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη και οι συνδρομητές των επιδοτούμενων περιοχών. Με αυτή την προσέγγιση απλοποιείται η μοντελοποίηση διότι πλέον δεν είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί η μετάβαση από το δίκτυο χαλκού στο δίκτυο FTTH.

Κατά αντιστοιχία με το Σενάριο 1 και στο Σενάριο 2 οι συνολικοί συνδρομητές μειώνονται με τον ίδιο ρυθμό.

### **Επαναχρησιμοποίηση τεχνικών έργων υποδομής**

Όπως αποτυπώνεται και στο φύλλο εργασίας {Trench\_Deployment}, πέραν της 100% επαναχρησιμοποίησης των τεχνικών έργων υποδομής στην περίπτωση των επιδοτούμενων περιοχών, υπολογίζεται ενδογενώς από το γεωγραφικό μοντέλο GIS η επαναχρησιμοποίηση μεταξύ των δικτύων που υλοποιούνται και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες.

#### Επαναχρησιμοποίηση από το δίκτυο Κορμού (Common with Core Network)

Αναφέρεται στην επαναχρησιμοποίηση χαντακιών μεταξύ τμημάτων Feeder (ΑΚ-καμπίνα) των δικτύων πρόσβασης (FTTH/FTTC/Χαλκός) και του δικτύου κορμού. Αυτά υπολογίζονται στο μοντέλο GIS με επικάλυψη των αντίστοιχων οδεύσεων του κάθε δικτύου μεμονωμένα με το δίκτυο κορμού. Τα κοινά αυτά χαντάκια αποδίδονται ισότιμα στα δύο τμήματα, δηλαδή με ποσοστό 50%. Για τις οδεύσεις του δικτύου κορμού έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα του μοντέλου BU LRIC+ Μισθωμένων Γραμμών.

#### Επαναχρησιμοποίηση από το υφιστάμενο δίκτυο χαλκού (Common with other Access Network)

Αναφέρεται στην επαναχρησιμοποίηση χαντακιών Feeder μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Υπολογίζονται μεταξύ FTTH Feeder και Feeder χαλκού, καθώς και μεταξύ FTTC Feeder και Feeder χαλκού. Τα κοινά χαντάκια υπολογίζονται στο μοντέλο GIS με επικάλυψη των αντίστοιχων οδεύσεων. Τα χαντάκια αυτά κοστολογούνται στην εναπομείνουσα αξία των χαντακιών χαλκού.

Δεν γίνεται επαναχρησιμοποίηση μεταξύ των δικτύων FTTC και FTTH σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν οι πάροχοι.


### Επαναχρησιμοποίηση από διαφορετικό τμήμα του δικτύου (Common with Other Segment)

Αναφέρεται στην επαναχρησιμοποίηση χαντακιών μεταξύ τμημάτων του ίδιου τύπου δικτύου (πχ FTTH). Αυτά υπολογίζονται είτε, στην περίπτωση του δικτύου FTTH, μεταξύ του κυρίως δικτύου του FTTH (Feeder FTTH) και του αντίστοιχου δικτύου διανομής (FTTH Distribution) είτε, στην περίπτωση του δικτύου χαλκού, μεταξύ του κυρίως δικτύου χαλκού (Copper Feeder) και του αντίστοιχου διανομής (Copper Distribution). Τα κοινά χαντάκια υπολογίζονται στο μοντέλο GIS με επικάλυψη των αντίστοιχων οδεύσεων. Το κομμάτι επαναχρησιμοποίησης αφαιρείται από το Distribution τμήμα του δικτύου αφού «φιλοξενείται» ουσιαστικά από το Feeder τμήμα.

Ο λόγος που δεν υπολογίζεται τέτοιου τύπου επαναχρησιμοποίηση για το FTTC είναι ότι το δίκτυο διανομής (Distribution) αφορά χαντάκια χαλκού, ενώ το κομμάτι στο κύριο δίκτυο (Feeder τμήμα) αφορά οδεύσεις οπτικών ινών.

### **Υπολογισμός συνολικών οδεύσεων και καλωδίων**


Ο υπολογισμός των οδεύσεων πραγματοποιείται στο φύλλο εργασίας {Trench\_Deployment} και ακολουθεί τα βήματα που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

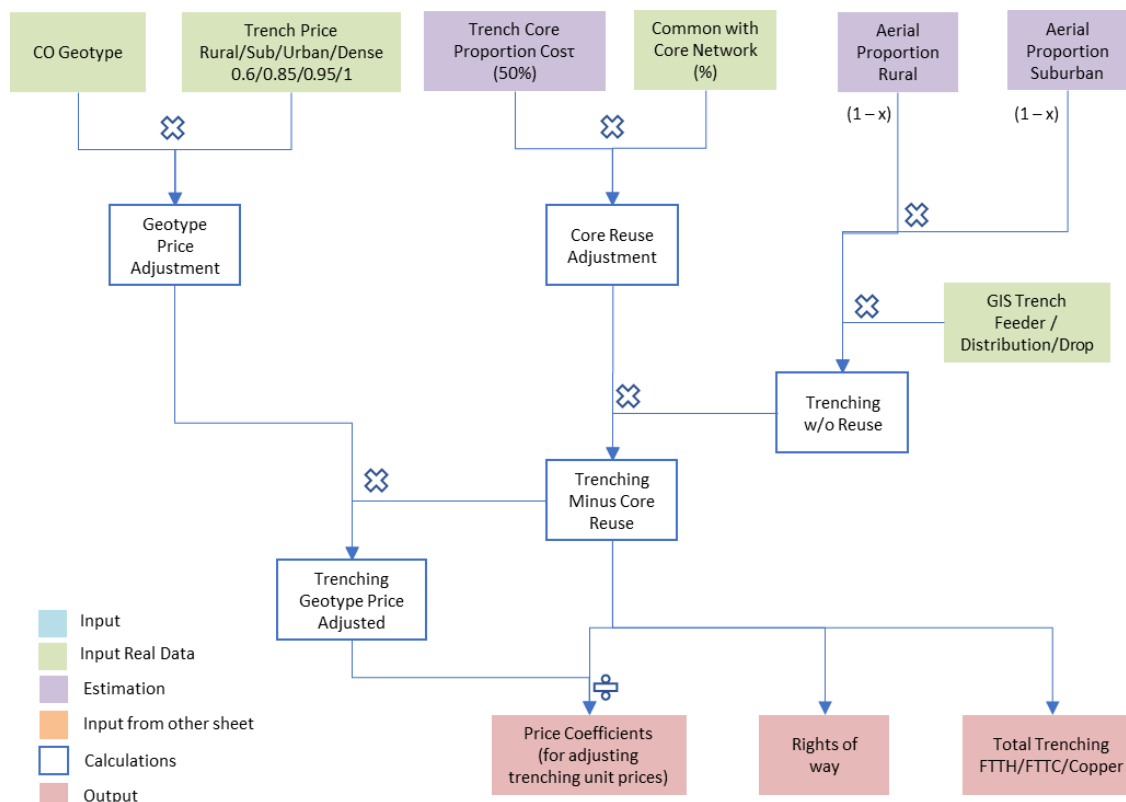

**Σχήμα 9: Διάγραμμα ροής υπολογισμών οδεύσεων/χαντακιών**

Οι παραπάνω υπολογισμοί πραγματοποιούνται για κάθε τμήμα των δικτύων FTTH, FTTC και χαλκού με δεδομένα ανά ΑΚ. Ως αποτέλεσμα, υπολογίζονται τα χαντάκια έχοντας αφαιρέσει την όποια επαναχρησιμοποίηση (ή επικαλύψεις), τα τέλη διέλευσης (για το Feeder) και οι συντελεστές/πολλαπλασιαστές μοναδιαίου κόστους χαντακιών ώστε να ληφθεί υπόψη ο τύπος αστικότητας των ΑΚ.

Ο υπολογισμός των υπόγειων και εναέριων καλωδίων βασίζεται στα υπολογισμένα από το GIS υπόγεια καλώδια ανά χωρητικότητα, τμήμα δικτύου ανά ΑΚ. Οι υπολογισμοί αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα. Σημειώνεται ότι οι παρακάτω υπολογισμοί αφορούν μόνο τα δίκτυα FTTC και χαλκού, διότι δεν υφίστανται εναέρια καλώδια FTTH.

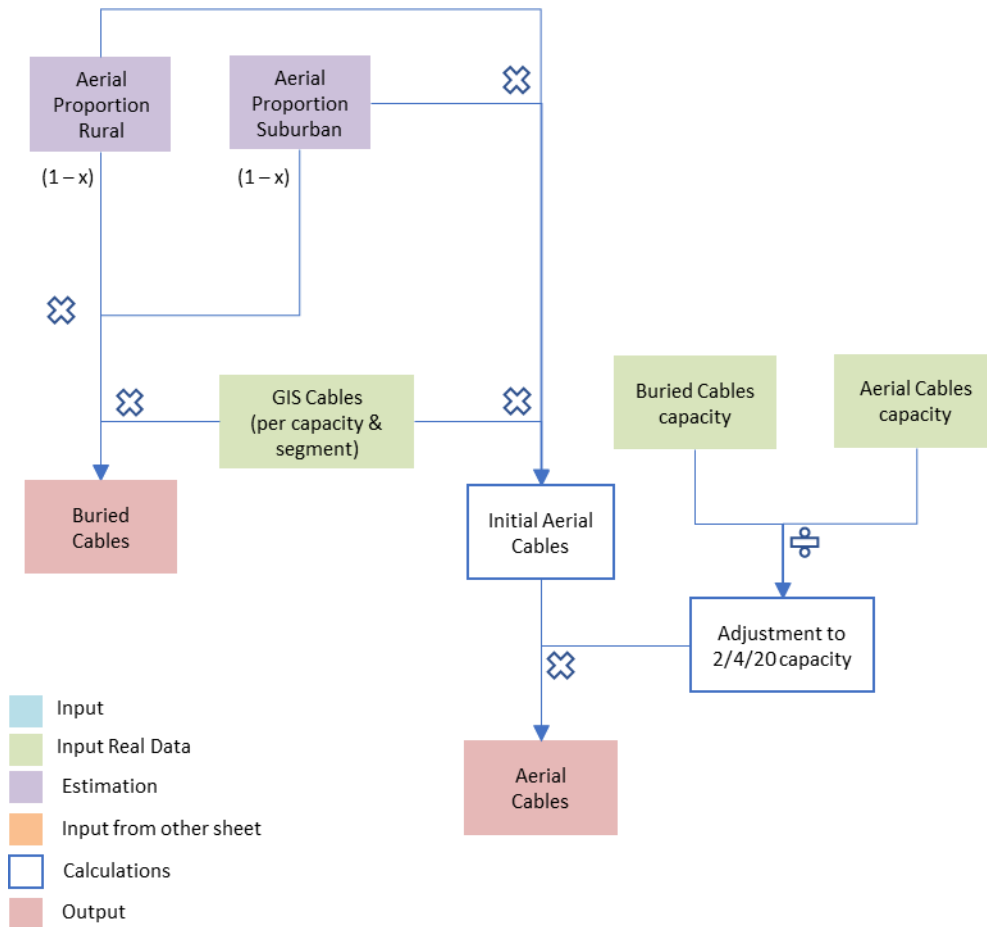


**Σχήμα 10: Διάγραμμα ροής υπολογισμών υπόγειων και εναέριων καλωδίων**

## Μοντελοποίηση εξοπλισμού καμπινών

Ο υπολογισμός του εξοπλισμού και των καλωδίων ανά καμπίνα πραγματοποιείται στο φύλλο εργασίας {Network\_Deployment} και περιλαμβάνει τον υπολογισμό καρτών VDSL/Vectoring και των αντίστοιχων MSAN, του πλήθους οπτικών καλωδίων οπισθόζευξης (προς το ΑΚ) τόσο για το FTTC όσο και το FTTH δίκτυο ανά ΑΚ.


Οι αντίστοιχοι υπολογισμοί αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήματα.



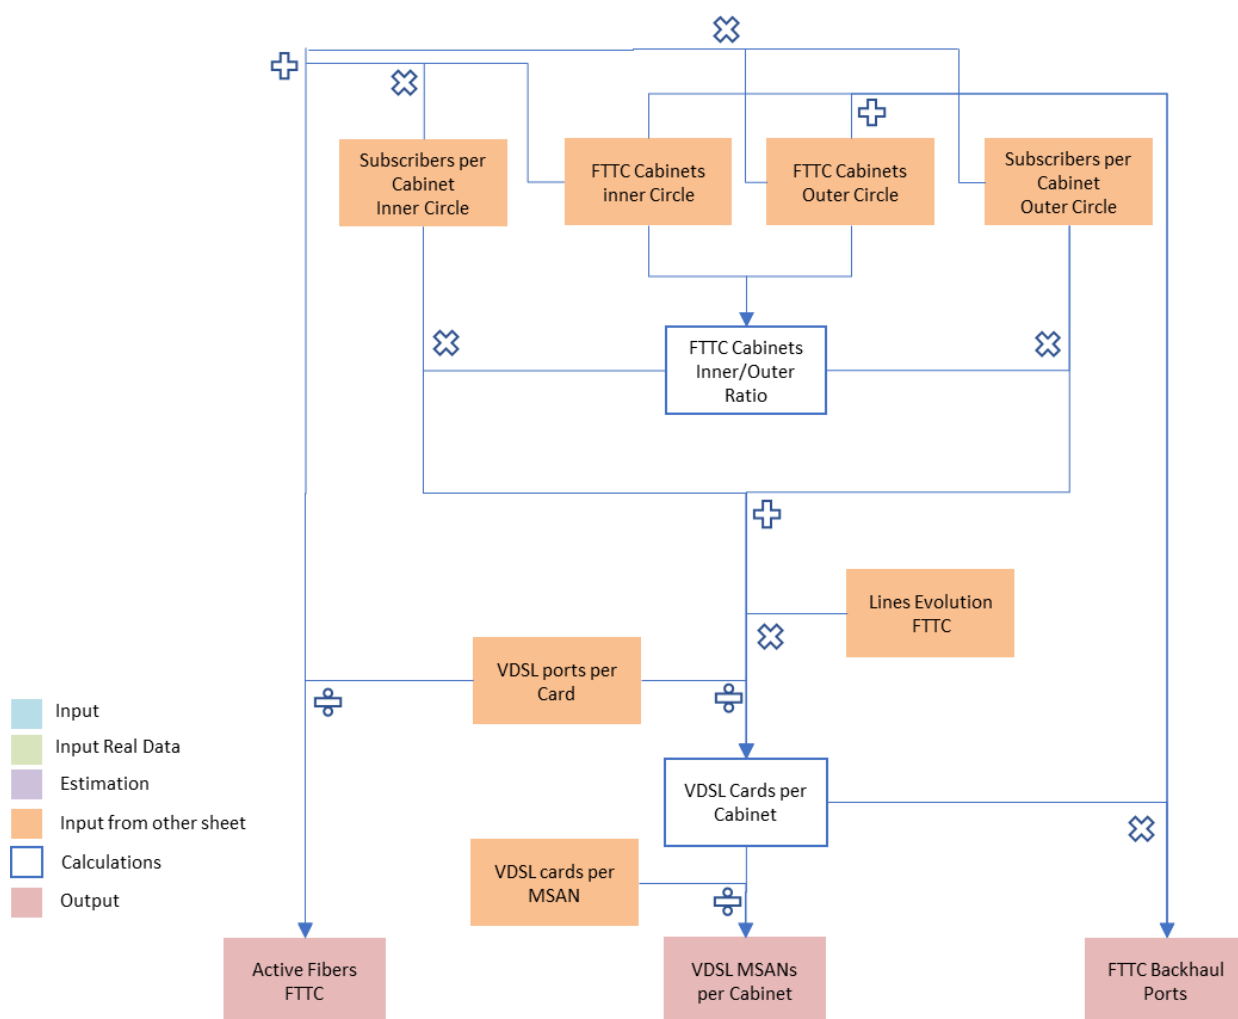

**Σχήμα 11: Διάγραμμα ροής υπολογισμών οπτικών ινών και εξοπλισμού καμπινών FTTC**






**Σχήμα 13: Διάγραμμα ροής υπολογισμών θεωρητικού μέγιστου οπτικών ινών ανά FTTH καμπύνα**


## Μοντελοποίηση εξοπλισμού ΑΚ

Ο υπολογισμός του πλήθους του εξοπλισμού VDSL (από ΑΚ) πραγματοποιείται στο φύλλο εργασίας {CO\_ADSL}. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι σχετικοί υπολογισμοί.

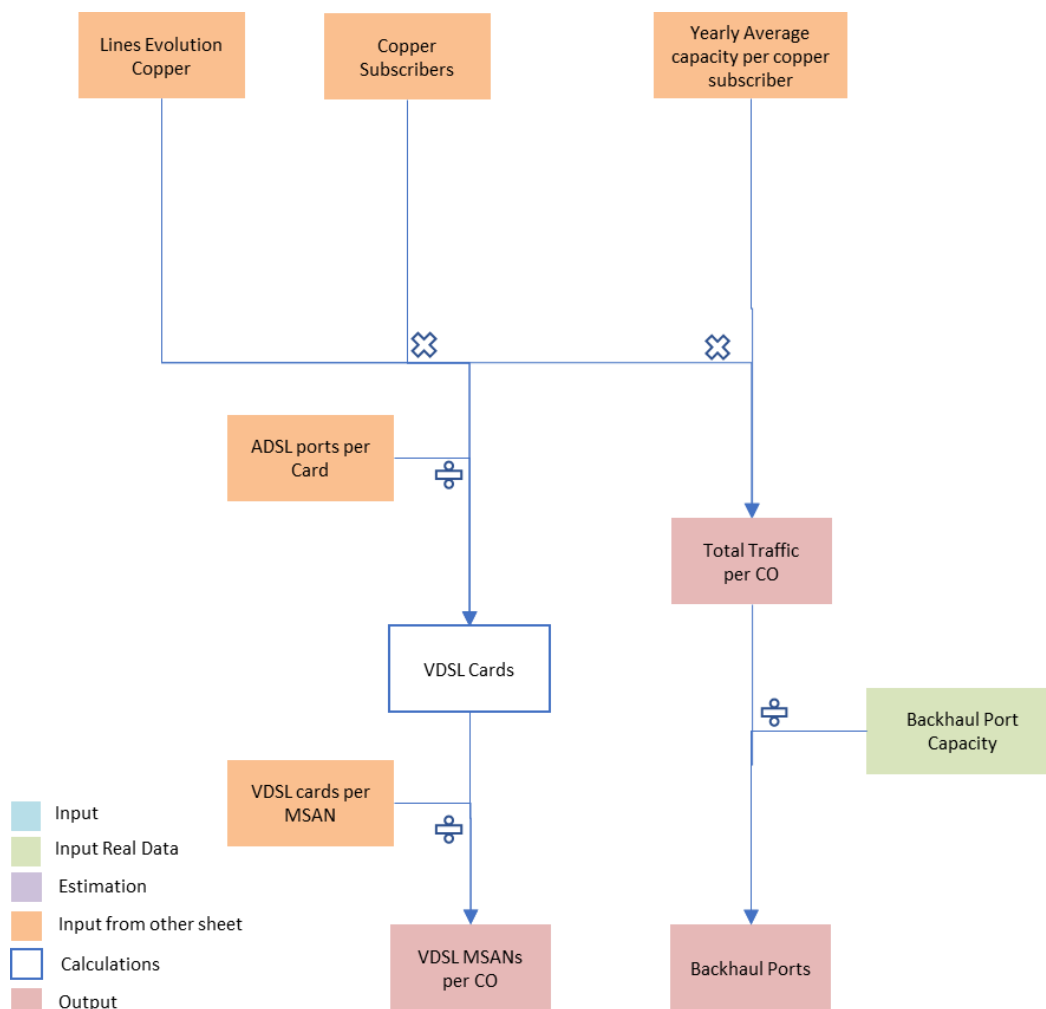


**Σχήμα 14: Διάγραμμα ροής υπολογισμών εξοπλισμού xDSL στο ΑΚ**


Ο υπολογισμός του εξοπλισμού στο ΑΚ πραγματοποιείται στο φύλλο εργασίας {Deployment\_Summary} και περιλαμβάνει τον υπολογισμό του πλήθους των OLT και των καρτών GPON. Επιπλέον, υπολογίζονται η κίνηση δεδομένων ανά ΑΚ και το αντίστοιχο πλήθος καρτών και Switches (μεταγωγέων) που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της κίνησης. Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί ανά δίκτυο.

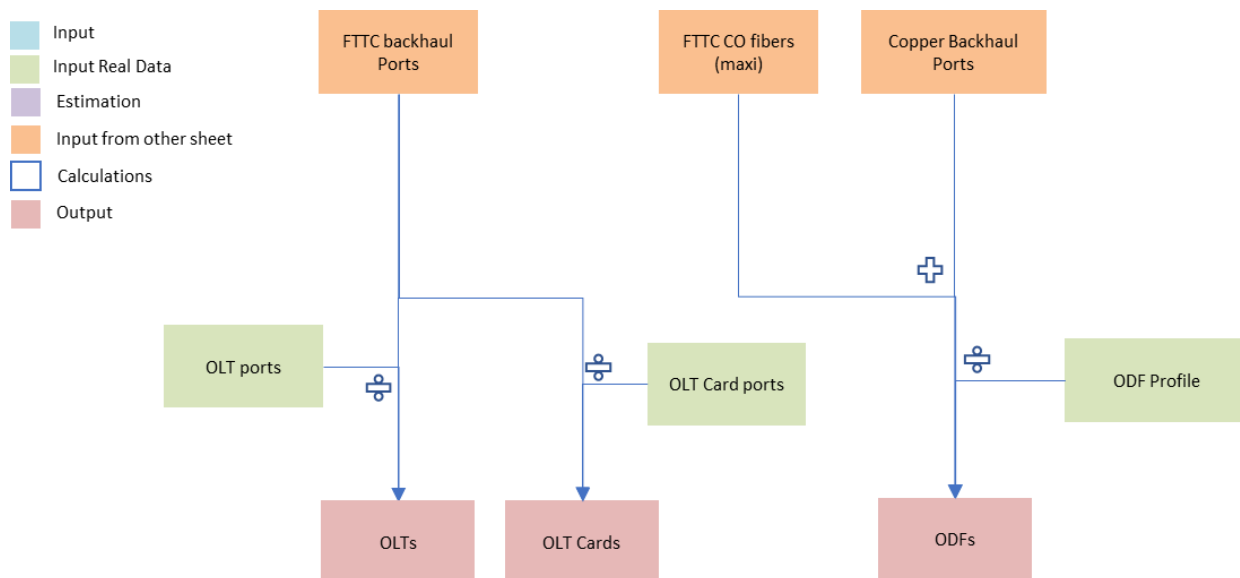

**Σχήμα 15: Διάγραμμα ροής υπολογισμών εξοπλισμού στο ΑΚ για το δίκτυο FTTC και χαλκού**

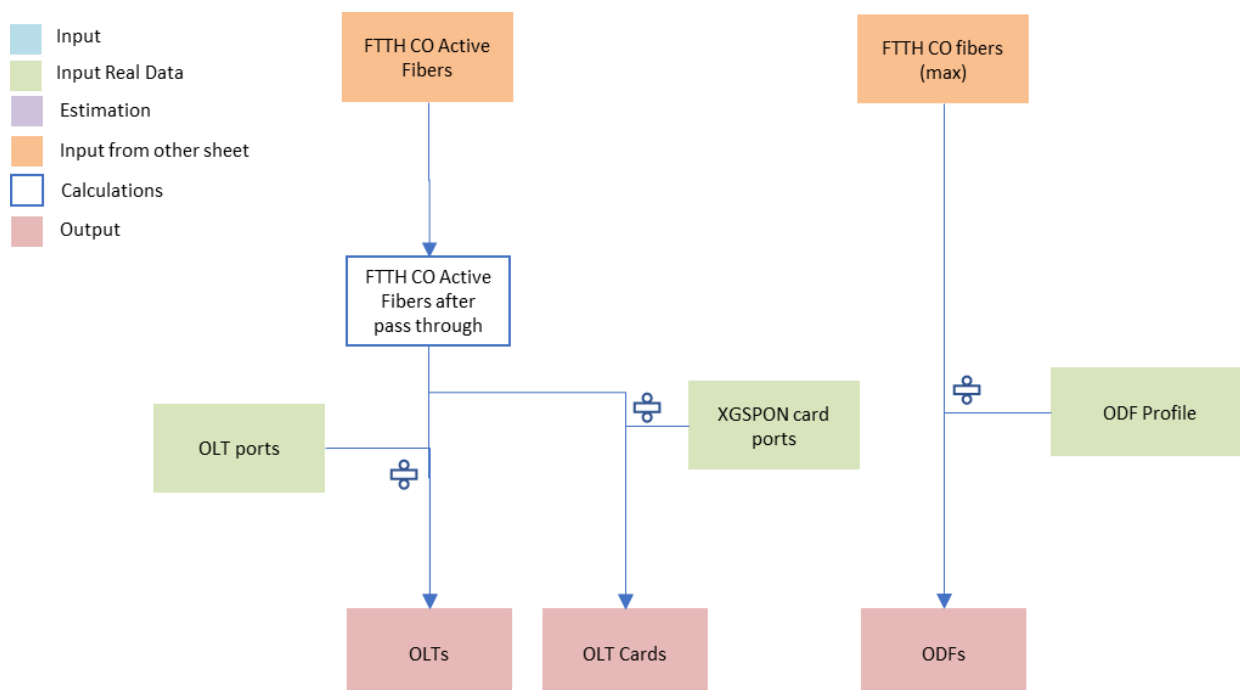

**Σχήμα 16: Διάγραμμα ροής υπολογισμών εξοπλισμού στο ΑΚ για το δίκτυο FTTH**

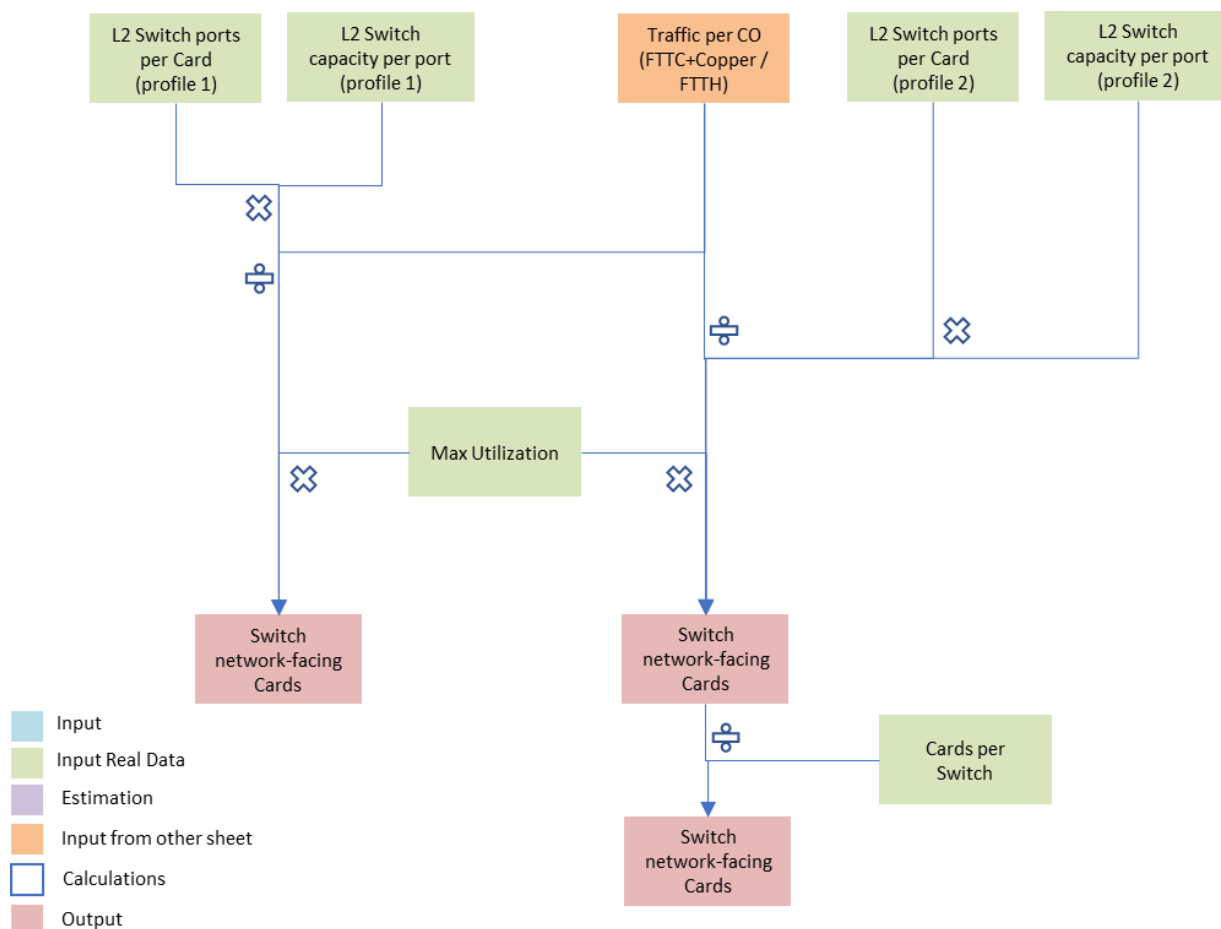

**Σχήμα 17: Διάγραμμα ροής υπολογισμών εξοπλισμού των L2 Switches στο ΑΚ**

Τέλος, στο φύλλο εργασίας {Upstream\_Network} και περιλαμβάνει τον υπολογισμό του πλήθους των RADIUS Servers και των BRAS σύμφωνα με τη χωρητικότητα τους (σε πλήθος συνδρομητών) και το σύνολο των συνδρομητών (ανάλογα το σενάριο). Επιπλέον, υπολογίζονται η συνολική κίνηση δεδομένων και το αντίστοιχο πλήθος Core Layer 3 Routers (δρομολογητές) και Distribution Layer 3 Routers που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της κίνησης. Επισημαίνεται, ότι για τα Routers χρησιμοποιείται x2 redundancy.

### Επιμερισμός κόστους Δικτύου Κορμού

Εν γένει, το Δίκτυο Κορμού δεν αποτελεί μέρος της βασικής μοντελοποίησης, αλλά υλοποιείται τμήμα αυτού με στόχο την κοστολόγηση υπηρεσιών οι οποίες

παραδίδονται στο BRAS/BNG. Υλοποιείται με αγορά δικτυακών στοιχείων κορμού που αναλογούν στις γραμμές οι οποίες παραδίδονται μετά το Σημείο Συγκέντρωσης (Layer 2 Aggregation) και στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται μόνο αυτές. Ως εκ τούτου, στο NGA Σενάριο οι συνδρομητές δεν επιβαρύνουν το δίκτυο κορμού και οι συνδρομητές του FTTC και FTTH στο BRAS επιμερίζονται το σύνολο του κόστους του μοντελοποιημένου τμήματος του κορμού. Το ποσοστό των γραμμών που παραδίδονται στο BRAS ελέγχεται από την αντίστοιχη παράμετρο στο φύλλο εργασίας {Catalogue\_Config}. Το ποσοστό αυτό έχει τεθεί σε 5% ήδη από τις προηγούμενες εκδόσεις του μοντέλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν διατεθεί στην ΕΕΤΤ από τους παρόχους.

Επιπλέον, μέρος του κόστους του εξοπλισμού κορμού επιμερίζεται και στις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ βάσει ονομαστικής ταχύτητας. Οι εν λόγω υπηρεσίες επιβαρύνονται και με το μέσο κόστος οδεύσεων (Core Trench Regional / National) και μεταφοράς (WDM Transmission Regional / National) ανάλογα με το επίπεδο παράδοσης (Περιφερειακό ή Εθνικό) όπως αυτά προκύπτουν από τη μοντελοποίηση του δικτύου κορμού στο μοντέλο BU LRIC+ Μισθωμένων Γραμμών.

## Μοντελοποίηση κίνησης ανά υπηρεσία


Επιπρόσθετα, για τη διαστασιοποίηση και επιμερισμό κόστους των δικτυακών στοιχείων του δικτύου κορμού και άλλων, τα οποία έχουν ως βασικό παράγοντα διαστασιοποίησης ή κοστολόγησης την κίνηση στο δίκτυο, χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις για τη μέση ταχύτητα των συνδρομητών ευρυζωνικών γραμμών, όπως αυτές είχαν προκύψει από προηγούμενες εκδόσεις του μοντέλου NGA BU LRIC+.

Ωστόσο, από το 2024 και έπειτα, το ποσοστό της ταχύτητας upstream επί της downstream αυξήθηκε σε 50% για τις υπηρεσίες FTTH 300Mbps και άνω. Επιπλέον, το «Annual Usage Rate» από 15% καθολικά για όλες τις υπηρεσίες τροποποιήθηκε σε ποσοστό ανά ονομαστική ταχύτητα και ανά έτος με έτος βάσης το 2019. Ο υπολογισμός βασίστηκε σε εκτιμήσεις παρόχων καθώς με κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε η συνολική κίνηση στο δίκτυο να ακολουθεί την πραγματική κίνησης βάσει των στοιχείων των παρόχων, δεδομένης της μετάβασης των συνδρομητών σε υψηλότερες ταχύτητες (ποσοστά ζήτησης ανά ταχύτητα). Σημειώνεται ότι βάσει των ανωτέρω η μέση κίνηση των συνδρομητών FTTH αυξάνεται κατά τα μέσο όρο (από το 2019 έως το 2032) περίπου 20% ετησίως, ενώ των συνδρομητών χαλκού και FTTC περίπου 10% ετησίως.

Για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ χρησιμοποιείται η ονομαστική ταχύτητα των κυκλωμάτων για τη διαστασιολόγηση και κοστολόγηση.

## Υπηρεσίες L2 WAP

Για τις υπηρεσίες L2 WAP, ο υπολογισμός της μέσης κίνησης γίνεται βάσει της αναλογίας της μέγιστης χρήσης (Upstream Utilization at average peak) και της αντίστοιχης (peak capacity) των μη συμμετρικών υπηρεσιών FTTC και FTTH. Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η ροή των αντίστοιχων υπολογισμών.

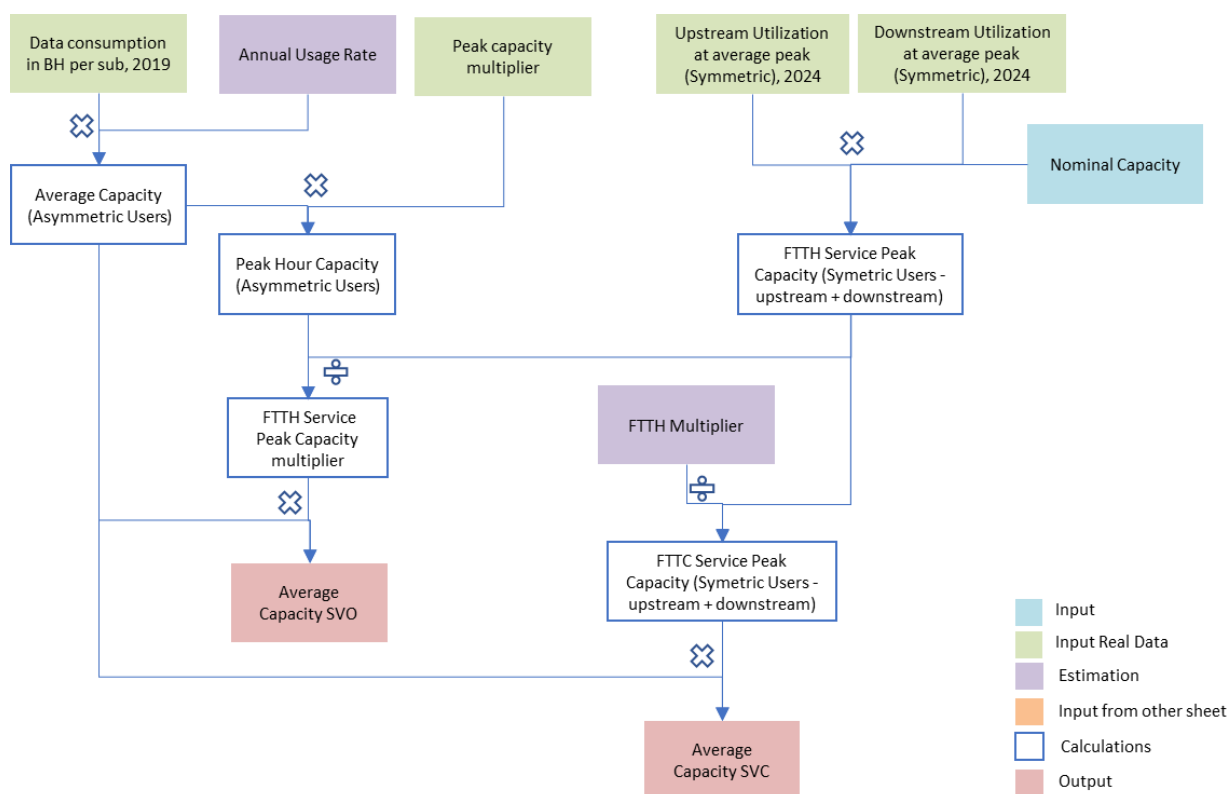

**Σχήμα 18: Διάγραμμα ροής υπολογισμών κίνησης L2 WAP (SVO και SVC)**

Βάσει των νεότερων διαθέσιμων εκτιμήσεων των παρόχων, η κίνηση δεδομένων εκτιμάται ότι θα είναι κατά μέσο όρο στο 3,8% της ονομαστικής ταχύτητας στο upstream (Upstream Utilization at average peak) και 15,8% στο downstream (Downstream Utilization at average peak) το 2024, αυξανόμενη με βάση τον ετήσιο ρυθμό αύξησης της κίνησης του μοντέλου. Επιπρόσθετα, λόγω των ποιοτικά ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών των SVO γραμμών (τεχνολογίας FTTH) εν συγκρίσει με τις SVC γραμμές (τεχνολογίας FTTC VDSL) αντίστοιχων συμμετρικών ταχυτήτων, αναμένεται η μέγιστη κίνηση συνδρομητή SVO να είναι ελαφρώς αυξημένη κατά 10% περίπου εν συγκρίσει με την κίνηση SVC (FTTH Multiplier), και συγκεκριμένα:

- 5% για τις γραμμές των 25 Mbps,



- 10% για τις γραμμές των 50 Mbps,
- 15% για τις γραμμές των 100 Mbps

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις L2 WAP υπηρεσίες 25Mbps η σύγκριση και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί γίνονται βάσει των υπαρχουσών υπηρεσιών 24Mbps του μοντέλου. Για τις L2 WAP υπηρεσίες 150Mbps και 250Mbps, λόγω της απουσίας αντίστοιχων μη συμμετρικών υπηρεσιών NGA, στους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές κίνησης μεταξύ των υπηρεσιών 100Mbps, 200Mbps και 300Mbps.

Επιπλέον, για τον υπολογισμό της κίνησης δεδομένων και των αντίστοιχων δικτυακών στοιχείων που απαιτούνται για την εξυπηρέτησή της στα Αστικά Κέντρα, η μέση κίνηση FTTC και FTTH προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική κίνηση των υπηρεσιών SVC και SVO αντίστοιχα.

## **Building Entry Point & Floor Box**

Για την υλοποίηση του δικτύου FTTH το κυρίως μοντέλο, όπως αναφέρεται στις Αρχές Μεθοδολογίας, υπολογίζει κόστη μέχρι και το Building Entry Point (BEP). Το κόστος της υπηρεσίας μέχρι το Floor Box υπολογίζεται ως επιπρόσθετο κόστος.

Βασικές παραδοχές για τους υπολογισμούς αυτούς είναι ότι το BEP εγκαθίσταται σε κάθε οικία, δηλαδή μονοκατοικίες (SDU – Single Dwelling Unit) και πολυκατοικίες (MDU – Multi Dwelling Unit) στην οποία κατοικούν ενεργοί χρήστες, ενώ στην περίπτωση του Floor Box, τα οποία εγκαθίστανται μόνο σε πολυκατοικίες (MDU), θεωρείται ότι το BEP βρίσκεται στο επίπεδο 0 ή -1 και η τοποθέτηση Floor Box ξεκινά από το επίπεδο +1 του κτιρίου. Οι χρήστες ουσιαστικά κατανέμονται με ομοιομορφία στα σχετικά κτίρια και ορόφους. Το κόστος που προκύπτει από την υλοποίηση του Floor Box επιμερίζεται στους συνδρομητές FTTH οι οποίοι κατοικούν σε MDU.

## **Μοντελοποίηση υπηρεσιών πρόσβασης Floor Box**

Η μοντελοποίηση της βασικής υπηρεσίας Floor Box πραγματοποιείται κυρίως στο φύλλο εργασίας {Central\_Office\_Data}, όπου είναι συγκεντρωμένα τα δεδομένα και οι υπολογισμοί για τους ορόφους ανά πολυκατοικιών (MDU) και μονοκατοικιών (SDU) ανά ΑΚ. Οι υπολογισμοί των υπολοίπων πρόσθετων υπολογισμών για τις διάφορες παραλλαγές της υπηρεσίας πραγματοποιούνται στο φύλλο εργασίας {Floor Box},

**Υπηρεσία Floor Box increment**

Οι βασικοί υπολογισμοί για τέλος πρόσβασης σε Floor Box για τα κτίρια με ενδοκτιριακή υποδομή, για την περίπτωση όπου τις σχετικές υλοποιήσεις αναλαμβάνει ο Πάροχος Πρόσβασης (προ εφαρμογής της νέας ΚΥΑ) υπολογίζεται κυρίως στο φύλλο εργασίας {Central\_Office\_Data}.

Οι εν λόγω υπολογισμοί περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του πλήθους των συνδεδεμένων πολυκατοικιών (Active MDUs) ανά ΑΚ και συνολικά των αντίστοιχων Floor Box βάσει των στοιχείων για το πλήθος ορόφων, κτιρίων, νοικοκυριών και μονοκατοικιών ανά ΑΚ. Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται οι υπολογισμοί του πλήθους των Floor Box.

Ο υπολογισμός των MDUs βασίζεται στη προσέγγιση της ομοιόμορφης κατανομής. Επομένως, το πλήθος των ενεργών/συνδεδεμένων MDUs είναι ίσο με το συνολικό πλήθος των MDUs μιας περιοχής FTTH εκτός αν

$$\text{Ποσοστό ενεργών γραμμών} \times \text{Κατοικίες ανά πολυκατοικία} < 1$$

Οπότε το πλήθος των ενεργών/συνδεδεμένων MDUs υπολογίζεται αντίστοιχα με των SDUs ως εξής:

**Ενεργά MDUs**


$$= \text{Ποσοστό ενεργών γραμμών} \times \text{Κατοικίες ανά πολυκατοικία} \times \text{Πλήθος MDUs}$$

όπου

$$\text{Ποσοστό ενεργών γραμμών} = \frac{\text{ενεργές γραμμές}}{\text{πλήθος κατοικιών}}$$

Για παράδειγμα σε μία περιοχή με πολυκατοικίες με μέσο όρο 4 κατοικίες/διαμερίσματα το πλήθος των συνδεδεμένων πολυκατοικιών είναι μικρότερο του συνόλου των πολυκατοικιών μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό ενεργών γραμμών είναι μικρότερο του 25% του συνόλου των κατοικιών.

Τα Floor Box εγκαθίστανται στη πολυκατοικία με την πρώτη συνδρομή FTTH εντός αυτής (ενεργό MDU) σύμφωνα με το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. Το κόστος του εξοπλισμού αυτού επιμερίζεται μεταξύ των FTTH συνδρομητών.

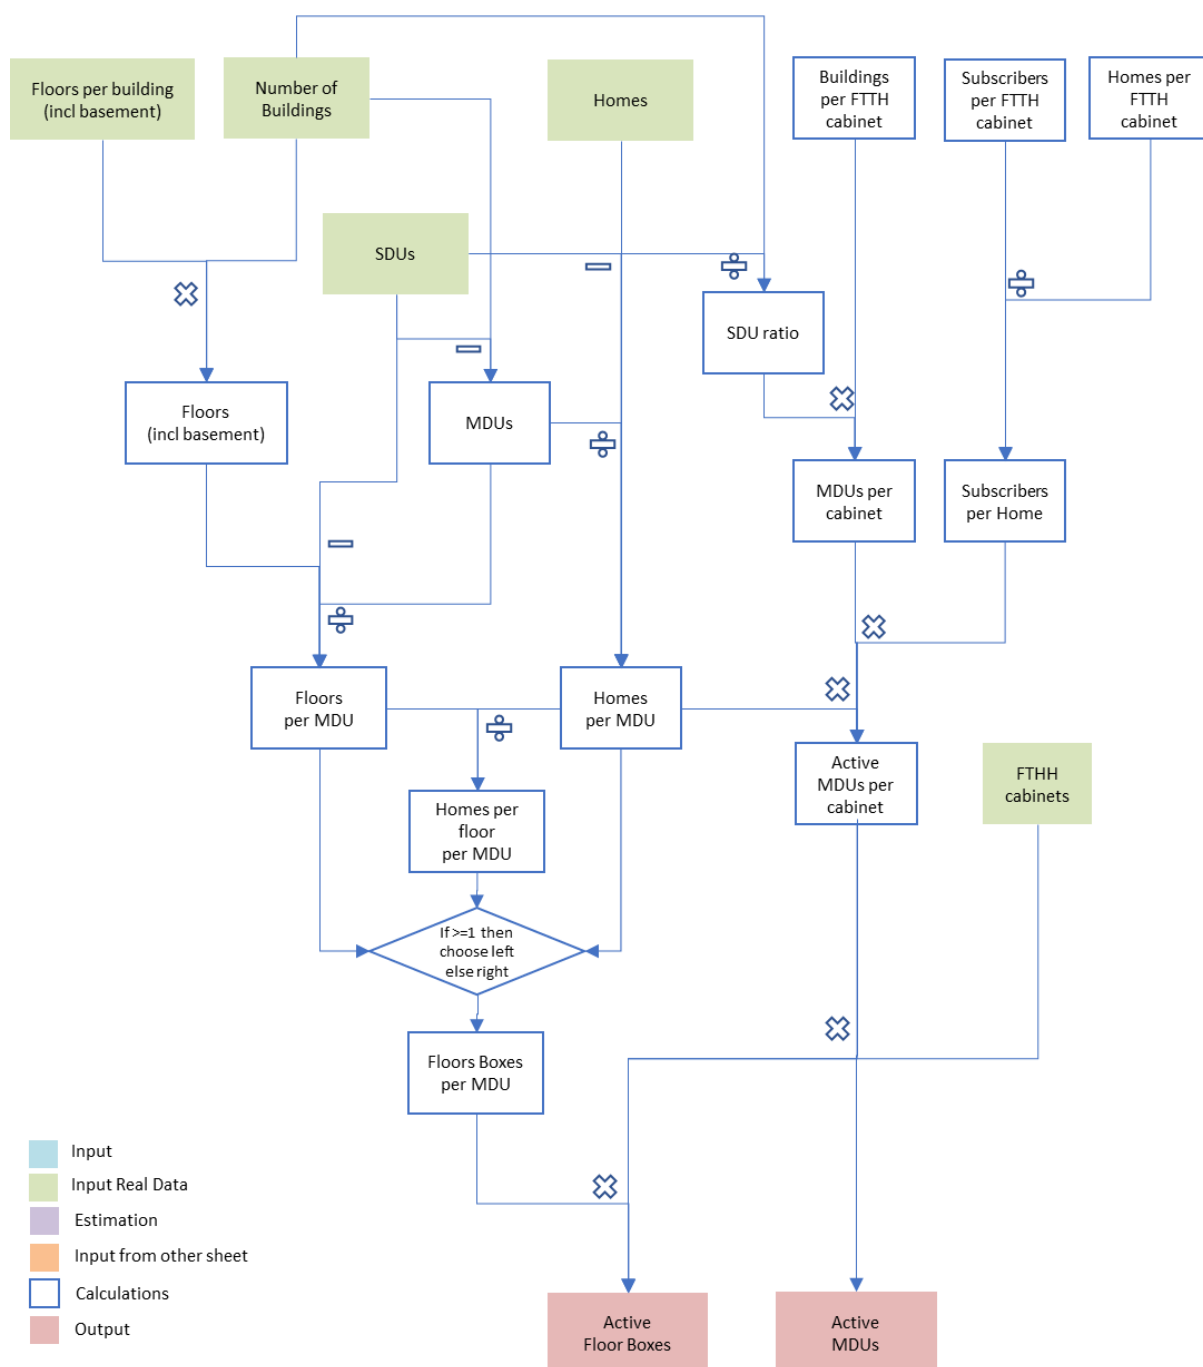


**Σχήμα 19: Διάγραμμα ροής υπολογισμών πλήθους Floor Box (ανά ΑΚ)**

Στα υπόλοιπα φύλλα εργασίας του μοντέλου, τα κόστη (annualized CAPEX και OPEX) ανά Floor Box επί το πλήθος των Floor Box διά το πλήθος συνδρομητών σε πολυκατοικίες δίνει το τελικό κόστος της υπηρεσίας Floor Box Increment.

### Υπηρεσία Floor Box με τη νέα ΚΥΑ

Για τα κτίρια με ενδοκτιριακή καλωδίωση, η οποία έχει κατασκευαστεί από τον Πάροχο Πρόσβασης μετά την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ (53538 ΕΞ 2023 - ΦΕΚ 7037/Β/13-12-2023), υπολογίζεται νέο τέλος πρόσβασης σε Floor Box. Το νέο τέλος ενσωματώνει και το κόστος του κεντρικού κατανεμητή (Building Main ODF – BMO).

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται οι υπολογισμοί του νέου τέλους πρόσβασης σε Floor Box για τα κτίρια με ενδοκτιριακή υποδομή, για την περίπτωση όπου τις σχετικές υλοποιήσεις αναλαμβάνει ο Πάροχος Πρόσβασης μετά την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ. Στο μοντέλο, το εν λόγω τέλος ονομάζεται «FTTH Floor Box Increment ΚΥΑ».

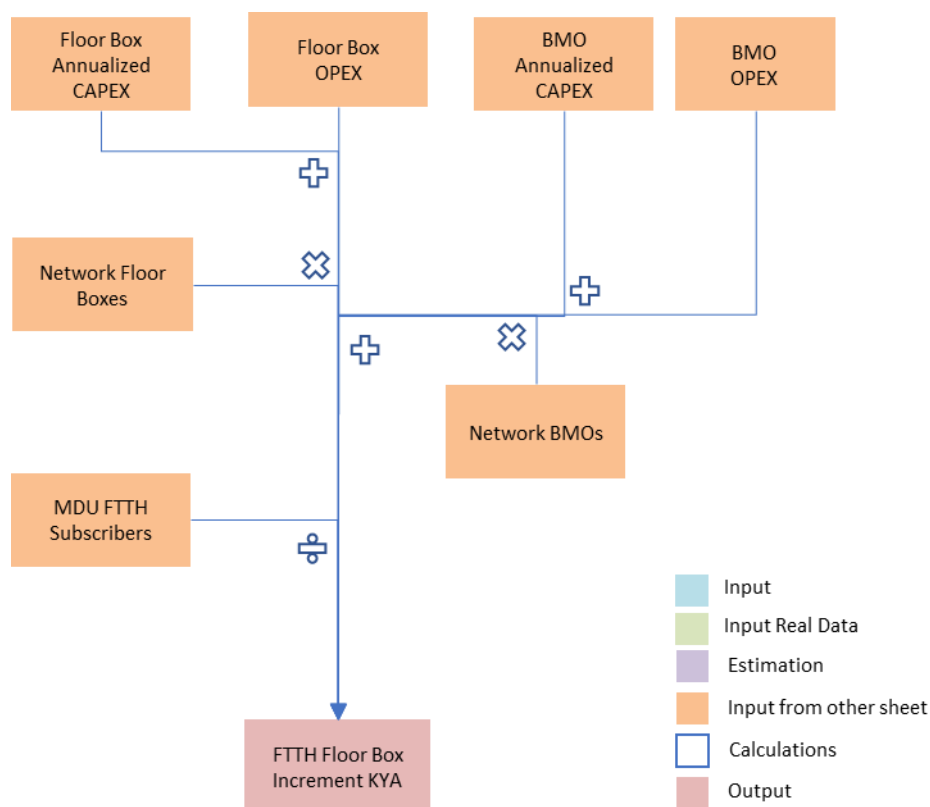

**Σχήμα 20: Διάγραμμα ροής υπολογισμών Floor Box με τη νέα ΚΥΑ**

### Υπηρεσία Floor Box με υπάρχουσα εσωτερική καλωδίωση

Το τέλος πρόσβασης σε Floor Box για τα κτίρια με ενδοκτιριακή υποδομή, για την περίπτωση όπου τις σχετικές υλοποιήσεις αναλαμβάνει ένας τρίτος εγκαταστάτης. Στο μοντέλο η εν λόγω υπηρεσία ονομάζεται «FTTH Floor Box Increment (Pre-existing Cabling)».

Ο Πάροχος Πρόσβασης στο Floor Box κτιρίων που διαθέτουν υποδομή εσωτερικής καλωδίωσης οπτικών ινών προβαίνει σε ενέργειες ενσωμάτωσης και διασύνδεσης της υφιστάμενης υποδομής στο δίκτυό του, καθώς και σε τακτικές εργασίες σχετικές με τη συντήρηση και τη αποκατάσταση βλαβών του προεγκαταστημένου εξοπλισμού ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υποδομής.

Οι εργασίες αυτές διασύνδεσης και ενσωμάτωσης, οι οποίες αφορούν στην αποτύπωση της εγκατεστημένης υποδομής, τη δημιουργία σχεδίων «as built», τον έλεγχο ποιότητας της εγκατάστασης καθώς και την προκαλωδίωση του κεντρικού καταναεμητή με το BEP του Παρόχου Πρόσβασης υπολογίζονται με την υπόθεση εργασίας ότι η χρέωση για «Μετάβαση τεχνικού» αφορά στο 100% των περιπτώσεων, όπου ο εγκαταστάτης δεν είναι ο εργολάβος του Παρόχου Πρόσβασης.

Τα σχετικά κόστη έχουν χωριστεί στις εξής κατηγορίες, ως εξής:

Κόστος Υλικού (κεφαλαιοποιημένο κόστος εργασιών):

- Δημιουργία as built & αποτύπωση δικτύου (Planning & Documentation)
- Έλεγχος (Testing)
- Προκαλωδίωση (Cabling)
- Μετάβαση (Transport)


Λειτουργικά Κόστη – Συντήρηση και Διαχείριση Βλαβών

- Δημιουργία as built & αποτύπωση δικτύου (Planning & Documentation)
- Έλεγχος (Testing)
- Προκαλωδίωση (Cabling)
- Μετάβαση (Transport)

Οι ανωτέρω τιμές εργασιών είναι βασισμένες στις παρακάτω κατηγορίες κοστολογημένου ωρομισθίου εργασίας, ήτοι:

- Μελέτες και σχεδιασμός (Δημιουργία as built & αποτύπωση)
- Τεχνικές εργασίες (Έλεγχος και Προκαλωδίωση)
- Μετάβαση τεχνικού

Τα παραπάνω στοιχεία κόστους των σχετικών εργασιών (Υλικού), αποτελούν κόστος το οποίο κεφαλαιοποιείται το 2019. Το εν λόγω κόστος μαζί με το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος (2%) και το λειτουργικό κόστος του Floor Box αποτελούν το συνολικό κόστος της υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων τελών της υπηρεσίας υπολογίζονται κατάλληλοι πολλαπλασιαστές επί των αρχικών μηνιαίων τελών πρόσβασης Floor Box. Οι υπολογισμοί αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα.

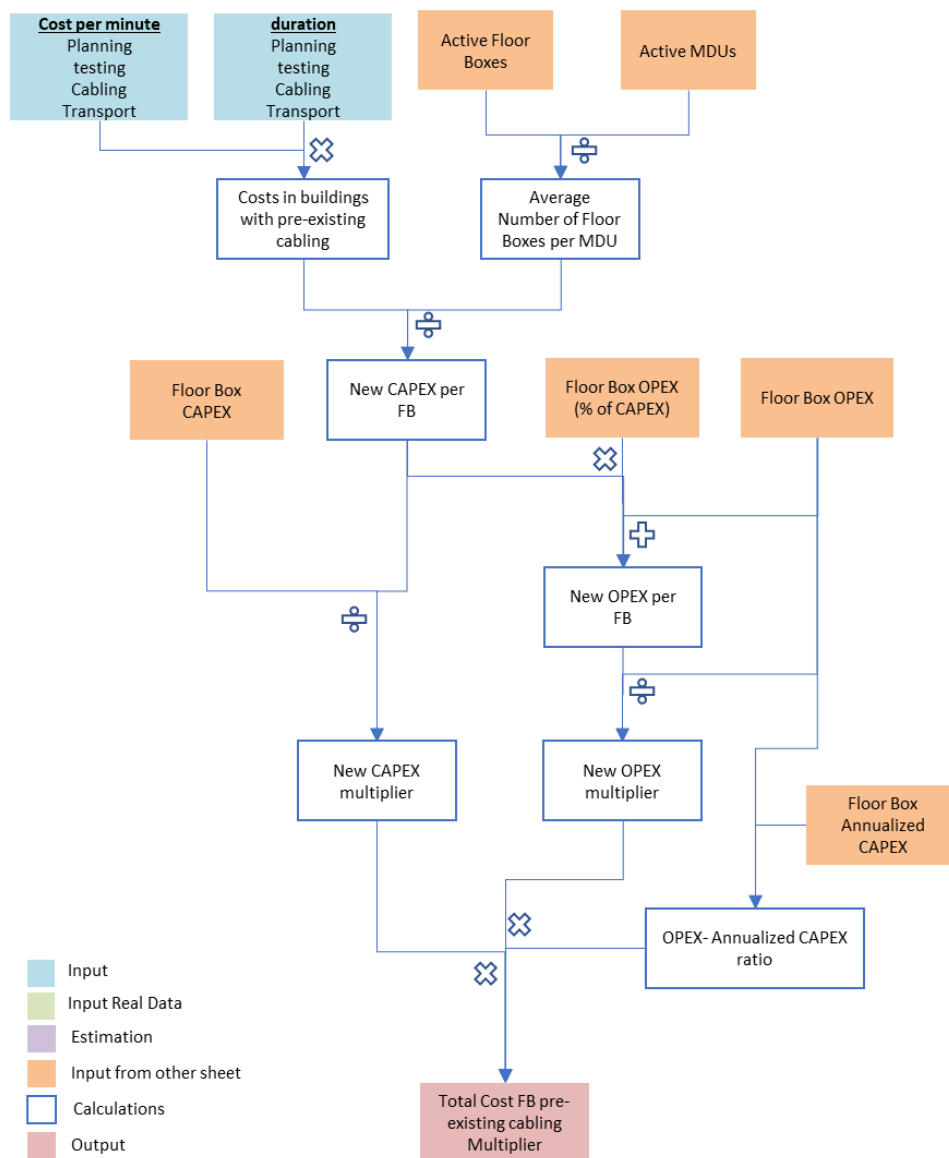

**Σχήμα 21: Διάγραμμα ροής υπολογισμών Floor Box με υπάρχουσα εσωτερική καλωδίωση**


### Υπηρεσία Floor Box με το πρόγραμμα SMART READINESS

Στη διακριτή περίπτωση επιδοτούμενων κτιρίων από το Πρόγραμμα Smart Readiness, πραγματοποιείται ο υπολογισμός μηνιαίου τέλους για την υπηρεσία Floor Box σε επιδοτούμενα κτίρια για να καλύψει το υπερβάλλον κόστος υλοποίησης, παράδοσης και συντήρησης της υπηρεσίας FTTH Floor Box, το οποίο δεν καλύπτεται από το ποσό επιδότησης της δράσης Smart Readiness.

Ο υπολογισμός του τέλους πρόσβασης σε Floor Box για τα κτίρια με ενδοκτιριακή υποδομή, για την περίπτωση όπου τις σχετικές υλοποιήσεις αναλαμβάνει ένας τρίτος εγκαταστάτης στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης SMART READINESS γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω προσθήκες στο «Floor Box».

Κεφαλαιοποιημένο υπερβάλλον κόστος Floor Box, ανά όροφο, σε σύγκριση με το επιδοτούμενο κόστος της δράσης του Προγράμματος Smart Readiness, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ 20603/29-09-2023 3η Τροποποίηση Προκήρυξης Προγράμματος «Smart Readiness» της Κοινωνίας της Πληροφορίας (€161,29 για Κεντρικό κατανεμητή (BEP) και €112,90 για Floor Box ανά όροφο). Θεωρούμε 4όροφο κτίριο για τον υπολογισμό του υπερβάλλοντος κόστους που δεν καλύπτεται από την επιδότηση. Επιπλέον, παραμένει το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης, δηλαδή ετήσιο OPEX μοντέλου NGA για την υπηρεσία Floor Box.

Για τον υπολογισμό των μηνιαίων τελών της υπηρεσίας υπολογίζονται κατάλληλοι πολλαπλασιαστές επί των αρχικών μηνιαίων τελών πρόσβασης Floor Box. Οι υπολογισμοί αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα.

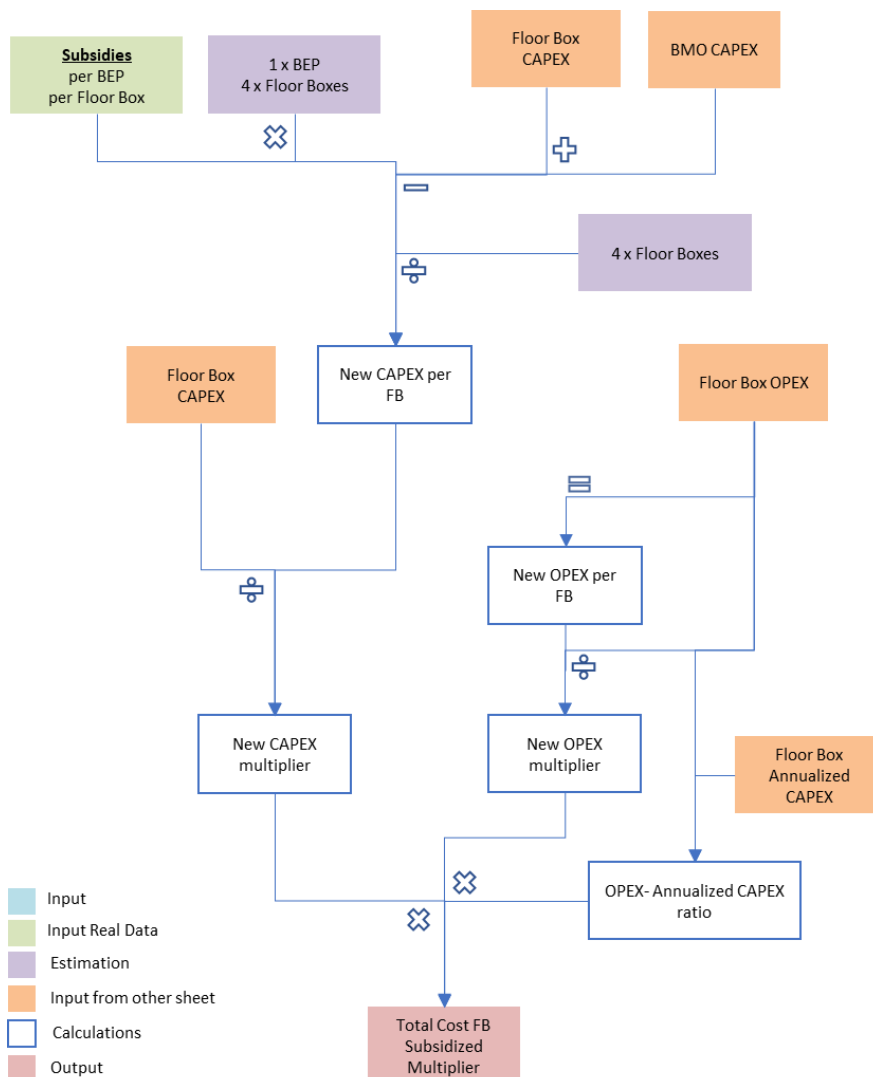

**Σχήμα 22: Διάγραμμα ροής υπολογισμών Floor Box με το πρόγραμμα SMART READINESS**

## Μοντελοποίηση υπηρεσιών Συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών

Τα κόστη των υπηρεσιών συνεγκατάστασης έχουν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, ως εξής:

### Κόστη Υλικών

- Κάρτες Πρόσβασης
- Συντήρηση Κλιματισμού



- Συντήρηση συστημάτων UPS
- Καλώδια Οπτικής ίνας
- Περίβλημα συνδέσμου μονοκυκλωματικής διαχείρισης ίνας
- Οργανωτήρες συνένωσης μονοκυκλωματικής διαχείρισης
- Θερμοσυστελλόμενο κυκλικής οπής
- Θερμοσυστελλόμενος μανδύας
- Ηλεκτρολογικά συστήματα
- Σύστημα Πυρανίχνευσης
- Συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)
- Υλικά συντήρησης Γεννήτριας Ρεύματος
- Υλικά βλαβοδιαχείρισης Γεννήτριας Ρεύματος

#### Λειτουργικά Κόστη

- Συστήματα κλιματισμού
- Συστήματα UPS
- Ηλεκτρολογικά συστήματα
- Γεννήτρια Ρεύματος
- Συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)
- Σύστημα Διαχείρισης Πρόσβασης
- Σύστημα Πυρανίχνευσης
- Σημεία Πυρανίχνευσης
- Πυροσβεστήρες Υπηρεσίες καθαριότητας

#### Διαχειριστικά Κόστη Διαχείριση Βλαβών

- Άνοιγμα και κλείσιμο ΦΥΠ
- ΦΥΠ Άντληση υδάτων
- Μετάβαση συνεργείου
- Αντικατάσταση θερμοσυστελλόμενου
- Συνένωση ζευγών οπτικών ινών
- Δοκιμή MDF ΦΥΠ
- Συστήματα κλιματισμού
- Ηλεκτρολογικά συστήματα
- Γεννήτρια Ρεύματος
- Συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV
- Σύστημα Πυρανίχνευσης

Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των τελών, ανάλογα με την φύση των εργασιών (συντήρηση/αποκατάσταση βλάβης/τέλη ενοικίου κλπ).

Όσον αφορά τις υποθέσεις του μοντέλου, έχει χρησιμοποιηθεί συντελεστής προσαρμογής συντήρησης για τα κόστη που περιλαμβάνονται ήδη στα τέλη συντήρησης καλωδίων της τάξης του 51%, καθώς και πιθανότητα βλάβης στο ΦΥΠ ίση με 6,25% το χρόνο σύμφωνα με στοιχεία που διατέθηκαν από τους παρόχους. Επισημαίνεται ότι τυχόν βλάβη στο ΦΥΠ έχει ως αποτέλεσμα εργασίες που αφορούν σχεδόν το σύνολο των καλωδιώσεων του ΦΥΠ. Σχετικά με τη ζήτηση, ο ετήσιος μέσος όρος πωληθέντων ινών θεωρείται ίσος με 10,8 , ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος πωληθέντων καλωδίων ίσος με 6,1. Οι ανωτέρω τιμές είναι βασισμένες στα στοιχεία του Κοστολογικού Ελέγχου του ΟΤΕ (ΕΚΟΣ). Για τις δε απαιτούμενες εργασίες έχουν χρησιμοποιηθεί τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες κοστολογημένου ωρομισθίου εργασίας, ήτοι:

- Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
- Συντονισμός εργασιών
- Μελέτες και σχεδιασμός
- Τεχνικές εργασίες
- Διαχειριστικές εργασίες
- Ανειδίκευτη εργασία.

Οι τιμές ανά λεπτό εργασίας είναι βασισμένες στις αντίστοιχες τιμές που χρησιμοποιούνται για των υπολογισμό των εφάπαξ υπηρεσιών του μοντέλου NGA BU LRIC+. Επιπρόσθετα, ειδικά για τον υπολογισμό του μηνιαίου μισθώματος χρήσης χώρου Φ.Σ. ανά ικρίωμα έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία για το μέσο όρο χώρου συνεγκατάστασης ανά ΑΚ και του μέσου πλήθους ικριωμάτων. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται ανά ΑΚ βάσει των στοιχείων του ΕΚΟΣ στο φύλλο εργασίας {Central\_Office\_Data}. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και το μέσο μίσθωμα χώρου ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με το μέγεθος του ΑΚ σε ενεργές γραμμές. Για τα εν λόγω μισθώματα έχουν χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία του ΕΚΟΣ του έτους 2015, τα οποία πληθωρίζονται βάσει του 75% του δείκτη καταναλωτή, ποσοστό που αφορά την αγορά ακινήτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ (φύλλο εργασίας {Discount\_Factors}). Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος χρήσης χώρου συμπεριλαμβάνεται και στο μηνιαίο τέλος Εικονικής και Σύμμικτης Συνεγκατάστασης.

Επισημαίνεται ότι για το κόστος των υλικών χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα CAPEX cost trends (σε ονομαστικούς όρους) ανάλογα την κατηγορία, ενώ για τα εργατικά κόστη χρησιμοποιείται επί της ουσίας η εξέλιξη του πληθωρισμού.

Όσον αφορά το τέλος χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά μέτρο, η τελική τιμή υπολογίζεται κατά περίπτωση ως το μήκος του εξωτερικού καλωδίου χαλκού (L) επί το πλήθος των ζευγών (N) επί το εν λόγω μηνιαίο τέλος ( $L * N * \text{Μηνιαίο Τέλος}$ ). Ο υπολογισμός του μηνιαίου τέλους πραγματοποιείται στο σενάριο χαλκού ως το κόστος χαλκού ανά ζεύγος βάσει της τιμής του LLU διά το μέσο μήκος του τοπικού βρόχου.

Τέλος, για τον υπολογισμό του μηνιαίου τέλους χρήσης Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (ΕΗΖ) ανά ικρίωμα στο κόστος έχουν συμπεριληφθεί και οι αποσβέσεις του σχετικού εξοπλισμού, ήτοι Γεννήτρια μέσης χωρητικότητας 120KVA στα Α/Κ όπου διατίθεται Φ/Σ . Το τελικό κόστος που επιμερίζεται στις υπηρεσίες χονδρικής είναι περίπου το 45% βάσει στοιχείων ζήτησης της αγοράς χονδρικής που διαθέτει της ΕΕΤΤ.

## Αντιστάθμιση πληθωρισμού

Με σκοπό την αντιστάθμιση τυχόν παροδικών επιδράσεων του πληθωρισμού (inflation smoothing) ορισμένων ετών κατά τη διάρκεια της μοντελοποίησης, για τον υπολογισμό του κόστους απόκτησης και επαναγοράς των παγίων (CAPEX) γίνεται χρήση των μεσοσταθμικών σταθερών ονομαστικών τάσεων.

Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται ο πίνακας ονομαστικών τάσεων κόστους «Cumulative Nominal Cost Trend» (φύλλο {CAPEX\_Evolution}), ο οποίος βασίζεται στη μεσοσταθμική ονομαστική τάση ανά δικτυακό στοιχείο («Nominal Cost Trend per Element»), η οποία χρησιμοποιείται για τη μέθοδο απόσβεσης tilted annuity. Ο πίνακας «Cumulative Nominal Cost Trend» χρησιμοποιείται πλέον και για την απόκτηση των παγίων, μέσω του πίνακα «Cumulative Cost Trend Adjusted for Inflation», στον οποίο πραγματοποιείται η προσαρμογή του CAPEX κάθε δικτυακού στοιχείου στη διάρκεια της μοντελοποίησης.

## Routing Factors & Υπολογισμός Τιμών

Οι παράμετροι Routing Factors αποτελούν το τελευταίο βήμα παραμετροποίησης του μοντέλου επιτρέποντας τον επιμερισμό κόστους δικτυακών στοιχείων στις υπάρχουσες υπηρεσίες. Τα Routing Factors χρησιμοποιούνται τόσο στον καθορισμό των στοιχείων που συμμετέχουν στην παροχή μιας υπηρεσίας όσο και στο βαθμό στον οποίο συμμετέχουν.


Οι υπολογισμοί ξεκινούν από τα βασικά Routing Factors ανά δικτυακό στοιχείο και κατηγορία υπηρεσίας («Routing Factors per Service Category»). Τα εν λόγω Routing Factors είναι αποτέλεσμα εκτίμησης της ΕΕΤΤ για τα δικτυακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από κάθε υπηρεσία. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά οι παρακάτω πίνακες Routing Factors:

- «Technical Routing Factors per Service Category» που περιλαμβάνει υπολογισμούς για τον επιμερισμό μεριζόμενου κόστους μεταξύ υπηρεσιών βάσει των τεχνικών υπολογισμών διαστασιοποίησης του μοντέλου.
- «Routing Factors per BB Speed», που περιλαμβάνει υπολογισμούς για τον επιμερισμό κόστους σε συγκεκριμένες ταχύτητες και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις SVC bonding αλλά και των ταχυτήτων 1Gbps και άνω όπου απαιτείται μικρότερο (x2) splitting ratio.
- «Routing Factors per Interconnection Speed» », που περιλαμβάνει υπολογισμούς για τον επιμερισμό κόστους σε συγκεκριμένες ταχύτητες των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Ο συγκεκριμένος πίνακας αν και δεν έχει συμπληρωθεί με τιμές έχει παραμείνει στο μοντέλο για λόγους πληρότητας.

Σχετικά με τους υπολογισμούς στον πίνακα «Technical Routing Factors per Service Category», στην περίπτωση των υπηρεσιών FTTC και χαλκού, οι υπολογισμοί αποτυπώνουν το πλήθος των δικτυακών στοιχείων που αντιστοιχούν στα δύο δίκτυα βάσει της διαστασιοποίησης στο μοντέλο. Στην περίπτωση των υπηρεσιών PIA για τον ορθό επιμερισμό του κόστους των δικτυακών που κοστολογούνται ανά γραμμή («Line») στους υπολογισμούς περιλαμβάνεται κατάλληλη προσαρμογή βάσει των γραμμών των συνδρομητών. Ως εκ τούτου, για τις εν λόγω υπηρεσίες αποτυπώνεται στα routing factors το πλήθος ενεργών γραμμών, στο οποίο αντιστοιχεί μία μονάδας ζήτησης των υποδομών αυτών.

Οι παραπάνω πίνακες πολλαπλασιάζονται με την αντίστοιχη ζήτηση ανάλογα με τον οδηγό κόστους για τον επιμερισμό («Cost Allocation») που έχει επιλεγεί για κάθε δικτυακό στοιχείο. Στο πίνακα «Routing Matrix per Service» τα αποτελέσματα των ανωτέρω υπολογισμών μετατρέπονται σε ποσοστά χρήσης/επιμερισμού κόστους του κάθε υπηρεσίας επί των δικτυακών στοιχείων.

Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

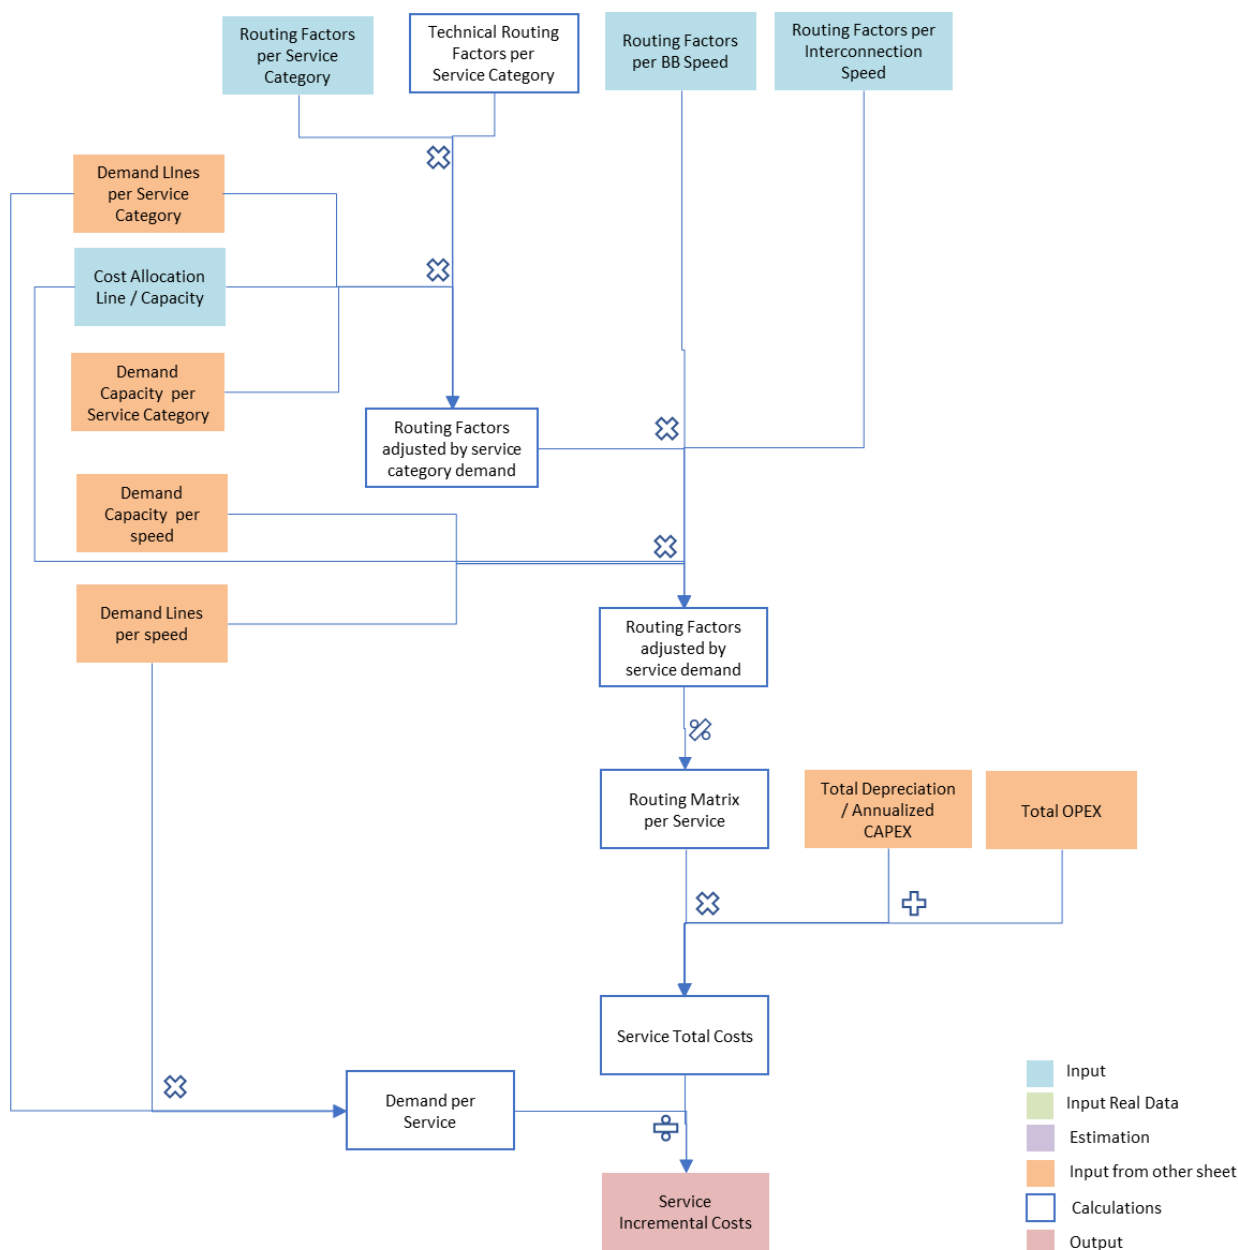

**Σχήμα 23: Διάγραμμα ροής υπολογισμών επαυξητικού κόστους υπηρεσιών βάσει των Routing Factors**

Όσον αφορά τους επιλεγμένους οδηγούς κόστους στον πίνακα «Cost Allocation», γίνεται η υπόθεση ότι το κόστος των δικτυακών στοιχείων παθητικού εξοπλισμού επιμερίζεται βάσει γραμμής (ή μονάδα ζήτησης) σε αντίθεση με τον ενεργό εξοπλισμό, το κόστος του οποίου επιμερίζεται βάσει χωρητικότητας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι η πλέον κατάλληλη όταν αφορά παθητικό εξοπλισμό, του οποίου η διαστασιοποίηση δεν έχει άμεση συσχέτιση με την κίνηση, αλλά κυρίως εξαρτάται

από κανόνες διαστασιοποίησης, όπως η τοπολογία και η γεωγραφικότητα του δικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί όλοι οι πίνακες μετά την προσαρμογή βάσει ζήτησης εξαρτώνται από το έτος εξόδου του μοντέλου.

Στο φύλλο εργασίας {LRIC} παρουσιάζεται το επαυξητικό κόστος ανά υπηρεσία και δικτυακό στοιχείο για το έτος εξόδου του μοντέλου έχοντας πρώτα διαιρέσει το κόστος της κάθε υπηρεσίας ανά δικτυακό στοιχείο (πίνακα «Service Total Costs») με την αντίστοιχη ζήτηση.).

Τα μηνιαία τέλη ανά υπηρεσία υπολογίζονται στο φύλλο εργασίας {Results} αθροίζοντας τα επαυξητικά κόστη. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται και ο υπολογισμός των τελικών τελών με χρήση του ποσοστού των overheads επί της ετήσιας επένδυσης βάσει της προσέγγισης EPMU με ποσοστιαία προσαύξηση για όλες τις υπηρεσίες κατά το ποσοστό των Business Overheads.

Επιπρόσθετα, το κόστος του VPU increment υπολογίζεται ξεχωριστά των υπολοίπων υπολογισμών του δικτύου χαλκού, διότι προϋποθέτει την μετατροπή, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας με κώδικα, όλων των σχετικών καλωδίων χαλκού σε επαναχρησιμοποιήσιμα πάγια.

## 4. Ζήτηση

Για τον προσδιορισμό των τιμών πρόσβασης χαλκού και οπτικής ίνας χρησιμοποιούνται προβλέψεις ζήτησης διαφόρων μεγεθών για τα έτη 2025-2032. Στις παραγράφους που ακολουθούν αποτυπώνονται οι πηγές δεδομένων, ο τρόπος επεξεργασίας τους και η αξιοποίησή τους, η μεθοδολογία επιλογής μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης καθώς και η εκτίμηση των διαφόρων μεγεθών που συνδέονται με αυτές όπως και οι σχετικές εκτιμήσεις/προβλέψεις για τις υπηρεσίες.

### Δεδομένα

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης κλήθηκαν να παραδώσουν ιστορικά στοιχεία συνδρομητών, τα οποία συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν αθροιστικά στις επιμέρους υπηρεσίες για την αξιοποίησή τους στη επιλογή μοντέλων πρόβλεψης και στη δημιουργία προβλέψεων.

Από την εξέταση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το σύνολο των παρόχων διέθεσαν τόσο ιστορικά στοιχεία, αλλά και προβλέψεις ζήτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και του χαλκού έως το 2028. Επιπλέον, δόθηκαν και τα αντίστοιχα στοιχεία ανά ταχύτητα για τις υπηρεσίες xDSL (APYΣ, V-APYΣ), FTTC και FTTH. Τα δεδομένα αυτά ελέγχθηκαν σε αντιπαράβολή με τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΕΤΤ και δεν παρατηρήθηκαν αισθητές διαφορές. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές προβλέψεις των παρόχων.

Για τη ζήτηση των υπηρεσιών χαλκού, την εξέλιξη του πλήθους των ενεργών συνδρομητών και των συνδρομητών αμιγώς τηλεφωνικών υπηρεσιών (single play / voice only) χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της τελευταίας 20ετίας, ενώ για τις υπηρεσίες FTTC / VDSL και FTTH χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της τελευταίας 10ετίας.

### Μεθοδολογία/Μοντέλα πρόβλεψης

Για τις ανάγκες της πρόβλεψης χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά μοντέλα διάχυσης/υιοθέτησης και επιλέχθηκε το πλέον κατάλληλο ανά τεχνολογία μοντέλο με βασικό κριτήριο επιλογής το ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα επί των πραγματικών δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ακολουθία εκπαίδευσης των μοντέλων.

Η προσαρμογή και τελική επιλογή των μοντέλων έγινε στις παρακάτω βασικές χρονικές ακολουθίες δεδομένων που προέκυψαν σύμφωνα με την επεξεργασία που αναφέρθηκε.

- Συνολική εξέλιξη τηλεφωνικών συνδέσεων (single play / voice only)
- Συνολική διείσδυση ευρυζωνικότητας
- Διείσδυση υπηρεσιών ADSL/VDSL από ΑΚ ανά ταχύτητα
- Διείσδυση υπηρεσιών FTTC ανά ταχύτητα
- Διείσδυση υπηρεσιών FTTH ανά ταχύτητα

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των μαθηματικών μοντέλων στα πραγματικά δεδομένα είναι η γραμμική παλινδρόμηση. Προκειμένου να προβλεφθεί το μέλλον για κάποιο μέγεθος χρησιμοποιούνται οι παρελθοντικές πραγματικές τιμές του υπό πρόβλεψη μεγέθους και προσαρμόζονται συναρτησιακοί τύποι βρίσκοντας τις παραμέτρους τους. Ο συναρτησιακός τύπος που προσαρμόζει καλύτερα τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή έχει το μικρότερο (απόλυτο/μέσο) τετραγωνικό σφάλμα, επιλέγεται ως κατάλληλος για την πρόβλεψη.

#### Μοντέλο ζήτησης τηλεφωνικών συνδέσεων

Τα δεδομένα των τηλεφωνικών συνδέσεων (single play / voice only) παρουσιάζουν πτώση μετά το έτος 2001. Το μοντέλο ζήτησης που προσεγγίζει καλύτερα τα ιστορικά δεδομένα είναι το ανάστροφο στο χρόνο Log-Gompertz μοντέλο (λογαριθμικό στον χρόνο). Ο συναρτησιακός τύπος του λογιστικού μοντέλου είναι:

$$ActiveLines(t) = S * e^{-e^{(b * \log(t - YearRef) - e)}}$$

Όπου:


- S είναι η τιμή κορεσμού, ίση με 100% αφού στο παρελθόν όλοι ήταν συνδρομητές τηλεφωνίας
- t το έτος
- YearRef το έτος αναφοράς της χρονοσειράς ίσο με το 2006 και
- b και e συντελεστές που προσδιορίζουν τον ρυθμό υιοθέτησης.

#### Πίνακας 8: Παράμετροι μοντέλου ζήτησης τηλεφωνικών συνδέσεων

Παράμετρος	Τιμή
YearRef	2006
S	100%
b	0,9285
e	1,6755



Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η χρονοσειρά των δεδομένων και η αντίστοιχη πρόβλεψη.

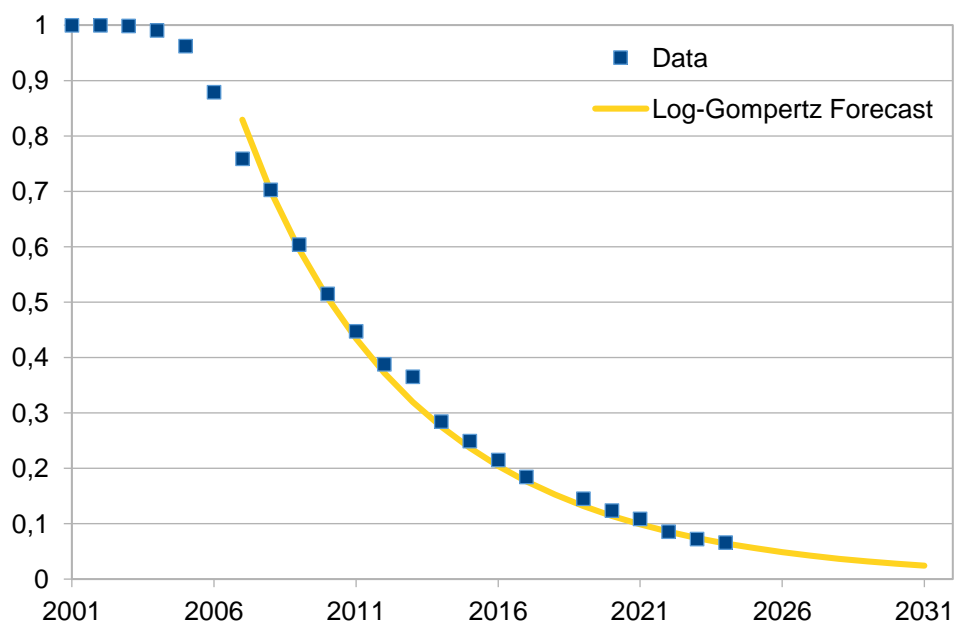

**Σχήμα 24: Εξέλιξη ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων**

#### Μοντέλο ζήτησης συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων

Για την πρόβλεψη της ζήτησης του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά μοντέλα ζήτησης όπως τα μοντέλα Bass, Gompertz, Logistic και Log-Logistic. Το μοντέλο ζήτησης που προσεγγίζει καλύτερα τα ιστορικά δεδομένα είναι το λογιστικό μοντέλο διάχυσης (logistic model). Ο συναρτησιακός τύπος του λογιστικού μοντέλου είναι:

$$ActiveLines(t) = S / (1 + \exp(\frac{(t - YearRef) - \alpha}{\beta}))$$


Όπου:

- S είναι η τιμή κορεσμού,
- YearRef το έτος αναφοράς της χρονοσειράς και
- alpha και beta συντελεστές που προσδιορίζουν τον ρυθμό υιοθέτησης.

**Πίνακας 9: Παράμετροι μοντέλου ευρυζωνικών συνδέσεων**

Παράμετρος	Τιμή
YearRef	2006
S	4.558.00
alpha	3,808
beta	3,8202

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η χρονοσειρά των δεδομένων και η αντίστοιχη πρόβλεψη.

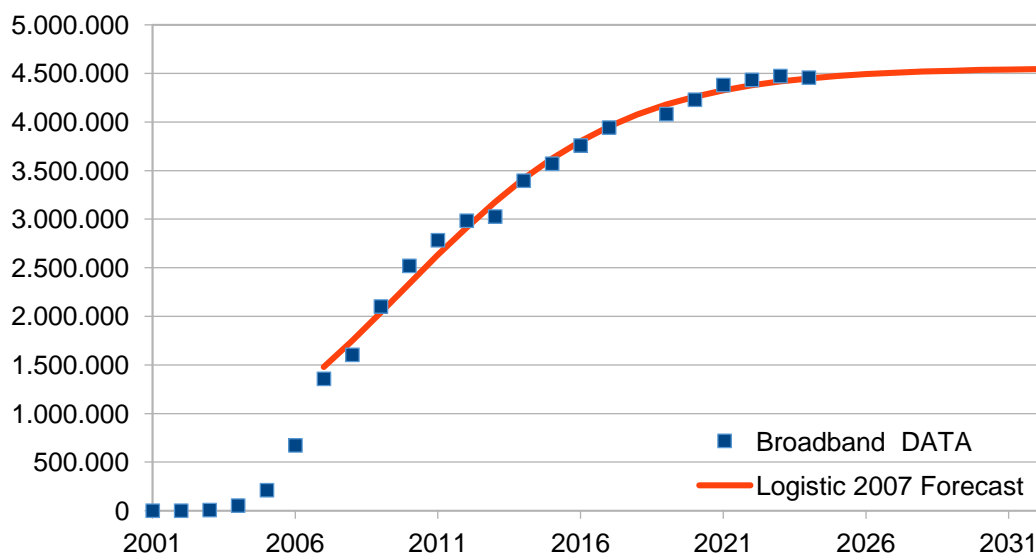

**Σχήμα 25: Εξέλιξη συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων**

#### Προβλέψεις ζήτησης ανα ταχύτητα ανα δίκτυο


Πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη της ζήτησης ανά ταχύτητα ανά δίκτυο (FTTC, FTTH, χαλκού-xDSL).

Για την πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης για τις διαφορετικές ταχύτητες και την εκτίμηση του αριθμού των χρηστών κάθε υπηρεσίας, αξιοποιήθηκε η συνολική πρόβλεψη των συνδέσεων ανά τεχνολογία η οποία επιμερίζεται ανά ταχύτητα και ανά έτος. Οι βασικές παραδοχές επιμερισμού της ζήτησης σε υπηρεσίες βασίσθηκε στις παρακάτω παραδοχές:


- Οι συνδέσεις ADSL και VDSL 24 έως και 50 Mbps μειώνονται σε βάθος 5ετίας

- Το σύνολο των συνδέσεων ρυθμού ανώτερου των 300 Mbps υποστηρίζονται από τους κόμβους FTTH θα συνεχίσουν να αυξάνονται και με μεγαλύτερο ρυθμό έναντι των μικρότερων ταχυτήτων
- Οι ρυθμοί 100 έως 300 Mbps θα αποτελούν τους βασικούς ρυθμούς εξυπηρέτησης των χρηστών την επόμενη 3ετία


Βάσει των ανωτέρω προκύπτουν οι παρακάτω καμπύλες ζήτησης.

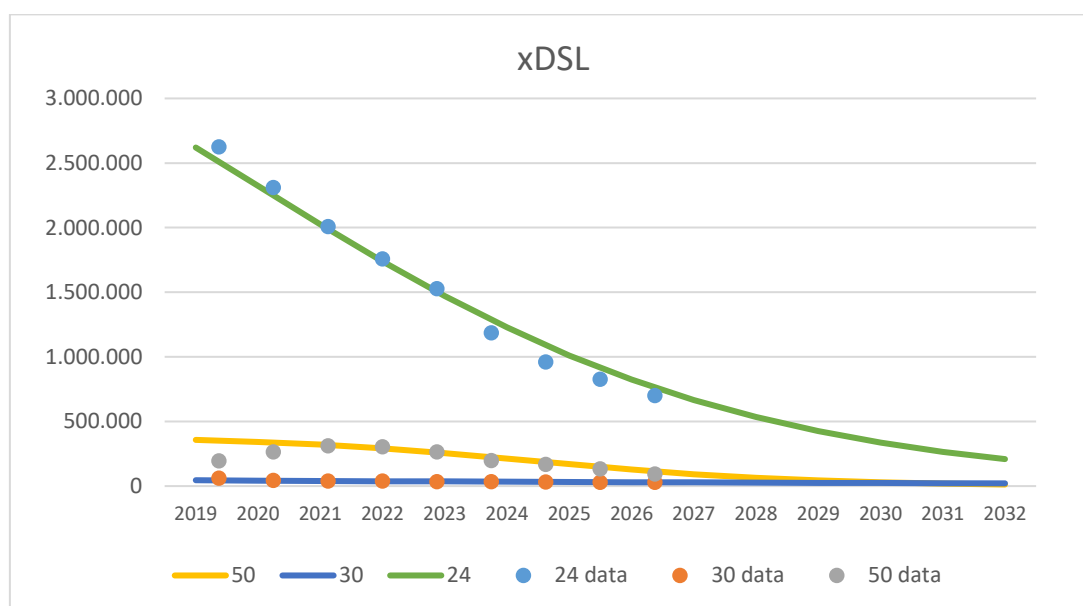

**Σχήμα 26: Εκτίμηση ζήτησης ανά ταχύτητα για χαλκό-χDSL**

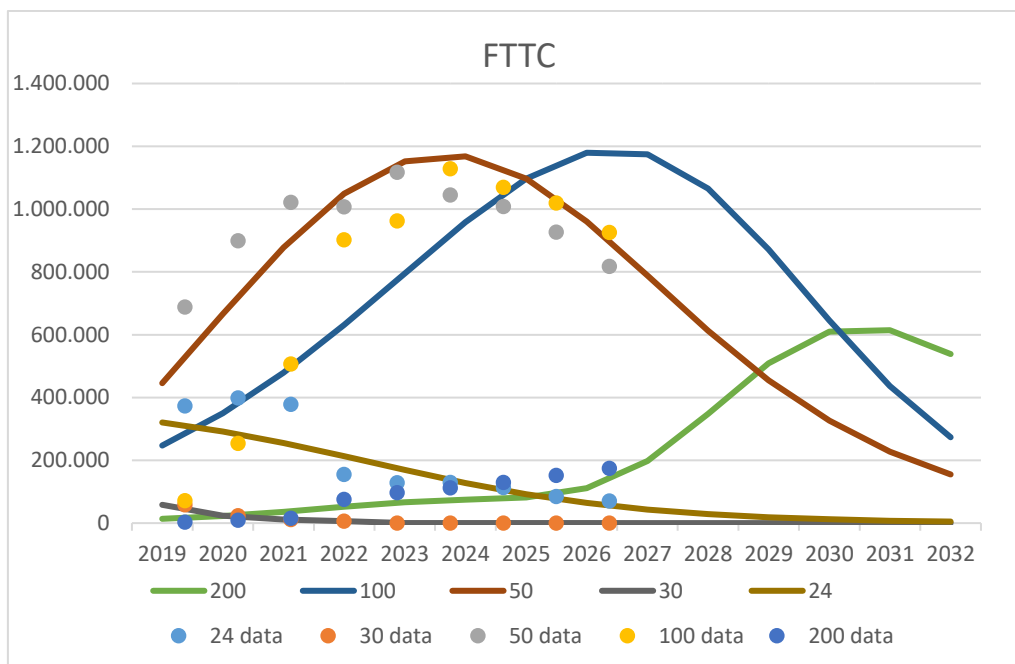

**Σχήμα 27: Εκτίμηση ζήτησης ανά ταχύτητα για FTTH**

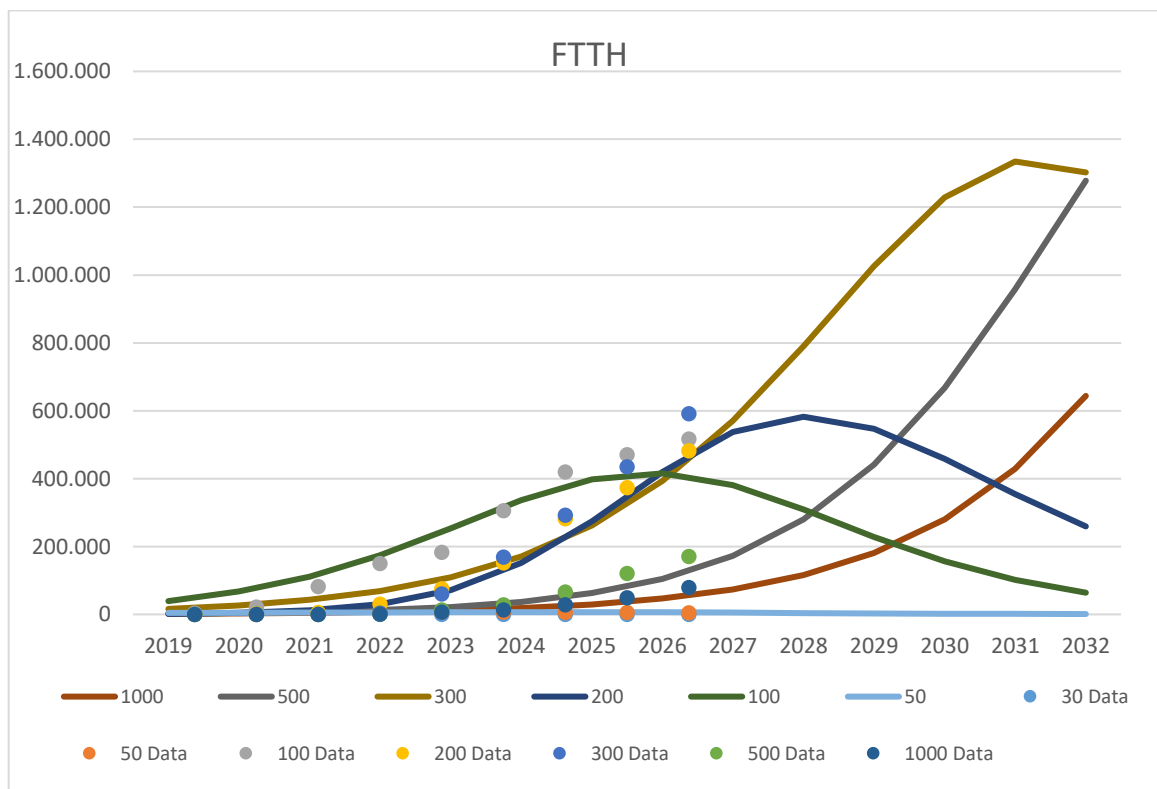

### **Σχήμα 28: Εκτίμηση ζήτησης ανά ταχύτητα για FTTH**

Σημειώνεται ότι στο μοντέλο θεωρούμε ότι οι ταχύτητες κάτω των 50Mbps θα σταματήσουν να προσφέρονται από το 2027, με μετάβαση όλων των συνδρομητών τουλάχιστον στα 50Mbps.

Επισημαίνεται ότι για υπηρεσίες όπου τα στοιχεία ζήτησης είναι ελάχιστα ή μη διαθέσιμα και δεν κατέστη δυνατή η εκτίμηση της ζήτησης, οι τιμές της ζήτησης έχουν τεθεί ίσες με τη μονάδα (1), ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του κόστους της υπηρεσίας. Αυτή η προσέγγιση αποτρέπει την απόδοση σημαντικού μεριδίου κόστους των υπολοίπων υπηρεσιών στις εν λόγω υπηρεσίες που παρουσιάζουν μικρή ή σχεδόν μηδενική ζήτηση.

### **Ζήτηση μη ευρυζωνικών υπηρεσιών**


Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του μοντέλου όπως οι υπηρεσίες ΡΙΑ, Ο.Κ.ΣΥ.Α / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. όπου οι όγκοι ζήτησης είναι σχεδόν μηδενικοί θεωρούμε την αντίστοιχη ζήτηση στο μοντέλο ίση με τη μονάδα.

Για τη ζήτηση των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ και L2 WAP, οι τελικές τιμές έχουν βασιστεί στα στοιχεία και τις προβλέψεις των παρόχων με κατάλληλες μεθόδους παρεμβολής (extrapolation) για τα έτη από το 2028 έως το 2032.

## 5. Μοντέλο διαστασιοποίησης

Για την διαστασιοποίηση των δικτύων πρόσβασης που μοντελοποιούνται, χρησιμοποιήθηκε το γεωγραφικό μοντέλο GIS με αλγόριθμους βέλτιστων δέντρων Steiner Tree επί του οδικού δικτύου.


Το μοντέλο διαστασιοποίησης παράγει ως έξοδο για κάθε αστικό κέντρο το μήκος των χαντακιών και το μήκος των καλωδίων ανά χωρητικότητα σε οπτικές ίνες και ζεύγη χαλκών ανά δίκτυο (δίκτυο FTTC, FTTH και χαλκού) και τμήματος δικτύου (Feeder, Distribution, Drop segment).

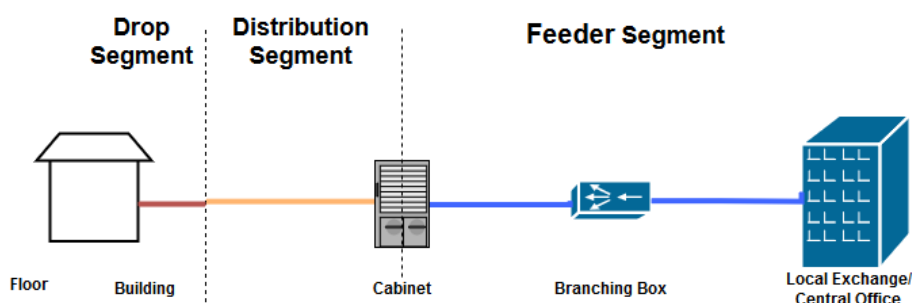

**Σχήμα 29: Επίπεδα FPs (Flexibility Points) και τμήματα δικτύου (segments)**

Επιπλέον, υπολογίζεται ενδογενώς το ποσοστό κοινών χαντακιών (επαναχρησιμοποίησης) μεταξύ των τμημάτων (segments) του κάθε δικτύου (Internal Sharing), π.χ. FTTH feeder και FTTH distribution, και μεταξύ των δικτύων FTTC / FTTH με το δίκτυο χαλκού και το δίκτυο κορμού (External Sharing). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο διαστασιοποίησης δεν συμμετέχει στον υπολογισμό των Floor Box, ο οποίος πραγματοποιείται στο κυρίως μοντέλο.

Σχετικά με τις οδεύσεις του δικτύου κορμού, δεν πραγματοποιήθηκε διαστασιοποίηση τους στο πλαίσιο του παρόντος μοντέλου. Ωστόσο, στο μοντέλο διαστασιοποίησης πραγματοποιούνται υπολογισμοί για την εκτίμηση της επαναχρησιμοποίησης των χαντακιών του δικτύου κορμού από το δίκτυο πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι οδεύσεις GIS από το μοντέλο BU LRIC+ μισθωμένων γραμμών.

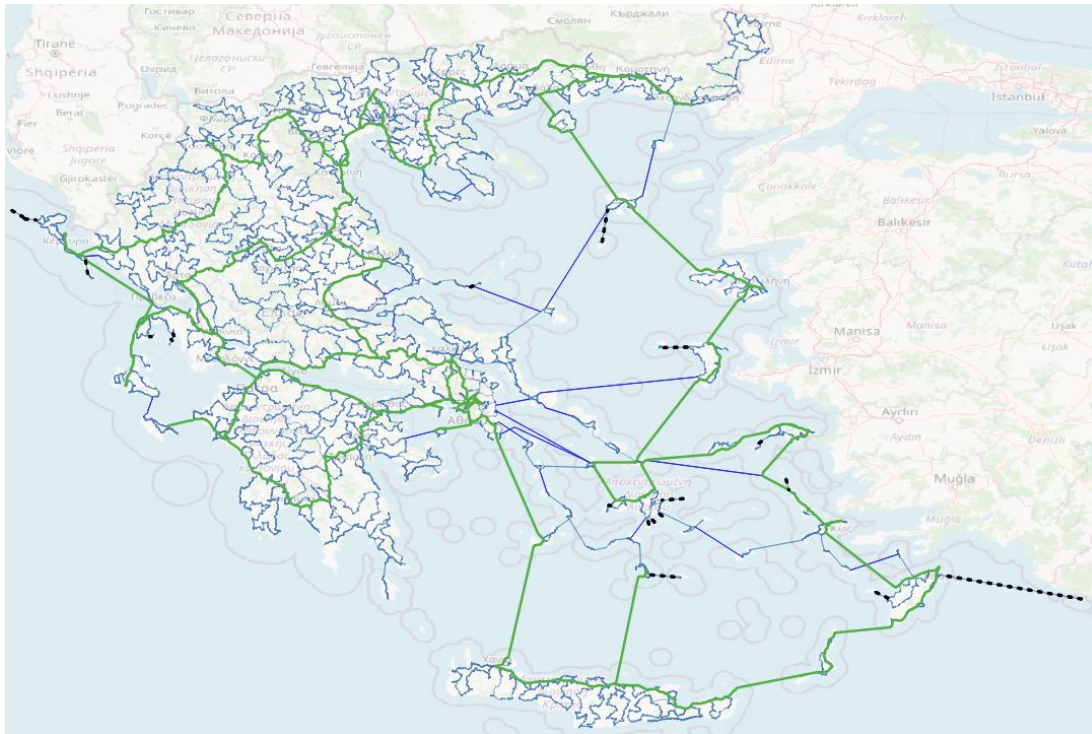

**Σχήμα 30: Σχηματική αναπαράσταση των οδεύσεων GIS από το μοντέλο BU LRIC+ μισθωμένων γραμμών**

Επιπλέον, το Drop τμήμα υπολογίζεται ως ένα μέσο μήκος ανά κτίριο, το οποίο είναι τρία (3) μέτρα για αστικές (Urban) και πυκνές αστικές περιοχές (Dense Urban), δέκα (10) μέτρα για ημιαστικές (Suburban) και δώδεκα (12) μέτρα για αγροτικές (Rural). Οι τιμές αυτές έχουν διατηρηθεί από τις προηγούμενες εκδόσεις του μοντέλου και λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι οδεύσεις του τμήματος Distribution στο GIS μοντέλο υπολογίζονται διατρέχοντας μπροστά από κάθε κτίριο, διότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τη θέση της εισόδου κάθε κτιρίου.

## Γεωγραφική ανάλυση

Στην πρώτη φάση της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το ελληνικό κτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των θέσεων των κτιρίων. Ωστόσο, καθώς η κάλυψη του κτηματολογίου δεν ήταν πλήρης για όλες τις περιοχές, πραγματοποιήθηκε συμπλήρωση των δεδομένων με χρήση Microsoft Layer<sup>5</sup>, το

<sup>5</sup> <https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/ms-buildings>




οποίο ενσωματώνει πληροφορίες για τη θέση των κτιρίων, θέτοντας ένα μέγιστο όριο ακτίνας 1,3 χιλιομέτρων από κάθε τηλεπικοινωνιακή καμπίνα.

Ειδικότερα, αξιοποιήθηκαν:


- Δεδομένα γεωτεμαχίων από το κτηματολόγιο.
- Microsoft Layer για τη συμπλήρωση των κτιριακών δεδομένων στις περιοχές χωρίς ολοκληρωμένο κτηματολόγιο.
- στοιχεία για τις θέσεις των αστικών κέντρων (ΑΚ) του ΟΤΕ καθώς και για τις καμπίνες τεχνολογίας χαλκού και FTTC.

Για τη βελτιστοποίηση των οδεύσεων χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι Steiner Tree, που εφαρμόστηκαν πάνω στο οδικό δίκτυο, τόσο για τις συνδέσεις από τα αστικά κέντρα προς τις αντίστοιχες καμπίνες, όσο και από τις καμπίνες προς τα πλησιέστερα κτίρια.

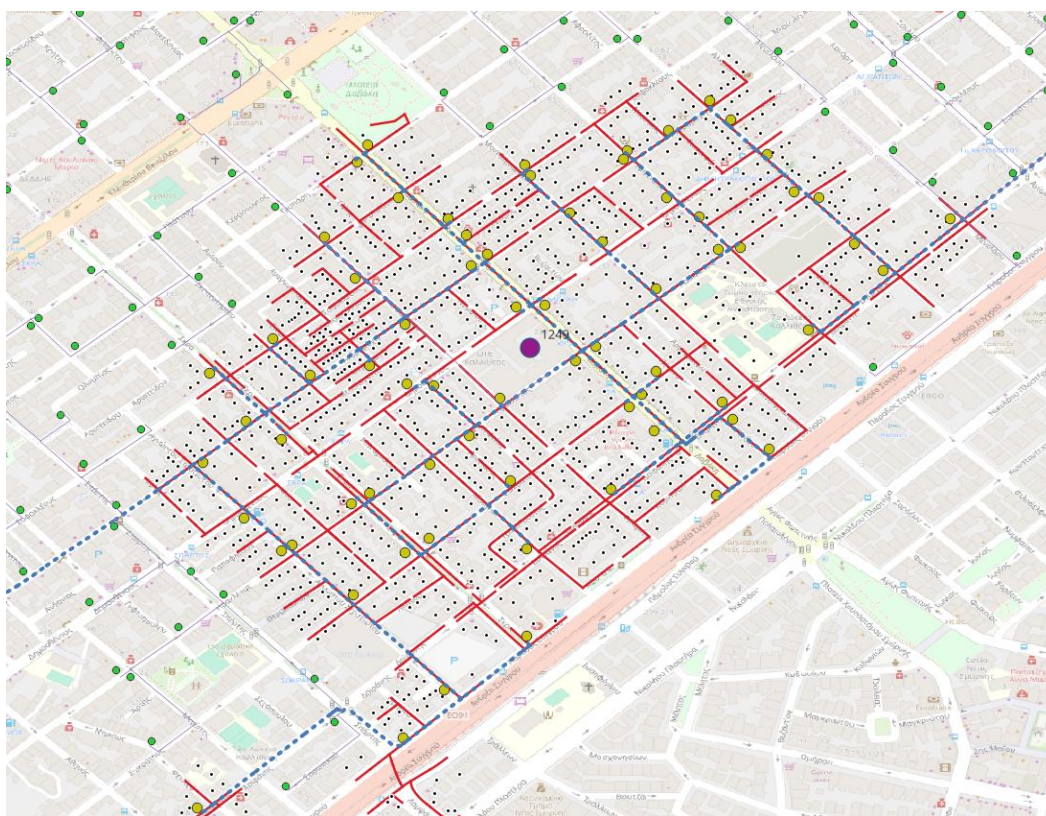


**Σχήμα 31: Αποτελέσματα GIS οδεύσεων χαλκού για ένα ΑΚ (μπλε-feeder, κόκκινο-distribution)**



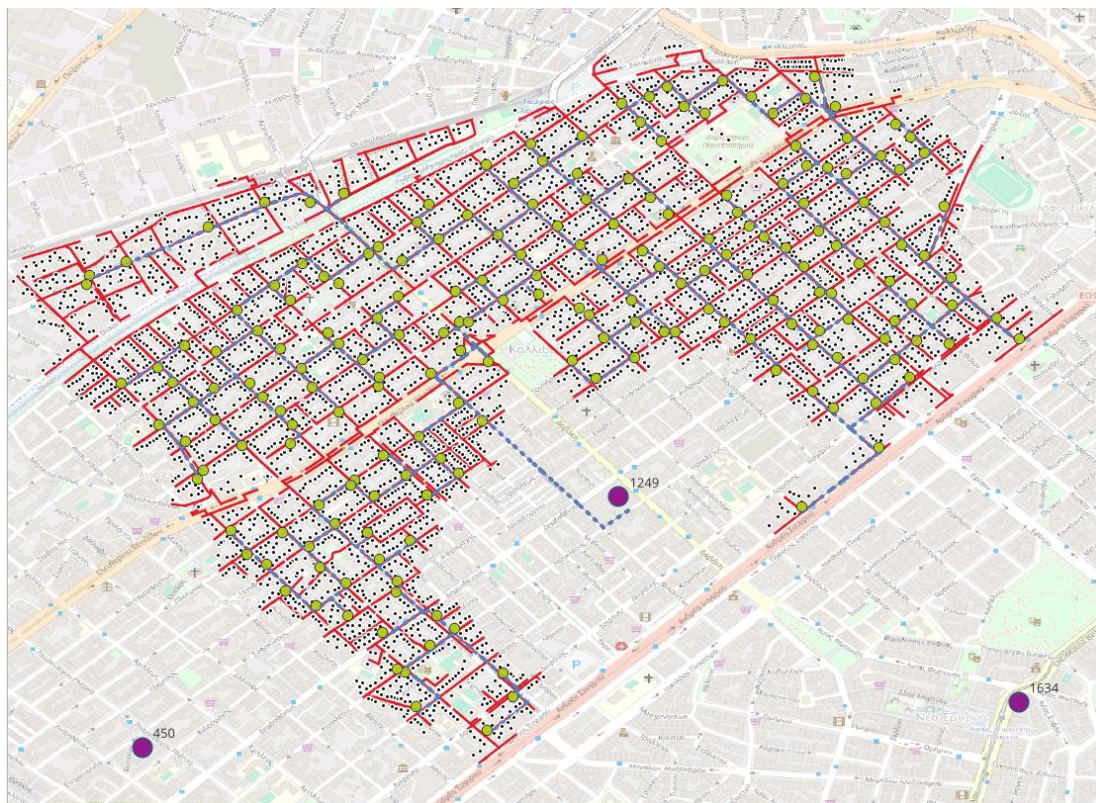

**Σχήμα 32: Αποτελέσματα GIS οδεύσεων FTTC για το ίδιο ΑΚ (μπλε-feeder, κόκκινο-distribution)**


Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του δικτύου FTTH, εφαρμόστηκε ιεραρχική ομαδοποίηση (clustering) όλων των κτιρίων της Ελλάδας με τη χρήση του αλγορίθμου ST-DBSCAN, που είναι βασισμένος στην πυκνότητα (density-based clustering). Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν περίπου 7.000 clusters. Με βάση αυτά τα clusters υπολογίστηκε το πλήθος των απαραίτητων καμπινών FTTH, λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό κτιρίων ανά καμπίνα βάσει του splitting ratio 1:64 καθώς και του περιορισμού των 24 ινών ανά καμπίνα (στο feeder).

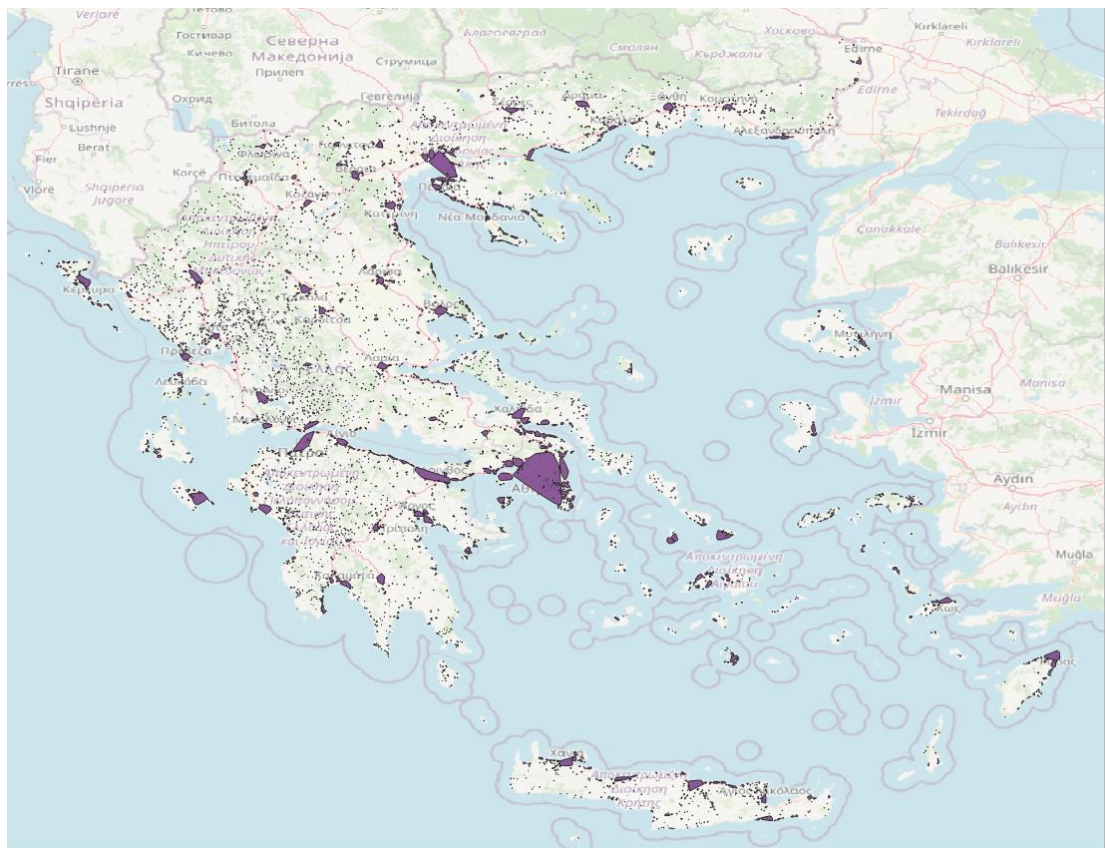

**Σχήμα 33: Σχηματική αναπαράσταση clusters που προέκυψαν από την ομαδοποίηση κτιρίων**

Τέλος, για τη βέλτιστη διαδρομή των οπτικών ινών εφαρμόστηκαν εκ νέου οι αλγόριθμοι Steiner Tree στο οδικό δίκτυο.



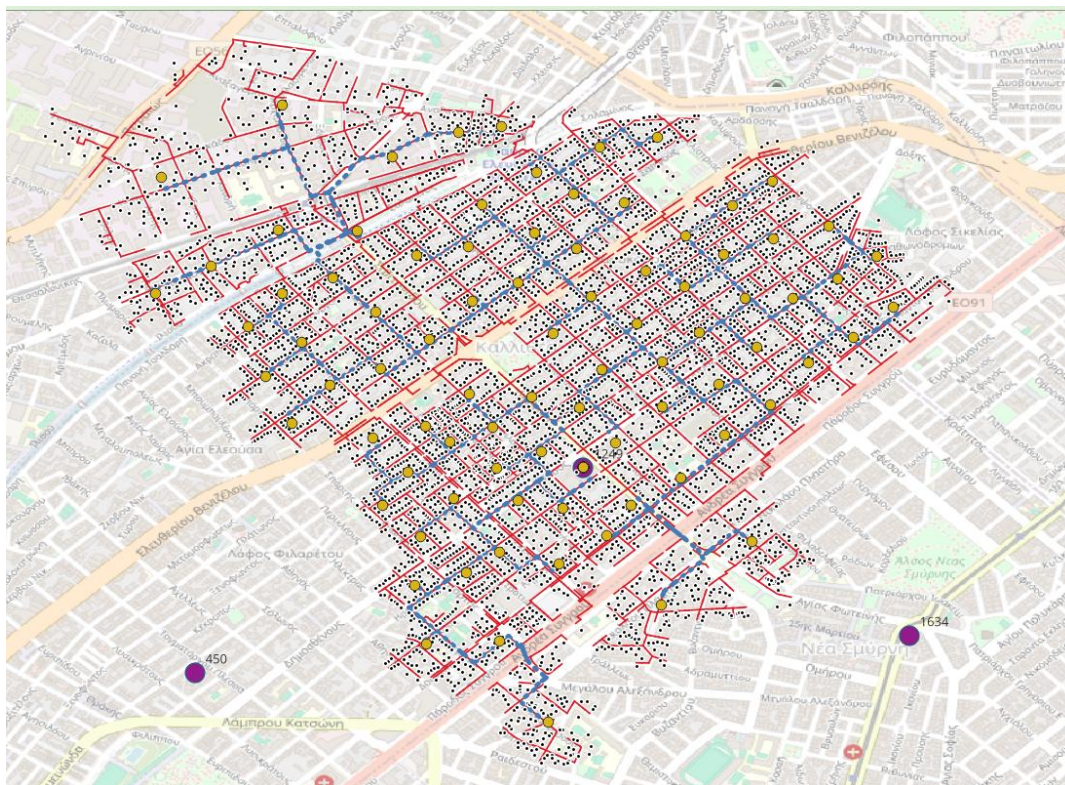

**Σχήμα 34: Αποτελέσματα GIS οδεύσεων FTTH για το ίδιο ΑΚ (μπλε-feeder, κόκκινο-distribution)**

## Οπτικά καλώδια και καλώδια χαλκού

Τα καλώδια υπολογίζονται με αλγόριθμους βέλτιστων διαδρομών (shortest path) από το ΑΚ μέχρι τις καμπίνες και από την κάθε καμπίνα μέχρι τα κτίρια πάνω από τις οδεύσεις / χαντάκια που υπολογίστηκαν προηγουμένως.

Η οπτική καλωδίωση στο μοντέλο FTTH περιλαμβάνει διάφορους τύπους οπτικών καλωδίων με διαφορετικό αριθμό ζευγών ινών, ανάλογα με το τμήμα του δικτύου που χρησιμοποιείται. Τα μεγαλύτερα καλώδια κατά μέσο όρο (μεγάλος αριθμός ζευγών) χρησιμοποιούνται στο κύριο δίκτυο (Feeder).

Στο κυρίως δίκτυο (Feeder) χρησιμοποιούνται οπτικά καλώδια με 96, 24 και 12 οπτικές ίνες. Στο δίκτυο διανομής (Distribution) χρησιμοποιούνται οπτικά καλώδια από 2 οπτικές ίνες και άνω. Τα καλώδια αυτά στο Drop είναι τύπου κυρίως 2 ή 4 ινών. Τα οπτικά καλώδια θεωρείται ότι τοποθετούνται σε σωλήνες (τυπικής διαμέτρου 40mm - Φ40) και ότι ομαδοποιούνται με τη βοήθεια μικροσωληνώσεων. Έτσι επιτρέπεται μελλοντικά η προσθήκη κι άλλων καλωδίων και η παροχή σχετικών υπηρεσιών χονδρικής (microduct).

Όταν τα οπτικά καλώδια αντικαθίστανται από καλώδια χαλκού, στο κυρίως δίκτυο, ανάλογα με τη χωρητικότητα, χρησιμοποιούνται καλώδια των 100, 200, 300, 400, 1000 και 2000 ζευγών. Στο τμήμα διανομής και στο ακραίο καλώδια χρησιμοποιούνται καλώδια από 4 ζεύγη και άνω. Στην περίπτωση που το δίκτυο διανομής είναι εναέριο, χρησιμοποιούνται αυτοστήρικτα καλώδια κυρίως των 20 ζευγών και στο ακραίο δίκτυο καλώδια κυρίως των 2 ή 4 ζευγών. Σε κάθε περίπτωση για τα μεγέθη καλωδίων λαμβάνονται υπόψη οι τύποι που υπάρχουν στους εμπορικούς καταλόγους.

Τα βασικά είδη καλωδιώσεων και αγωγών που χρησιμοποιούνται παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 10: Τύποι καλωδίων και σωληνώσεων/αγωγών**

	Δίκτυο NGA	Δίκτυο Χαλκού
<b>Feeder χαντάκι</b>	Σωληνώσεις Φ40	Σωληνώσεις Φ110
<b>Distribution χαντάκι</b>	Σωληνώσεις Φ40 Μικροσωλήνια Φ10	Άμεσης ταφής
<b>Drop χαντάκι</b>	5mm σωλήνωση	Άμεσης ταφής
<b>Καλώδια</b>	2, 4, 8, 12, 24, 96 ίνες	2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000 ζεύγη χαλκού

Τέλος, η περίσσεια καλωδίων οπτικών ινών στα δίκτυα FTTH και FTTC θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον 2 ίνες από τις 12 ή 24 και τις 12 ίνες αντίστοιχα που καταλήγουν από το ΑΚ στις FTTH και FTTC καμπίνες.

## 6. Κοστολόγηση

### CAPEX κόστη

Για τον προσδιορισμό του CAPEX για κάθε στοιχείο δικτυακού εξοπλισμού στο μοντέλο, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση τα δεδομένα των παρόχων όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα σχετικά ερωτηματολόγια εν συγκρίσει και με benchmarking στοιχεία από Ευρωπαϊκά μοντέλα και προμηθευτές εξοπλισμού. Σε περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις στα στοιχεία που παρείχαν οι πάροχοι τότε χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα στοιχεία του benchmarking για τη διαμόρφωση του κόστους με κατάλληλη προσαρμογή στις ιδιότητες (χωρητικότητα) του εκάστοτε δικτυακού στοιχείου. Για κάθε μοναδιαίο κόστος των παρόχων, εάν αυτό αναφέρεται σε προηγούμενο του αρχικού έτους μοντελοποίησης, γίνεται αναγωγή στο αρχικό έτος υλοποίησης λαμβάνοντας υπόψιν τον πληθωρισμό, καθώς και το αντίστοιχο Cost trend για την κατηγορία που εμπίπτει το κάθε δικτυακό στοιχείο.

Τα Cost Trends που δίδονται ως είσοδος στο μοντέλο, αφορούν το κόστος των δικτυακών στοιχείων σε πραγματικούς όρους και έχουν υπολογιστεί, ώστε τα τελικά Nominal Cost Trends να είναι σε συμφωνία με τα αντίστοιχα Benchmarking στοιχεία. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ρεύματος και καλωδίων χαλκού έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από την Eurostat και την Παγκόσμια Τράπεζα αντίστοιχα.

Στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κόστη των βασικότερων δικτυακών στοιχείων, δηλαδή χαντακίων και καλωδίων, όπως προέκυψαν από τη μεθοδολογία που περιεγράφηκε ανωτέρω.

**Πίνακας 11: CAPEX κόστη υπόγειων καλωδίων χαλκού**

Χωρητικότητα	Τιμές μοντέλου (m)
Copper Cable 2	1.00 €
Copper Cable 4	1.17 €
Copper Cable 10	1.81 €
Copper Cable 20	2.27 €
Copper Cable 50	4.31 €
Copper Cable 100	7.86 €
Copper Cable 200	11.43 €
Copper Cable 400	16.72 €
Copper Cable 1000	29.93 €
Copper Cable 2000	42.42 €

**Πίνακας 12: CAPEX κόστη εναέριων καλωδίων χαλκού**

Τύπος καλωδίου	Τιμές μοντέλου (m)
Aerial Copper Cable 2	5.82 €
Aerial Copper Cable 4	6.49 €
Aerial Copper Cable 20	8.41 €

**Πίνακας 13: CAPEX κόστη υπόγειων καλωδίων οπτικών ινών**

Τύπος καλωδίου	Τιμές μοντέλου (m)
FTTH Fiber Cable 2	0.83 €
FTTH Fiber Cable 4	1.19 €
FTTH Fiber Cable 8	1.69 €
FTTH Fiber Cable 12	2.01 €
FTTH Fiber Cable 24	2.54 €
FTTH Fiber Cable 48	3.08 €
FTTH Fiber Cable 96	3.66 €
FTTC Fiber Cable 12	2.01 €
FTTC Fiber Cable 24	2.54 €
FTTC Fiber Cable 48	3.08 €
FTTC Fiber Cable 96	3.66 €

**Πίνακας 14: CAPEX κόστη χαντακίων**

Τύπος υποδομής	Τιμές μοντέλου (m)
Optical Fiber Feeder	20.00 €
Optical Fiber Distribution	17.00 €
Optical Fiber Drop	14.00 €
Copper Feeder	40.00 €
Copper Distribution	30.00 €
Copper Drop	20.00 €

Επισημαίνεται ότι τα κόστη χαντακίων περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά κόστη συμπεριλαμβανομένων των φρεατίων, διακλαδωτήρων πολυσωλήνιων, πλαισίων στήριξης των πολυσωλήνιων, συστημάτων πολυσωλήνιων, την ενδεικτική ταινία, την αποκατάσταση, την παρακολούθηση και την παραγωγή των σχεδίων. Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω κόστη χαντακίων προσαρμόζονται κατάλληλα ανάλογα το είδος

περιοχής (geotype) βάσει ποσοστών, τα οποία έχουν διατηρηθεί από την προηγούμενη έκδοση του μοντέλου.

Αντίστοιχα, τα καλώδια συμπεριλαμβάνουν όλα τα σχετικά κόστη (συγκολλήσεων, μικτονομήσεων, τερματισμού, μετρήσεων κ.ά). Στην περίπτωση των καλωδίων οπτικών ινών όλα τα σχετικά κόστη, συμπεριλαμβανομένων του κόστους εργασιών εγκατάστασης και υλικών, συγκολλήσεων, απαραίτητων μετρήσεων.

Επιπλέον, στο μοντέλο αποτυπώνονται ως ξεχωριστό πάγιο το κόστος τελών δικαιωμάτων διέλευσης (Rights of Way) χαντακίων (συμπεριλαμβανομένων των φρεατίων) και καμπινών. Τα δικαιώματα διέλευσης υπολογίζονται μόνο για το feeder τμήμα του δικτύου σε συμφωνία με τη σχετική νομοθεσία (παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012). Για την ενσωμάτωση των φρεατίων στο κόστος, έχει υιοθετηθεί η μεθοδολογία που προτάθηκε από πάροχο στα σχετικά ερωτηματολόγια κόστους, σύμφωνα με την οποία το κόστος 3,66€/μέτρο προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη 0,40695€/μέτρο για χαντάκια και 244,17€/φρεάτιο που τοποθετούνται ανά 45 μέτρα, με το 40% των φρεατίων να τοποθετούνται κοντά σε καμπίνες εξαιρώντας τα από τα αντίστοιχα τέλη. Συμπερασματικά, ο υπολογισμός των τελών για τα χαντάκια του μοντέλου είναι ο εξής:

$$0,40695\text{€} + \frac{244,17\text{€}}{45} * 60\% = 3,66\text{€}$$

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω δικτυακά στοιχεία, υπάρχουν στο μοντέλο τα επαναχρησιμοποιούμενα πάγια με την ένδειξη «[REA]» (Reusable Assets).

Επισημαίνεται ότι στο μοντέλο περιλαμβάνονται δικτυακά στοιχεία που ενσωματώνουν το κόστος συστημάτων (Τιμολόγησης, διαθεσιμότητας, λοιπών IT κ.ά) σχετικών με τις υπηρεσίες χονδρικής, τα οποία είναι κατάλληλα κοστολογημένα σύμφωνα με τις υπηρεσίες αυτές. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται επιμέρους δικτυακά στοιχεία του αστικού κέντρου, όπως τα δικτυακά στοιχεία «Air Conditioning Unit» και «Power Supply Unit + Backup» που συμπεριλαμβάνει τα κόστη τροφοδοτικών, UPS, πινάκων και ανορθωτικών και για την ηλεκτροδότηση και ομαλή λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού του αστικού κέντρου. Άλλα συστήματα, όπως ασφαλείας και πυρόσβεσης, έχουν συμπεριληφθεί στο κόστος του A/K («Site»).

## ΟΡΕΧ κόστη

Η επιλογή του μοναδιαίου κόστους στο μοντέλο για κάθε δικτυακό στοιχείο γίνεται με όμοιο τρόπο όπως και στον υπολογισμό του μοναδιαίου CAPEX. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή δεδομένα για κάποιο δικτυακό στοιχείο τότε



το λειτουργικό κόστος (OPEX) που αφορά αυτό το δικτυακό στοιχείο προκύπτει ως παραμετροποιήσιμο ποσοστό επί της αξίας κτήσης αυτού.

Τα ποσοστά που χρησιμοποιούνται για τα περισσότερα δικτυακά στοιχεία του μοντέλου συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 15: OPEX ποσοστό επί του CAPEX ανά κατηγορία δικτυακού στοιχείου**

Κατηγορία δικτυακού στοιχείου	OPEX (% of CAPEX)
Συστήματα και πλατφόρμες	9%
Ενεργός εξοπλισμός δικτύου κορμού εξαρτώμενος από πλήθος γραμμών	10%
Ενεργός εξοπλισμός δικτύου κορμού εξαρτώμενος από κίνηση	20%
Υποδομές και δαπάνες Αστικού Κέντρου	20%
Εξοπλισμός Αστικού Κέντρου	8%
Παθητικός εξοπλισμός	2% - 3%
Χαντάκια	1,5%
Υπόγεια καλώδια	2%
Εναέρια καλώδια και εξοπλισμός	7%

Τα παραπάνω ποσοστά έχουν προκύψει από εκτίμηση βάσει των στοιχείων των παρόχων στα ερωτηματολόγια και στοιχείων benchmarking.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβάνεται στα ποσοστά OPEX τα οποία διαμορφώθηκαν κατάλληλα, ώστε να λαμβάνουν υπόψη και την κατανάλωση ενέργειας του ενεργού εξοπλισμού. Εξαιρεση αποτελούν τα λειτουργικά κόστη του εξοπλισμού των ενεργών καμπινών του δικτύου FTTC, όπου το προαναφερθέν ποσοστό και αφορά τυχόν βλάβες και συντήρηση, ενώ η κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται ως ξεχωριστό δικτυακό στοιχείο με το δικό του μοναδιαίο OPEX. Η μέση ετήσια κατανάλωση ρεύματος για τις εν λόγω καμπίνες υπολογίζεται ως εξής:

$$\text{Power Consumption} = \text{Cabinets} * 1000\text{€}/\text{cab}$$

Το αντίστοιχο OPEX των δικτυακών στοιχείων SVC NTE και SVO NTE έχει τεθεί στο 8% του CAPEX, διότι πρόκειται για ενεργό εξοπλισμό με το κόστος κατανάλωσης ενέργειας να το επωμίζεται ο τελικός χρήστης, αλλά με αυξημένες απαιτήσεις διαθεσιμότητας και βλαβοδιαχείρισης στο πλαίσιο του SLA των εν λόγω υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η τεχνολογία χαλκού και συγκεκριμένα η τεχνολογία VDSL2 bonding έχει υιοθετηθεί σε πολύ μικρή κλίμακα, δεν αναμένεται να εξελιχτεί περαιτέρω και θα αντικατασταθεί από τεχνολογίες οπτικών ινών, το CAPEX του SVC NTE είναι πιθανό να εμφανίσει ελαφρά αυξητικές τάσεις σε πραγματικούς όρους στο μέλλον. Ως εκ



τούτου, το CAPEX cost trend έχει τεθεί σε +1% σε πραγματικούς όρους. Αντιθέτως, το SVO NTE αφορά την τεχνολογία οπτικών ινών FTTH, η οποία εξελίσσεται και το μερίδιό της στην αγορά συνεχώς αυξάνεται. Επομένως, το αντίστοιχο CAPEX trend έχει τεθεί σε -1.5% σε πραγματικούς όρους.

## Κοινά κόστη

Το κοινό κόστος που σχετίζεται με τα γενικά εταιρικά κόστη (Business Overheads) ή γενικά και διαχειριστικά κόστη (General & Administrative), επιμερίζεται στις υπηρεσίες του δικτύου σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Equi-Proportional Mark-Up (EPMU). Τα εν λόγω overheads αφορούν όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες του παρόχου, δεν έχουν άμεση συσχέτιση με το δίκτυο και τη παροχή των επιμέρους υπηρεσιών (non-network common costs) και περιλαμβάνουν: το κόστος των οχημάτων, το κόστος των εργαλείων και εργαστηρίων, το κόστος οργάνωσης αποθήκης υλικών, το κόστος των γραφείων των κατά τόπους τεχνικών ομάδων, το κόστος των γραφείων μελετών και σχεδίασης, το κόστος για το κέντρο διαχείρισης και υποστήριξης των συστημάτων IT, το κόστος γραμματειακής υποστήριξης, κόστη που σχετίζονται με τις υποστηρικτικές λειτουργίες (HR, Finance and Accounting, Legal κλπ), καθώς και το κόστος οργάνωσης των γραφείων της διοίκησης, κόστη τα οποία δεν μοντελοποιούνται σε κανένα άλλο σημείο του μοντέλου.

Το ύψος (ποσοστό) των overheads δίνεται ως παράμετρος εισόδου στο μοντέλο, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 0, και εφαρμόζεται ως EPMU στα τελικά αποτελέσματα του μοντέλου. Το ποσοστό υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) μοντέλων άλλων χωρών<sup>6</sup>, συνδυαστικά με τα στοιχεία που διέθεσαν οι πάροχοι στο πλαίσιο της Δ.Δ. Καθώς το ποσοστό που προέκυψε, ήταν πολύ κοντά στο 10%, χρησιμοποιήθηκε η στρογγυλοποιημένη τιμή. Το ποσοστό αποτυπώνεται στο φύλλο παραμέτρων εισόδου του μοντέλου {Catalogue\_Config}.

Επισημαίνεται ότι ως κοινά κόστη για κάποια υποσύνολα των υπηρεσιών του μοντέλου λογίζονται και στοιχεία όπως πληροφορικά συστήματα, Συστήματα Τιμολόγησης και διαθεσιμότητας Σχεδιασμός Δικτύου και άλλα τα οποία όμως μοντελοποιούνται πλήρως ως κόστη άμεσα σχετιζόμενα με τη μοντελοποίηση του δικτύου. Ο τρόπος που αυτά επιμερίζονται στις διάφορες υπηρεσίες προκύπτει από την χρήση των Routing Factors και την αντίστοιχη ζήτηση των υπηρεσιών. Τα εν λόγω κόστη δεν έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των overheads που εφαρμόζονται ως EPMU.

<sup>6</sup> Στοιχεία από Αυστρία, Ελβετία, Κύπρος, Κροατία, Ιταλία, Σερβία, Σλοβακία και Σλοβενία

## Αποσβέσεις και διάρκεια ζωής παγίων

Ο υπολογισμός της απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων γίνεται βάσει της tilted annuity μεθόδου. Η εν λόγω μέθοδος βασίζεται στην flat annuity, αλλά λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές τάσεις σχετικά με την τιμή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (cost trends of assets) όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Επιπλέον, για τα πάγια που αφορούν τα επαναχρησιμοποιήσιμα τεχνικά έργα υποδομής χρησιμοποιούνται στοιχεία από το μητρώο παγίων του κυρίαρχου παρόχου όπου υπολογίζεται το ποσοστό της αναπόσβεστης αξίας.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό/συντελεστής αναπόσβεστης αξίας για τα χαντάκια προέκυψε από τον λόγο NRC/GRC (Net Replacement Cost/Gross Replacement Cost) σύμφωνα με τα στοιχεία του ελεγμένου μητρώου παγίων του ΕΚΟΣ του 2019 για τις τάφρους με ή χωρίς σωλήνες. Ομοίως, για τα χάλκινα καλώδια και τους στύλους εναερίων καλωδίων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΕΚΟΣ χρησιμοποιείται η μέθοδος indexation για τα πάγια που ορίζει σχετικώς η Σύσταση 2013/466/EU. Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιούνται οι σχετικές τιμές για Net Replacement Cost και Gross Replacement Cost δεδομένης της ανάγκης χρήσης αποτίμησης Current cost Accounting και όχι το Net Book Value και το Gross Book Value, τα οποία αντιστοιχούν σε αποτίμηση Historic cost Accounting. Τα εν λόγω επαναχρησιμοποιήσιμα πάγια στην συνέχεια αποσβένονται όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία του δικτύου σύμφωνα με τη μέθοδο του tilted annuity.

Όσον αφορά τη διάρκεια ζωής των στοιχείων ο προσδιορισμός τους γίνεται με τον ίδιο τρόπο που προσδιορίζονται οι μοναδιαίες αξίες κτήσης, δηλαδή συνυπολογίζοντας τα δεδομένα των παρόχων, τα στοιχεία του ελεγμένου μητρώου παγίων του ΕΚΟΣ, στοιχεία benchmarking άλλων ευρωπαϊκών μοντέλων και σχόλια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση. Οι διάρκειες ζωής των βασικότερων κατηγοριών δικτυακών στοιχείων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 16: Διάρκεια ζωής ανά κατηγορία δικτυακού στοιχείου**

Κατηγορία δικτυακού στοιχείου	Διάρκεια ζωής
Συστήματα και πλατφόρμες	5
Ενεργός εξοπλισμός δικτύου κορμού	8
Υποδομές Αστικού Κέντρου	23
Ενεργός Εξοπλισμός Αστικού Κέντρου	8
Παθητικός εξοπλισμός Αστικού Κέντρου	10 - 15
Παθητικές καμπίνες	15
Ενεργές καμπίνες	13
Ενεργός εξοπλισμός καμπινών	8

Παθητικός οπτικός εξοπλισμός (splitters, BEP, Floor Box)	15
Χαντάκια, σχετικές υποδομές (φρεάτια)	36
Υπόγεια καλώδια	20
Εναέρια καλώδια και εξοπλισμός (στύλοι)	15

Τέλος, η διάρκεια ζωής των επαναχρησιμοποιήσιμων παγίων διαφοροποιείται από τη διάρκεια των αντίστοιχων μη επαναχρησιμοποιήσιμων, διότι αφορά την υπολειπόμενη/εναπομένουσα διάρκεια ζωής των εν λόγω παγίων δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της αξίας τους έχει ήδη αποσβεστεί. Οι εναπομένουσες διάρκειες ζωής όπως προέκυψαν από τον υπολογισμό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 17: Διάρκεια ζωής επαναχρησιμοποιήσιμων παγίων**

Επαναχρησιμοποιήσιμα πάγια	Εναπομένουσα διάρκεια ζωής
Χαντάκια, σχετικές υποδομές (φρεάτια) και δικαιώματα διέλευσης	15
Υπόγεια καλώδια χαλκού	5
Εναέρια καλώδια χαλκού	4
Στύλοι εναερίου δικτύου χαλκού	4

## Κοστολόγηση εφάπαξ τελών υπηρεσιών

Για τον υπολογισμό των εφάπαξ τελών για τις υπηρεσίες των αγορών 3α και 3β (όπως πχ τέλη σύνδεσης) χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που συμπληρώθηκαν από τους παρόχους που απάντησαν και στα σχετικά ερωτηματολόγια, στοιχεία από το ελεγμένο ΕΚΟΣ του ΟΤΕ. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των παραμέτρων έχουν διατηρηθεί από τις προηγούμενες εκδόσεις του μοντέλου με ελάχιστες προσθήκες.

Γενικότερα χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού του κόστους των υπηρεσιών εφόσον υπήρξαν νέα στοιχεία από τους παρόχους.

Για την παροχή των υπηρεσιών απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος – 1
- Συντονισμός ενεργειών/εργασιών/συνεργειών – 2
- Μελέτες – 3
- Μετάβαση Τεχνικού – 4
- Υλοποίηση Τεχνικών Εργασιών – 5
- Μετρήσεις Ποιότητας – 6
- Διάφορες Διαχειριστικές εργασίες – 7

- Λοιπές Εργασίες – 8

Για κάθε εργασία χρησιμοποιείται ο τύπος

$$\text{Λεπτά\_Απασχόλησης}_i * \text{€\_ανά\_Λεπτό\_Απασχόλησης}_i$$

Όπου  $i = \{1, 2, \dots, 8\}$  για την κάθε επιμέρους εργασία ανωτέρω.

#### Μέθοδος Υπολογισμού 1

Η πρώτη μέθοδος υπολογισμού χρησιμοποιεί **τον μέσο όρο από τις υπολογισμένες τελικές τιμές κόστους της κάθε υπηρεσίας του κάθε Παρόχου.**

Ο τύπος υπολογισμού για την τιμή κόστους ανά υπηρεσία για τον κάθε Πάροχο είναι:

$$\sum_{i=1}^8 \text{Λεπτά\_Απασχόλησης}_i * \text{€\_ανά\_Λεπτό\_Απασχόλησης}_i + \text{€\_Υλικά}$$

Η δεύτερος μέθοδος υπολογισμού χρησιμοποιεί όλες τις πιθανές ενέργειες που δηλώθηκαν από τουλάχιστον έναν Πάροχο. Στην περίπτωση που υπάρχουν δεδομένα από περισσότερο περισσότερους του ενός Παρόχου, χρησιμοποιείται **ο αντίστοιχος μέσο όρος των δηλωθέντων από τους Παρόχους τόσο για τους χρόνους εργασιών όσο και για το κόστος εργασιών.** Ακολουθώντας υπολογίζουμε την τιμή κόστους ανά υπηρεσία μέσω του τύπου υπολογισμού που ακολουθεί.

Τύπος Υπολογισμού Μεθόδου\_2:

$$\sum_{i=1}^8 \text{AVERAGE}(\text{Λεπτά\_Απασχόλησης}_i) * \text{AVERAGE}(\text{€\_ανά\_Λεπτό\_Απασχόλησης}_i) + \text{€\_Υλικά}$$

Όπου AVERAGE ο μέσος όρος και των τριών παρόχων για την εκάστοτε εργασία

Η τρίτη μέθοδος υπολογισμού χρησιμοποιεί, όπως και η δεύτερη μέθοδος υπολογισμού, όλες τις πιθανές ενέργειες που δηλώθηκαν από τουλάχιστον έναν Πάροχο. Στην περίπτωση που υπάρχουν δεδομένα από περισσότερους του ενός Παρόχου, χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος **μέσος όρος των δηλωθέντων από τους Παρόχους για τους χρόνους εργασιών και η μικρότερη τιμή των δηλωθέντων για το κόστος εργασιών.** Ακολουθώντας υπολογίζουμε την τιμή κόστους ανά υπηρεσία μέσω του ανωτέρου τύπου υπολογισμού που ακολουθεί.

Τύπος Υπολογισμού Μεθόδου\_3:

$$\sum_{i=1}^8 AVERAGE(Λεπτά\_Απασχόλησης_i) * MIN(€\_ανά\_Λεπτά\_Απασχόλησης_i) + €\_Υλικά$$

Όπου AVERAGE ο μέσος όρος και των τριών παρόχων και MIN η ελάχιστη τιμή εκ των τριών παρόχων

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τριών μεθοδολογιών, για κάθε κατηγορία ενέργειας προκύπτει μια προτεινόμενη τιμή κόστους ανθρωποώρας λαμβάνοντας υπόψη το είδος εργασίας και τα προφίλ των εργαζομένων που τις εκτελούν. Σε σχέση με τον χρόνο Ανθρωποπροσπάθειας της κάθε επιμέρους κατηγορίας εργασιών για κάθε υπηρεσία, χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των τιμών των αντίστοιχων προτάσεων των Παρόχων αλλά έγιναν και προσαρμογές για περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ υπηρεσιών που απαιτούν παρόμοιες εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα μοντέλα υπολογισμού του κόστους των υπηρεσιών αυτών από το ΕΚΟΣ του ΟΤΕ.

Για τις νέες υπηρεσίες που δεν δόθηκαν δεδομένα από τους παρόχους, έχουν υπολογιστεί κατ' αναλογία με αντίστοιχες υπηρεσίες έχοντας χρησιμοποιήσει εκτιμήσεις για Ανθρωποπροσπάθεια και κόστος με βάσει την βέλτιστη μεθοδολογία υλοποίησης για κάθε προσφερόμενη υπηρεσίας. Για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες διατηρήθηκαν οι παράμετροι των προηγούμενων εκδόσεων του μοντέλου σε περίπτωση απουσίας νέων στοιχείων.

Για κάθε υπηρεσία έχει χρησιμοποιηθεί ένα overhead ποσοστό που καλύπτει τα κοινά κόστη που πρέπει να προστεθούν πάνω στην υπολογιζόμενη τιμή της κάθε υπηρεσίας. Το overhead ποσοστό είναι κοινό για όλες τις υπηρεσίες, αφορά λοιπές λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα υλικά, έξοδα διοίκησης, έξοδα μεταφορικών μέσων & εργαλείων ή οργάνων κλπ) και ισούται με το ποσοστό των overhead που χρησιμοποιείται στο κυρίως μοντέλο και προέκυψε σύμφωνα με μεθοδολογία που περιγράφεται στην ενότητα 0.

Επίσης, σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό εφάπαξ τελών για τα έτη πέρα του 2019 λαμβάνεται υπόψη η σχετική πρόβλεψη του πληθωρισμού.

Επιπλέον, στο φύλλο εργασίας {Parameters} του αρχείου υπολογισμού των εφάπαξ τελών, περιλαμβάνονται παράμετροι οι οποίες είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό ορισμένων εκ των εφάπαξ τελών και χρησιμοποιούνται είτε ως πολλαπλασιαστές επί του κόστους των βασικών εργασιών ή επί του συνολικού κόστους (εργασιών, υλικών και λοιπών εργασιών). Οι εν λόγω παράμετροι είναι:

- Συντελεστής Προσαύξησης Εξαιρέσιμης Απασχόλησης
- Συντελεστής Προσαύξησης Υπερωριακής Απασχόλησης

- Συντελεστής Προσαύξησης Νυχτερινής Απασχόλησης
- Μ.Ο. οπτικών ινών ανά καλώδιο
- Μ.Ο. ικριωμάτων
- Μ.Ο. οπτικών ινών ανά φρεάτιο
- Μ.Ο. παρόχων ανά ΦΣ
- Μ.Ο. Πωλημένων Καλωδίων 100" (80%)

Οι τιμές που έχουν επιλεγεί για τις παραμέτρους αυτές έχουν βασιστεί σε στοιχεία του ΕΚΟΣ.

Τέλος έχουν προστεθεί στα μοντέλα εφάπαξ τα εφάπαξ τέλη των υπηρεσιών συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών, τα εφάπαξ τέλη των υπηρεσιών L2 WAP, καθώς και τα εφάπαξ τέλη των υπηρεσιών πρόσβασης σε παθητική υποδομή.

#### **Εκπτώσεις όγκου εφάπαξ τελών υπηρεσιών**

Στο υπολογισμό των εφάπαξ τελών συμπεριλαμβάνονται τέλη μαζικών μεταβάσεων/ενεργοποιήσεων σε ορισμένα εκ των εφάπαξ τελών, τα οποία αφορούν τα κόστη των αντίστοιχων υπηρεσιών εντός της περιοχής ενός Αστικού Κέντρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρόπλισης του δικτύου χαλκού (copper switch-off). Επιπλέον, υπολογίζονται και αντίστοιχα εφάπαξ τέλη πολλαπλών αιτημάτων δεδομένου ότι αποφασίζεται από κοινού ο προγραμματισμός και ρυθμός των αιτημάτων.

Τα τέλη που θα υπολογιστούν είναι τα εξής:

#### **Εφάπαξ Τέλη Πολλαπλών Αιτημάτων**

- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου
- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου
- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης υπηρεσιών VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος σύνδεσης υπηρεσιών VLU/FttH (καλύπτει και FTTH/BRAS)
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VLU/FttH (ΤΠ1) σε υπηρεσίες VLU/FttH (ΤΠ2)
- Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας σε υπηρεσίες VLU/FttH και αλλαγή σειριακού αριθμού ONT
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από Πλήρη τοπικό βρόχο σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες WLR σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από Πλήρη τοπικό υποβρόχο σε υπηρεσίες VLU/FttC

- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. BRAS [AK] σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. BRAS [KV] σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VPU τύπου DSLAM σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ1) σε υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ2)
- Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Τέλος Μελέτης Εφικτότητας στύλου
- Τέλος Ανύψωσης Καλωδίου και τερματισμού καλωδίου επί στύλου ΟΤΕ (ανά 4 ίνες)
- Τέλος Ελέγχου Εγκατάστασης εξοπλισμού Παρόχου σε Στύλους ΟΤΕ (ανά στύλο)

#### Εφάπαξ Τέλη Μαζικών Μεταβάσεων

- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου
- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου
- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης υπηρεσιών VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος σύνδεσης υπηρεσιών VLU/FttH (καλύπτει και FTTH/BRAS)
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VLU/FttH (ΤΠ1) σε υπηρεσίες VLU/FttH (ΤΠ2)
- Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας σε υπηρεσίες VLU/FttH και αλλαγή σειριακού αριθμού ONT
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από Πλήρη τοπικό βρόχο σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες WLR σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από Πλήρη τοπικό υποβρόχο σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. BRAS [AK] σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. BRAS [KV] σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VPU τύπου DSLAM σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ1) σε υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ2)
- Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [DSLAM-Τοπική]



- Τέλος αλλαγής ταχύτητας Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ
- Εφάπαξ τέλος πρόσβασης υπηρεσιών ΟΚΣΥ
- Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης υπηρεσιών ΟΚΣΥ
- Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας υπηρεσιών ΟΚΣΥ

Ο υπολογισμός των εκπτώσεων στα ανωτέρω τέλη εδράζεται στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου και κόστους ανά αίτημα και βασίζεται στη θεωρία της καμπύλης εκμάθησης (Learning Curve Theory), η οποία προβλέπει ότι η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση παρόμοιων εργασιών οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας. Η μαθηματική διατύπωση της θεωρίας είναι η εξής:

$$T_n = T_1 * n^b$$

όπου:

- $T_n$ : ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση της n-οστής επανάληψης της εργασίας,
- $T_1$ : ο απαιτούμενος χρόνος για την πρώτη επανάληψη (στο παράδειγμα της εικόνας, 5 λεπτά),
- n: ο αριθμός της επανάληψης της εργασίας,
- b: ο συντελεστής μάθησης, που συνήθως είναι αρνητικός και δείχνει τη βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας με το πέρασμα του χρόνου.

Ο συντελεστής μάθησης που έχει θεωρηθεί ανά εργασία είναι:

- Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος: -30%
- Συντονισμός ενεργειών/εργασιών/συνεργείων: -25%
- Μελέτες: -20%
- Μετάβαση Τεχνικού: -110%
- Υλοποίηση Τεχνικών Εργασιών: -20%
- Μετρήσεις Ποιότητας: -20%
- Διάφορες Διαχειριστικές εργασίες: -25%
- Λοιπές Εργασίες: -20%

Ως εκ τούτου, θεωρούμε αντίστοιχη εξοικονόμηση χρόνου λόγω διεκπεραίωσης πολλαπλών αιτημάτων που αφορούν εργασίες, οι οποίες εκτελούνται διαδοχικά σε σχετικά μικρό χρονικό εύρος σε κοντινή γεωγραφική περιοχή, ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

Τα τέλη πολλαπλών αιτημάτων έχουν προκύψει θεωρώντας ως πλήθος αιτημάτων τα εξής:

- Τουλάχιστον 3 αιτήματα για τα



- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου
- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου
- Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης υπηρεσιών VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος σύνδεσης υπηρεσιών VLU/FttH (καλύπτει και FTTH/BRAS)
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VLU/FttH (ΤΠ1) σε υπηρεσίες VLU/FttH (ΤΠ2)
- Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας σε υπηρεσίες VLU/FttH και αλλαγή σειριακού αριθμού ONT
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από Πλήρη τοπικό βρόχο σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες WLR σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από Πλήρη τοπικό υποβρόχο σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-Α.ΠΥ.Σ. BRAS [AK] σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-Α.ΠΥ.Σ. BRAS [KV] σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VPU τύπου DSLAM σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Εφάπαξ τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ1) σε υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ2)
- Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας σε υπηρεσίες VLU/FttC
- Τουλάχιστον 5 αιτήματα για τα
  - Τέλος Μελέτης Εφικτότητας στύλου
  - Τέλος Ανύψωσης Καλωδίου και τερματισμού καλωδίου επί στύλου ΟΤΕ (ανά 4 ίνες)
  - Τέλος Ελέγχου Εγκατάστασης εξοπλισμού Παρόχου σε Στύλους ΟΤΕ (ανά στύλο)

Τα τέλη μαζικών μεταβάσεων αφορούν τις μεταβάσεις που εκτελούνται σε ΑΚ, στα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία copper switch-off. Βάσει του αντίστοιχου πλήθους συνδρομητών και των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται στις σχετικές διαδικασίες, εκτιμάται ότι οι μεταβάσεις μπορεί να είναι 5 με 8 φορές περισσότερες από τις αντίστοιχες μεταβάσεις πριν το copper switch-off.

Τα τέλη πολλαπλών μεταβάσεων υπολογίζονται στο φύλλο {Multiple\_requests} του αρχείου υπολογισμού των εφάπαξ τελών και τα τέλη μαζικών μεταβάσεων στο φύλλο {Bulk\_requests}.



Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την  
επικαιροποίηση των παραμέτρων του μοντέλου  
Bottom-up LRIC+ μισθωμένων γραμμών

Μαρούσι, Ιούλιος 2025  
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

## Περιεχόμενα

<b>I. Πρόλογος.....</b>	<b>2</b>
<b>Περιεχόμενα.....</b>	<b>92</b>
<b>Πίνακας Σχημάτων.....</b>	<b>93</b>
<b>Πίνακας Πινάκων.....</b>	<b>94</b>
<b>1 Εισαγωγή .....</b>	<b>95</b>
<b>2 Δομή Μοντέλου και υλοποίηση.....</b>	<b>96</b>
2.1 Αρχιτεκτονική μοντέλου.....	96
2.2 Παράμετροι μοντέλου.....	96
2.3 Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου – WACC (Weighted Average Cost of Capital).....	97
2.4 Νέες Υπηρεσίες .....	97
<b>3 Διαστασιοποίηση .....</b>	<b>98</b>
3.1 Κατάλογος Αστικών Κέντρων .....	98
<b>4 Ζήτηση Υπηρεσιών .....</b>	<b>99</b>
4.1 Δεδομένα κίνησης NGA.....	99
<b>5 Κοστολόγηση .....</b>	<b>100</b>
5.1 Τάσεις κόστος.....	100
5.2 Κοινά Κόστη.....	100
5.3 Κοστολόγηση εφάπαξ τελών υπηρεσιών.....	100

**Πίνακας Σχημάτων**

<b>Σχήμα 1: Γενική Αρχιτεκτονική Μοντέλου .....</b>	<b>96</b>
---	-----------

**Πίνακας Πινάκων**

Πίνακας 18. Μηνιαίο τέλος προσβάσεων Ethernet ανά τύπο / μέσο πρόσβασης.....	101
Πίνακας 19. Μηνιαίο τέλος προστασίας οπτικών προσβάσεων Ethernet ανά τύπο..	102
Πίνακας 20. Μηνιαίο τέλος κυκλωμάτων Ethernet ανά ζώνη απόστασης και χωρητικότητα.....	102
Πίνακας 21. Μηνιαίο τέλος αναλογικών κυκλωμάτων ανά ποιότητα.....	113
Πίνακας 22. Εφάπαξ τέλη.....	113

## **1 Εισαγωγή**

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο μοντέλο BU LRIC+ υπολογισμού των τελών Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής της ΕΕΤΤ με σκοπό τον υπολογισμό των τιμών των προϊόντων των αγορών:

- Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (αγορά 4 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014),
- Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (αγορά 14 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003)


σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020 (ΦΕΚ 1833/Β/13.05.2020).

Το παρόν κείμενο έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του μοντέλου, στις οποίες προέβη η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία για την επικαιροποίηση του μοντέλου NGA BU LRIC+.

Τέλος, το παρόν κείμενο περιλαμβάνει και τις τιμές των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών χονδρικής, οι οποίες προκύπτουν από τα οριστικοποιημένα μοντέλα έπειτα από τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

## 2 Δομή Μοντέλου και υλοποίηση

### 2.1 Αρχιτεκτονική μοντέλου

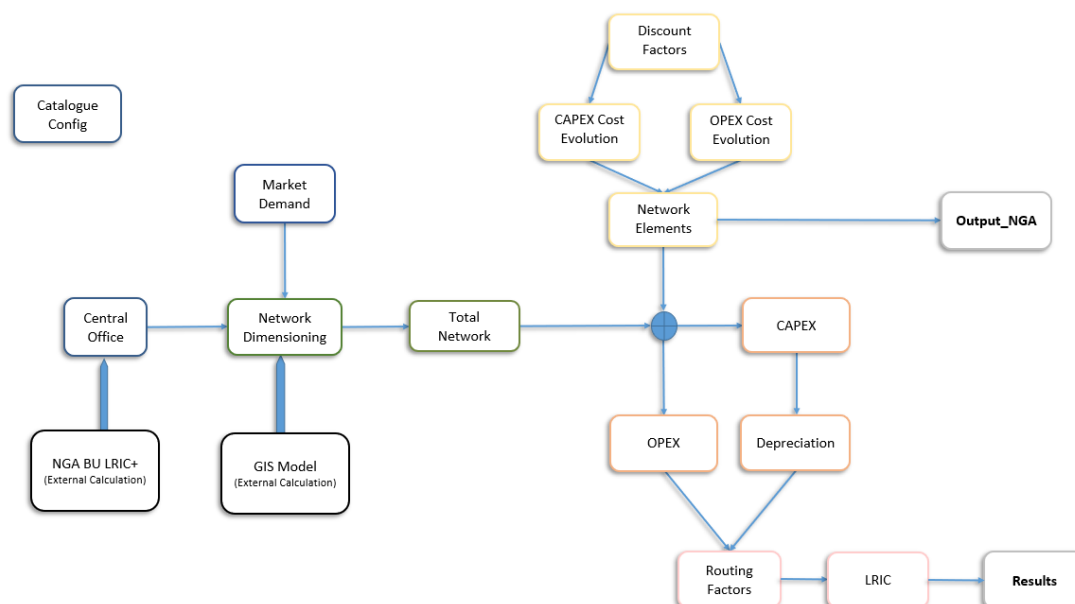

#### Σχήμα 35: Γενική Αρχιτεκτονική Μοντέλου

Στο ανωτέρω σχήμα παρουσιάζεται η γενική αρχιτεκτονική του μοντέλου. Στο μοντέλο έχει προστεθεί το φύλλο «**Output\_NGA**», όπου γίνεται υπολογισμός του μέσου κόστους οδεύσεων κορμού (συμπεριλαμβανομένων των υποβρυχίων καλωδίων), μετάδοσης και σκαψίματος απομακρυσμένης συνεγκατάστασης. Τα εν λόγω κόστη (CAPEX και αντίστοιχο ποσοστό OPEX) χρησιμοποιούνται ως είσοδος στο μοντέλο NGA BU LRIC+ για την κοστολόγηση υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ-ΣΥΜΕΦΣ.

Ο υπολογισμός γίνεται βάσει του αρχικού έτους του μοντέλου NGA BU LRIC+ (2019), και περιλαμβάνει την μετατροπή του κόστους δικτυακών στοιχείων σε κόστος ανά μέτρο με βάση το συνολικό κόστος οδεύσεων (υπόγειων και υποβρυχίων οδεύσεων) για τον υπολογισμό του μέσου κόστους οδεύσεων και μετάδοσης.

Για το σκαψίματος για απομακρυσμένη συνεγκατάσταση (OLO Trench) γίνεται μόνο προσαρμογή ανά μέτρο των φρεατίων και των αντίστοιχων τελών διέλευσης με βάση μόνο το υπόγειο δίκτυο, μη συμπεριλαμβανομένων των υποβρυχίων οδεύσεων.

### 2.2 Παράμετροι μοντέλου

Στο φύλλο «**Discount\_Factors**» πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση του ετήσιου ποσοστού του πληθωρισμού βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μέχρι και το έτος 2024. Για τα έτη 2025 και έπειτα χρησιμοποιήθηκαν οι προβλέψεις το Διεθνούς νομισματικού ταμείου (IMF).



### 2.3 Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου – WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου τροποποιήθηκε, ώστε πλέον να χρησιμοποιείται η τιμή που έχει τεθεί ως WACC του δικτύου FTTH στο μοντέλο NGA BU LRIC+ , δηλαδή το WACC του δικτύου VHCN.

### 2.4 Νέες Υπηρεσίες

Πραγματοποιήθηκε προσθήκη της μοντελοποίησης κυκλωμάτων EVC χωρητικότητας 100Gbps για το σύνολο των ζωνών (Αστική, 1, 2 3 και 4). Σημειώνεται ότι για την κοστολόγηση της υπηρεσίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι πόρτες 100Gbps που διαθέτει ο ενεργός εξοπλισμός του δικτύου. Ο χρήση του εξοπλισμούς για την εν λόγω κοστολόγηση απεικονίζεται στον πίνακα «**Network Elements to Segment, Capacity, Access Type**» του φύλλου «**Routing\_Factors**».

Λόγω της αβεβαιότητας ως προ τη ζήτηση των κυκλωμάτων 100Gbps, η ζήτηση τους έχει τεθεί ίση με τη μονάδα («1») για τα έτη 2026 έως 2032 στο πίνακα «**EVCs Demand**», του φύλλου «**Market\_Demand**».

### 3 Διαστασιοποίηση

#### 3.1 Κατάλογος Αστικών Κέντρων

Επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των Αστικών Κέντρων στο φύλλο «**Central Office**», ώστε να είναι σε συμφωνία με τον αντίστοιχο κατάλογο που χρησιμοποιείται στο μοντέλο NGA BU LRIC+. Ο πίνακας των ΑΚ διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που διατέθηκαν από τον ΟΤΕ σχετικά με τα ΑΚ που πρέπει να αφαιρεθούν. Ομοίως το πλήθος των ενεργών συνδέσεων και των καμπινών FTTC και FTTH ανά ΑΚ Επικαιροποιήθηκε αντλώντας τα αντίστοιχα στοιχεία από το μοντέλο NGA BU LRIC+.

## 4 Ζήτηση Υπηρεσιών

### 4.1 Δεδομένα κίνησης NGA

Επικαιροποιήθηκαν οι τιμές κίνησης NGA ανά ΑΚ (στο φύλλο «**Central Office**») βάσει των υπολογισμών κίνησης ανά ΑΚ που πραγματοποιούνται στο μοντέλο NGA BU LRIC+ στο δίκτυο FTTH (σενάριο VHCN).

Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές βάσει συνδρομητών ανά ΑΚ (ώστε η κίνηση σε αυτά να μην είναι μηδενική) έχει μεταφερθεί στο φύλλο «**Central Office**».

## **5      Κοστολόγηση**

### **5.1          Τάσεις κόστος**

Τροποποιήθηκαν οι ετήσιες τάσεις κόστους των δικτυακών στοιχείων χαλκού (Copper) και του αντίστοιχου εξοπλισμού χρήστη (Customer Side Active Equipment Copper) από 1% σε 2%, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων για τα πάγια που σχετίζονται με τις τεχνολογίες χαλκού.

### **5.2          Κοινά Κόστη**

Το ύψος (ποσοστό) των overheads για την εφαρμογή της μεθόδου Equi-Proportional Mark-Up (EPMU) τροποποιήθηκε, ώστε να αντλείται από το μοντέλο NGA BU LRIC+.

### **5.3          Κοστολόγηση εφάπαξ τελών υπηρεσιών**

Για τον υπολογισμό των εφάπαξ τελών για τις υπηρεσίες της Αγοράς 4 για τα έτη μετά το 2023 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της σχετικής πρόβλεψη του πληθωρισμού βάσει των όσον αναφέρονται στην ενότητα 2.2 του παρόντος.

## 6 Κοστολόγηση

### 6.1 Τέλη προσβάσεων Ethernet

Στο παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι τελικές τιμές του μηνιαίου τέλους για τις υπηρεσίες που προκύπτουν από το μοντέλο και αφορούν την Πρόσβαση Ethernet από Φ/Σ-ΦΥΠ-ΑΣ (Access Colocation), την Πρόσβαση Ethernet Χαλκού SHDSL και συμμετρικού DSL (Access Copper), την Οπτική Πρόσβαση Ethernet (Access Fiber) και την Ασύρματη Πρόσβαση (Access Wireless).

**Πίνακας 18. Μηνιαίο τέλος προσβάσεων Ethernet ανά τύπο / μέσο πρόσβασης**

Τύπος υπηρεσίας	Χωρητικότητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Οπτική Πρόσβαση Ethernet	100 Mbps	130.48 €	132.08 €	135.34 €	137.78 €	140.90 €	144.19 €	147.57 €	150.83 €	151.55 €
Οπτική Πρόσβαση Ethernet	1000 Mbps	233.59 €	223.96 €	220.20 €	211.52 €	208.07 €	206.25 €	205.47 €	204.49 €	201.21 €
Οπτική Πρόσβαση Ethernet	10000 Mbps	497.32 €	471.29 €	457.84 €	425.11 €	409.10 €	398.56 €	391.54 €	384.06 €	374.90 €
Πρόσβαση Ethernet Χαλκού	Έως 15 Mbps	72.40 €	74.53 €	77.57 €	80.14 €	83.89 €	87.79 €	92.22 €	97.39 €	77.36 €
Ασύρματη Πρόσβαση	100 Mbps	124.21 €	139.28 €	140.46 €	140.86 €	141.85 €	142.96 €	144.21 €	145.48 €	146.82 €
Ασύρματη Πρόσβαση	1000 Mbps	253.29 €	257.46 €	251.87 €	241.30 €	235.88 €	232.03 €	229.28 €	226.48 €	223.99 €
Πρόσβαση Ethernet από Φ/Σ-ΦΥΠ-ΑΣ	1000 Mbps	175.89 €	167.05 €	162.55 €	151.83 €	146.33 €	142.42 €	139.61 €	136.75 €	134.20 €
Πρόσβαση Ethernet από Φ/Σ-ΦΥΠ-ΑΣ	10000 Mbps	378.84 €	352.94 €	338.15 €	302.80 €	284.17 €	270.99 €	261.37 €	251.43 €	242.41 €

Επιπλέον, στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι τελικές τιμές του μηνιαίου τέλους για τις υπηρεσίες που προκύπτουν από το μοντέλο και αφορούν τις υπηρεσίες οπτική πρόσβασης, ήτοι Προστασία Διπλής Όδευσης (Protection Double Routing) και Προστασία Διπλής Εισαγωγής (Protection Double Entry).

**Πίνακας 19. Μηνιαίο τέλος προστασίας οπτικών προσβάσεων Ethernet ανά τύπο**

Τύπος υπηρεσίας	Χωρητικότητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Προστασία Διπλής Όδευσης	100 Mbps	62.71 €	62.93 €	64.23 €	64.91 €	66.15 €	67.57 €	69.11 €	70.60 €	70.82 €
Προστασία Διπλής Όδευσης	1000 Mbps	145.56 €	134.34 €	128.42 €	117.78 €	112.35 €	108.55 €	105.81 €	102.94 €	99.04 €
Προστασία Διπλής Όδευσης	10000 Mbps	348.51 €	320.23 €	304.02 €	268.75 €	250.20 €	237.12 €	227.57 €	217.62 €	207.25 €
Προστασία Διπλής Εισαγωγής	100 Mbps	68.84 €	70.25 €	72.22 €	74.00 €	75.90 €	77.78 €	79.63 €	81.42 €	81.93 €
Προστασία Διπλής Εισαγωγής	1000 Mbps	89.11 €	90.72 €	92.90 €	94.87 €	96.87 €	98.86 €	100.83 €	102.74 €	103.38 €
Προστασία Διπλής Εισαγωγής	10000 Mbps	149.89 €	152.16 €	154.94 €	157.48 €	160.05 €	162.60 €	165.14 €	167.63 €	168.85 €

## 6.2 Τέλη κυκλωμάτων Ethernet

Στο παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι τελικές τιμές του μηνιαίου τέλους για τις υπηρεσίες κυκλωμάτων Ethernet (Ethernet EVCs) που προκύπτουν από το μοντέλο ανά χωρητικότητα και ζώνη απόστασης.

**Πίνακας 20. Μηνιαίο τέλος κυκλωμάτων Ethernet ανά ζώνη απόστασης και χωρητικότητα**

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότη ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Αστικά Κυκλώματα	1 Mbps	27.35 €	28.00 €	28.64 €	29.17 €	29.72 €	30.29 €	30.88 €	31.49 €	32.12 €
Αστικά Κυκλώματα	2 Mbps	27.55 €	28.18 €	28.81 €	29.30 €	29.84 €	30.40 €	30.98 €	31.58 €	32.20 €
Αστικά Κυκλώματα	4 Mbps	27.96 €	28.54 €	29.15 €	29.58 €	30.08 €	30.62 €	31.18 €	31.76 €	32.36 €
Αστικά Κυκλώματα	6 Mbps	28.36 €	28.90 €	29.49 €	29.86 €	30.33 €	30.85 €	31.38 €	31.94 €	32.53 €
Αστικά Κυκλώματα	8 Mbps	28.77 €	29.27 €	29.84 €	30.14 €	30.57 €	31.07 €	31.58 €	32.12 €	32.69 €
Αστικά Κυκλώματα	10 Mbps	29.17 €	29.63 €	30.18 €	30.42 €	30.81 €	31.29 €	31.78 €	32.31 €	32.86 €
Αστικά Κυκλώματα	15 Mbps	30.19 €	30.53 €	31.03 €	31.12 €	31.42 €	31.84 €	32.28 €	32.76 €	33.27 €

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικό τητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Αστικά Κυκλώματα	20 Mbps	31.20 €	31.43 €	31.89 €	31.81 €	32.02 €	32.40 €	32.79 €	33.21 €	33.68 €
Αστικά Κυκλώματα	25 Mbps	32.22 €	32.33 €	32.74 €	32.51 €	32.63 €	32.95 €	33.29 €	33.66 €	34.09 €
Αστικά Κυκλώματα	30 Mbps	33.23 €	33.23 €	33.60 €	33.21 €	33.23 €	33.51 €	33.79 €	34.12 €	34.50 €
Αστικά Κυκλώματα	35 Mbps	34.24 €	34.13 €	34.46 €	33.90 €	33.84 €	34.06 €	34.29 €	34.57 €	34.90 €
Αστικά Κυκλώματα	40 Mbps	35.26 €	35.04 €	35.31 €	34.60 €	34.44 €	34.62 €	34.79 €	35.02 €	35.31 €
Αστικά Κυκλώματα	45 Mbps	36.27 €	35.94 €	36.17 €	35.30 €	35.05 €	35.17 €	35.29 €	35.47 €	35.72 €
Αστικά Κυκλώματα	50 Mbps	37.28 €	36.84 €	37.02 €	35.99 €	35.65 €	35.73 €	35.79 €	35.93 €	36.13 €
Αστικά Κυκλώματα	60 Mbps	39.31 €	38.64 €	38.73 €	37.39 €	36.86 €	36.84 €	36.79 €	36.83 €	36.95 €
Αστικά Κυκλώματα	70 Mbps	41.34 €	40.45 €	40.44 €	38.78 €	38.07 €	37.95 €	37.80 €	37.74 €	37.77 €
Αστικά Κυκλώματα	80 Mbps	43.37 €	42.25 €	42.15 €	40.17 €	39.28 €	39.06 €	38.80 €	38.64 €	38.59 €
Αστικά Κυκλώματα	90 Mbps	45.39 €	44.05 €	43.86 €	41.57 €	40.49 €	40.17 €	39.80 €	39.55 €	39.41 €
Αστικά Κυκλώματα	100 Mbps	47.42 €	45.86 €	45.58 €	42.96 €	41.70 €	41.28 €	40.80 €	40.45 €	40.23 €
Αστικά Κυκλώματα	150 Mbps	57.56 €	54.87 €	54.13 €	49.92 €	47.75 €	46.82 €	45.82 €	44.98 €	44.33 €
Αστικά Κυκλώματα	200 Mbps	67.70 €	63.89 €	62.68 €	56.89 €	53.80 €	52.37 €	50.83 €	49.50 €	48.42 €
Αστικά Κυκλώματα	250 Mbps	77.83 €	72.90 €	71.24 €	63.86 €	59.85 €	57.92 €	55.84 €	54.03 €	52.52 €
Αστικά Κυκλώματα	300 Mbps	87.97 €	81.92 €	79.79 €	70.82 €	65.90 €	63.47 €	60.85 €	58.56 €	56.62 €
Αστικά Κυκλώματα	350 Mbps	98.11 €	90.94 €	88.34 €	77.79 €	71.95 €	69.02 €	65.86 €	63.08 €	60.71 €
Αστικά Κυκλώματα	400 Mbps	108.24 €	99.95 €	96.90 €	84.76 €	78.01 €	74.57 €	70.87 €	67.61 €	64.81 €
Αστικά Κυκλώματα	450 Mbps	118.38 €	108.97 €	105.45 €	91.72 €	84.06 €	80.11 €	75.89 €	72.14 €	68.91 €
Αστικά Κυκλώματα	500 Mbps	128.52 €	117.99 €	114.00 €	98.69 €	90.11 €	85.66 €	80.90 €	76.66 €	73.01 €
Αστικά Κυκλώματα	600 Mbps	148.79 €	136.02 €	131.11 €	112.62 €	102.21 €	96.76 €	90.92 €	85.71 €	81.20 €
Αστικά Κυκλώματα	800 Mbps	189.34 €	172.08 €	165.33 €	140.48 €	126.41 €	118.95 €	110.97 €	103.82 €	97.59 €
Αστικά Κυκλώματα	1000 Mbps	229.89 €	208.15 €	199.54 €	168.35 €	150.61 €	141.15 €	131.01 €	121.92 €	113.97 €

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότη ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Αστικά Κυκλώματα	1500 Mbps	283.77 €	256.17 €	245.77 €	205.32 €	182.47 €	170.61 €	157.56 €	145.93 €	135.97 €
Αστικά Κυκλώματα	2000 Mbps	369.31 €	332.29 €	318.20 €	264.09 €	233.43 €	217.41 €	199.83 €	184.11 €	170.61 €
Αστικά Κυκλώματα	2500 Mbps	454.85 €	408.41 €	390.63 €	322.85 €	284.38 €	264.22 €	242.09 €	222.29 €	205.26 €
Αστικά Κυκλώματα	3000 Mbps	540.39 €	484.53 €	463.07 €	381.62 €	335.34 €	311.03 €	284.35 €	260.47 €	239.90 €
Αστικά Κυκλώματα	4000 Mbps	711.48 €	636.76 €	607.93 €	499.14 €	437.25 €	404.65 €	368.87 €	336.83 €	309.19 €
Αστικά Κυκλώματα	5000 Mbps	882.56 €	789.00 €	752.80 €	616.67 €	539.16 €	498.27 €	453.39 €	413.18 €	378.47 €
Αστικά Κυκλώματα	7000 Mbps	1,224.72 €	1,093.47 €	1,042.53 €	851.73 €	742.99 €	685.50 €	622.44 €	565.90 €	517.05 €
Αστικά Κυκλώματα	10000 Mbps	1,737.97 €	1,550.17 €	1,477.13 €	1,204.32 €	1,048.73 €	966.36 €	876.01 €	794.97 €	724.91 €
Αστικά Κυκλώματα	100 Gbps	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3,251.94 €	2,839.77 €	2,596.15 €	2,402.96 €	2,247.61 €	2,025.25 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	1 Mbps	74.60 €	76.60 €	78.60 €	80.41 €	82.32 €	84.26 €	86.28 €	88.36 €	90.50 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	2 Mbps	75.09 €	76.98 €	78.94 €	80.67 €	82.57 €	84.48 €	86.48 €	88.55 €	90.67 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	4 Mbps	76.07 €	77.75 €	79.62 €	81.20 €	83.06 €	84.93 €	86.89 €	88.92 €	91.01 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	6 Mbps	77.05 €	78.52 €	80.30 €	81.73 €	83.55 €	85.38 €	87.31 €	89.30 €	91.35 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	8 Mbps	78.03 €	79.29 €	80.98 €	82.26 €	84.04 €	85.83 €	87.72 €	89.68 €	91.69 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	10 Mbps	79.00 €	80.06 €	81.66 €	82.78 €	84.53 €	86.28 €	88.13 €	90.05 €	92.03 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	15 Mbps	81.45 €	81.98 €	83.36 €	84.11 €	85.76 €	87.40 €	89.16 €	91.00 €	92.89 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	20 Mbps	83.89 €	83.90 €	85.06 €	85.43 €	86.99 €	88.52 €	90.19 €	91.94 €	93.74 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	25 Mbps	86.34 €	85.82 €	86.76 €	86.75 €	88.22 €	89.64 €	91.22 €	92.88 €	94.59 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	30 Mbps	88.78 €	87.74 €	88.46 €	88.07 €	89.44 €	90.76 €	92.25 €	93.82 €	95.45 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	35 Mbps	91.23 €	89.66 €	90.16 €	89.39 €	90.67 €	91.88 €	93.29 €	94.77 €	96.30 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	40 Mbps	93.67 €	91.58 €	91.86 €	90.71 €	91.90 €	93.01 €	94.32 €	95.71 €	97.15 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	45 Mbps	96.12 €	93.50 €	93.56 €	92.03 €	93.13 €	94.13 €	95.35 €	96.65 €	98.01 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	50 Mbps	98.56 €	95.42 €	95.26 €	93.35 €	94.36 €	95.25 €	96.38 €	97.59 €	98.86 €



Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότη ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	60 Mbps	103.45 €	99.26 €	98.66 €	96.00 €	96.81 €	97.49 €	98.44 €	99.48 €	100.57 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	70 Mbps	108.34 €	103.10 €	102.06 €	98.64 €	99.27 €	99.73 €	100.50 €	101.37 €	102.27 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	80 Mbps	113.23 €	106.94 €	105.46 €	101.28 €	101.73 €	101.98 €	102.56 €	103.25 €	103.98 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	90 Mbps	118.12 €	110.78 €	108.86 €	103.93 €	104.18 €	104.22 €	104.62 €	105.14 €	105.68 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	100 Mbps	123.01 €	114.62 €	112.26 €	106.57 €	106.64 €	106.46 €	106.69 €	107.02 €	107.39 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	150 Mbps	147.45 €	133.83 €	129.25 €	119.78 €	118.92 €	117.67 €	116.99 €	116.45 €	115.92 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	200 Mbps	171.90 €	153.03 €	146.25 €	133.00 €	131.20 €	128.89 €	127.30 €	125.87 €	124.45 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	250 Mbps	196.35 €	172.23 €	163.25 €	146.21 €	143.49 €	140.10 €	137.61 €	135.30 €	132.98 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	300 Mbps	220.79 €	191.44 €	180.25 €	159.42 €	155.77 €	151.31 €	147.92 €	144.73 €	141.51 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	350 Mbps	245.24 €	210.64 €	197.24 €	172.64 €	168.05 €	162.52 €	158.23 €	154.15 €	150.04 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	400 Mbps	269.69 €	229.84 €	214.24 €	185.85 €	180.33 €	173.74 €	168.54 €	163.58 €	158.57 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	450 Mbps	294.13 €	249.05 €	231.24 €	199.07 €	192.62 €	184.95 €	178.84 €	173.00 €	167.10 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	500 Mbps	318.58 €	268.25 €	248.23 €	212.28 €	204.90 €	196.16 €	189.15 €	182.43 €	175.64 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	600 Mbps	367.47 €	306.66 €	282.23 €	238.71 €	229.46 €	218.59 €	209.77 €	201.28 €	192.70 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	800 Mbps	465.26 €	383.47 €	350.22 €	291.56 €	278.59 €	263.44 €	251.00 €	238.99 €	226.82 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	1000 Mbps	563.04 €	460.28 €	418.21 €	344.42 €	327.72 €	308.29 €	292.24 €	276.69 €	260.94 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	1500 Mbps	697.06 €	566.05 €	512.15 €	417.05 €	395.15 €	370.08 €	349.64 €	329.63 €	309.28 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	2000 Mbps	904.71 €	729.33 €	656.78 €	529.36 €	499.51 €	465.42 €	437.49 €	410.12 €	382.26 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	2500 Mbps	1,112.36 €	892.60 €	801.41 €	641.66 €	603.87 €	560.77 €	525.35 €	490.60 €	455.24 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	3000 Mbps	1,320.01 €	1,055.88 €	946.04 €	753.96 €	708.23 €	656.12 €	613.21 €	571.09 €	528.22 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	4000 Mbps	1,735.31 €	1,382.44 €	1,235.30 €	978.57 €	916.95 €	846.81 €	788.92 €	732.06 €	674.19 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	5000 Mbps	2,150.61 €	1,708.99 €	1,524.56 €	1,203.18 €	1,125.67 €	1,037.50 €	964.63 €	893.04 €	820.16 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	7000 Mbps	2,981.21 €	2,362.10 €	2,103.08 €	1,652.40 €	1,543.11 €	1,418.89 €	1,316.05 €	1,214.99 €	1,112.09 €

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότ ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	10000 Mbps	4,227.11 €	3,341.77 €	2,970.85 €	2,326.22 €	2,169.27 €	1,990.97 €	1,843.19 €	1,697.91 €	1,549.98 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 1 (έως 50 km)	100 Gbps	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8,517.58 €	8,024.34 €	7,511.12 €	7,181.17 €	6,772.85 €	6,256.79 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	1 Mbps	113.27 €	116.20 €	119.17 €	121.74 €	124.59 €	127.43 €	130.55 €	133.66 €	136.87 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	2 Mbps	114.92 €	117.59 €	120.39 €	122.65 €	125.37 €	128.04 €	131.16 €	134.16 €	137.26 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	4 Mbps	118.22 €	120.36 €	122.84 €	124.47 €	126.95 €	129.27 €	132.38 €	135.16 €	138.05 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	6 Mbps	121.51 €	123.13 €	125.28 €	126.29 €	128.52 €	130.50 €	133.61 €	136.16 €	138.84 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	8 Mbps	124.81 €	125.90 €	127.73 €	128.11 €	130.09 €	131.73 €	134.83 €	137.16 €	139.62 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	10 Mbps	128.11 €	128.67 €	130.17 €	129.93 €	131.66 €	132.96 €	136.06 €	138.16 €	140.41 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	15 Mbps	136.35 €	135.59 €	136.28 €	134.49 €	135.59 €	136.03 €	139.12 €	140.65 €	142.37 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	20 Mbps	144.59 €	142.51 €	142.39 €	139.04 €	139.52 €	139.10 €	142.18 €	143.15 €	144.34 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	25 Mbps	152.83 €	149.44 €	148.50 €	143.59 €	143.45 €	142.17 €	145.24 €	145.65 €	146.31 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	30 Mbps	161.08 €	156.36 €	154.61 €	148.14 €	147.38 €	145.25 €	148.30 €	148.15 €	148.27 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	35 Mbps	169.32 €	163.29 €	160.72 €	152.69 €	151.31 €	148.32 €	151.36 €	150.65 €	150.24 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	40 Mbps	177.56 €	170.21 €	166.84 €	157.24 €	155.24 €	151.39 €	154.42 €	153.15 €	152.20 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	45 Mbps	185.81 €	177.13 €	172.95 €	161.79 €	159.18 €	154.46 €	157.47 €	155.64 €	154.17 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	50 Mbps	194.05 €	184.06 €	179.06 €	166.34 €	163.11 €	157.53 €	160.53 €	158.14 €	156.13 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	60 Mbps	210.53 €	197.91 €	191.28 €	175.44 €	170.97 €	163.68 €	166.65 €	163.14 €	160.07 €

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότη ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	70 Mbps	227.02 €	211.75 €	203.50 €	184.55 €	178.83 €	169.82 €	172.77 €	168.14 €	164.00 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	80 Mbps	243.51 €	225.60 €	215.72 €	193.65 €	186.69 €	175.97 €	178.89 €	173.13 €	167.93 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	90 Mbps	259.99 €	239.45 €	227.94 €	202.75 €	194.55 €	182.11 €	185.01 €	178.13 €	171.86 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	100 Mbps	276.48 €	253.30 €	240.17 €	211.85 €	202.41 €	188.26 €	191.13 €	183.13 €	175.79 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	150 Mbps	358.90 €	322.54 €	301.27 €	257.36 €	241.71 €	218.98 €	221.73 €	208.11 €	195.45 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	200 Mbps	441.33 €	391.78 €	362.38 €	302.87 €	281.02 €	249.70 €	252.33 €	233.09 €	215.10 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	250 Mbps	523.76 €	461.02 €	423.49 €	348.38 €	320.32 €	280.43 €	282.92 €	258.08 €	234.76 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	300 Mbps	606.19 €	530.26 €	484.60 €	393.89 €	359.63 €	311.15 €	313.52 €	283.06 €	254.42 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	350 Mbps	688.61 €	599.50 €	545.71 €	439.40 €	398.93 €	341.87 €	344.12 €	308.04 €	274.07 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	400 Mbps	771.04 €	668.73 €	606.82 €	484.91 €	438.23 €	372.59 €	374.72 €	333.02 €	293.73 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	450 Mbps	853.47 €	737.97 €	667.93 €	530.42 €	477.54 €	403.32 €	405.31 €	358.01 €	313.39 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	500 Mbps	935.90 €	807.21 €	729.03 €	575.93 €	516.84 €	434.04 €	435.91 €	382.99 €	333.04 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	600 Mbps	1,100.75 €	945.69 €	851.25 €	666.95 €	595.45 €	495.48 €	497.11 €	432.96 €	372.36 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	800 Mbps	1,430.46 €	1,222.65 €	1,095.69 €	848.99 €	752.67 €	618.37 €	619.50 €	532.89 €	450.98 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	1000 Mbps	1,760.17 €	1,499.61 €	1,340.12 €	1,031.03 €	909.88 €	741.26 €	741.89 €	632.82 €	529.61 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	1500 Mbps	2,338.15 €	1,987.06 €	1,771.51 €	1,351.96 €	1,187.11 €	958.75 €	960.23 €	812.25 €	671.59 €

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότη ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	2000 Mbps	3,080.33 €	2,611.13 €	2,322.70 €	1,762.33 €	1,541.55 €	1,236.06 €	1,237.00 €	1,038.61 €	849.96 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	2500 Mbps	3,822.50 €	3,235.21 €	2,873.89 €	2,172.70 €	1,895.98 €	1,513.37 €	1,513.76 €	1,264.97 €	1,028.33 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	3000 Mbps	4,564.68 €	3,859.29 €	3,425.08 €	2,583.08 €	2,250.42 €	1,790.69 €	1,790.52 €	1,491.34 €	1,206.70 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	4000 Mbps	6,049.03 €	5,107.45 €	4,527.46 €	3,403.83 €	2,959.29 €	2,345.31 €	2,344.05 €	1,944.06 €	1,563.44 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	5000 Mbps	7,533.38 €	6,355.61 €	5,629.83 €	4,224.57 €	3,668.17 €	2,899.94 €	2,897.58 €	2,396.79 €	1,920.19 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	7000 Mbps	10,502.09 €	8,851.92 €	7,834.59 €	5,866.07 €	5,085.91 €	4,009.18 €	4,004.64 €	3,302.24 €	2,633.67 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	10000 Mbps	14,955.15 €	12,596.40 €	11,141.72 €	8,328.32 €	7,212.53 €	5,673.06 €	5,665.23 €	4,660.41 €	3,703.89 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 2 (από 51 έως 100 km)	100 Gbps	0.00 €	0.00 €	0.00 €	38,798.67 €	33,955.98 €	27,171.60 €	28,006.70 €	23,525.73 €	18,881.62 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	1 Mbps	164.80 €	169.16 €	173.60 €	177.68 €	182.10 €	186.47 €	191.26 €	196.05 €	200.95 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	2 Mbps	167.07 €	170.97 €	175.14 €	178.91 €	183.21 €	187.36 €	192.19 €	196.85 €	201.59 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	4 Mbps	171.60 €	174.59 €	178.21 €	181.36 €	185.44 €	189.15 €	194.04 €	198.44 €	202.87 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	6 Mbps	176.13 €	178.21 €	181.28 €	183.81 €	187.67 €	190.94 €	195.89 €	200.03 €	204.15 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	8 Mbps	180.66 €	181.83 €	184.36 €	186.26 €	189.90 €	192.73 €	197.74 €	201.63 €	205.43 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	10 Mbps	185.20 €	185.45 €	187.43 €	188.71 €	192.12 €	194.52 €	199.59 €	203.22 €	206.71 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	15 Mbps	196.52 €	194.51 €	195.11 €	194.83 €	197.69 €	199.00 €	204.22 €	207.21 €	209.91 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	20 Mbps	207.85 €	203.56 €	202.79 €	200.95 €	203.26 €	203.48 €	208.85 €	211.19 €	213.12 €

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότη ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	25 Mbps	219.18 €	212.62 €	210.48 €	207.08 €	208.83 €	207.95 €	213.47 €	215.17 €	216.32 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	30 Mbps	230.51 €	221.67 €	218.16 €	213.20 €	214.41 €	212.43 €	218.10 €	219.16 €	219.52 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	35 Mbps	241.84 €	230.72 €	225.84 €	219.32 €	219.98 €	216.90 €	222.73 €	223.14 €	222.72 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	40 Mbps	253.17 €	239.78 €	233.52 €	225.45 €	225.55 €	221.38 €	227.35 €	227.13 €	225.92 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	45 Mbps	264.50 €	248.83 €	241.20 €	231.57 €	231.12 €	225.86 €	231.98 €	231.11 €	229.12 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	50 Mbps	275.83 €	257.89 €	248.89 €	237.70 €	236.69 €	230.33 €	236.61 €	235.09 €	232.32 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	60 Mbps	298.49 €	275.99 €	264.25 €	249.94 €	247.83 €	239.28 €	245.86 €	243.06 €	238.72 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	70 Mbps	321.15 €	294.10 €	279.61 €	262.19 €	258.97 €	248.24 €	255.12 €	251.03 €	245.12 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	80 Mbps	343.81 €	312.21 €	294.98 €	274.44 €	270.11 €	257.19 €	264.37 €	259.00 €	251.52 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	90 Mbps	366.47 €	330.32 €	310.34 €	286.68 €	281.25 €	266.14 €	273.63 €	266.97 €	257.92 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	100 Mbps	389.12 €	348.42 €	325.71 €	298.93 €	292.39 €	275.09 €	282.88 €	274.93 €	264.32 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	150 Mbps	502.42 €	438.96 €	402.53 €	360.17 €	348.09 €	319.85 €	329.15 €	314.77 €	296.32 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	200 Mbps	615.71 €	529.50 €	479.34 €	421.40 €	403.80 €	364.61 €	375.42 €	354.62 €	328.33 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	250 Mbps	729.01 €	620.04 €	556.16 €	482.64 €	459.50 €	409.37 €	421.69 €	394.46 €	360.33 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	300 Mbps	842.30 €	710.58 €	632.98 €	543.87 €	515.20 €	454.13 €	467.96 €	434.30 €	392.33 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	350 Mbps	955.59 €	801.12 €	709.80 €	605.11 €	570.91 €	498.89 €	514.23 €	474.14 €	424.33 €

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότη ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	400 Mbps	1,068.89 €	891.66 €	786.62 €	666.34 €	626.61 €	543.65 €	560.50 €	513.98 €	456.34 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	450 Mbps	1,182.18 €	982.20 €	863.44 €	727.58 €	682.31 €	588.41 €	606.77 €	553.82 €	488.34 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	500 Mbps	1,295.47 €	1,072.74 €	940.26 €	788.81 €	738.02 €	633.17 €	653.04 €	593.66 €	520.34 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	600 Mbps	1,522.06 €	1,253.82 €	1,093.90 €	911.28 €	849.42 €	722.68 €	745.58 €	673.34 €	584.35 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	800 Mbps	1,975.24 €	1,615.97 €	1,401.18 €	1,156.23 €	1,072.24 €	901.72 €	930.66 €	832.70 €	712.36 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	1000 Mbps	2,428.41 €	1,978.13 €	1,708.46 €	1,401.17 €	1,295.05 €	1,080.76 €	1,115.74 €	992.06 €	840.37 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	1500 Mbps	3,281.94 €	2,663.94 €	2,295.50 €	1,868.43 €	1,720.01 €	1,425.03 €	1,473.38 €	1,301.76 €	1,091.15 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	2000 Mbps	4,321.74 €	3,496.14 €	3,003.30 €	2,432.42 €	2,233.02 €	1,838.18 €	1,901.06 €	1,670.59 €	1,388.10 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	2500 Mbps	5,361.54 €	4,328.34 €	3,711.11 €	2,996.41 €	2,746.03 €	2,251.33 €	2,328.74 €	2,039.43 €	1,685.05 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	3000 Mbps	6,401.34 €	5,160.54 €	4,418.92 €	3,560.39 €	3,259.04 €	2,664.48 €	2,756.42 €	2,408.27 €	1,982.00 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	4000 Mbps	8,480.94 €	6,824.94 €	5,834.54 €	4,688.37 €	4,285.06 €	3,490.78 €	3,611.78 €	3,145.94 €	2,575.89 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	5000 Mbps	10,560.54 €	8,489.34 €	7,250.16 €	5,816.35 €	5,311.08 €	4,317.09 €	4,467.14 €	3,883.61 €	3,169.78 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	7000 Mbps	14,719.74 €	11,818.13 €	10,081.40 €	8,072.31 €	7,363.12 €	5,969.69 €	6,177.86 €	5,358.95 €	4,357.57 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	10000 Mbps	20,958.55 €	16,811.33 €	14,328.26 €	11,456.24 €	10,441.18 €	8,448.60 €	8,743.94 €	7,571.96 €	6,139.25 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 3 (από 101 έως 200 km)	100 Gbps	0.00 €	0.00 €	0.00 €	52,200.21 €	48,116.04 €	38,780.16 €	41,473.01 €	37,037.29 €	29,847.16 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	1 Mbps	200.61 €	206.28 €	211.93 €	216.68 €	222.18 €	227.64 €	233.42 €	239.37 €	245.48 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	2 Mbps	203.83 €	209.25 €	214.75 €	218.84 €	224.24 €	229.50 €	235.17 €	241.01 €	246.97 €



Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότη ητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	4 Mbps	210.27 €	215.21 €	220.40 €	223.16 €	228.37 €	233.22 €	238.68 €	244.29 €	249.96 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	6 Mbps	216.71 €	221.17 €	226.05 €	227.48 €	232.50 €	236.94 €	242.18 €	247.57 €	252.94 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	8 Mbps	223.15 €	227.13 €	231.70 €	231.80 €	236.63 €	240.66 €	245.69 €	250.85 €	255.93 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	10 Mbps	229.58 €	233.08 €	237.35 €	236.12 €	240.76 €	244.39 €	249.20 €	254.13 €	258.92 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	15 Mbps	245.68 €	247.97 €	251.48 €	246.91 €	251.09 €	253.69 €	257.96 €	262.33 €	266.38 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	20 Mbps	261.78 €	262.87 €	265.60 €	257.71 €	261.41 €	262.99 €	266.73 €	270.52 €	273.85 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	25 Mbps	277.88 €	277.76 €	279.73 €	268.50 €	271.74 €	272.30 €	275.49 €	278.72 €	281.31 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	30 Mbps	293.98 €	292.65 €	293.85 €	279.30 €	282.07 €	281.60 €	284.26 €	286.92 €	288.78 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	35 Mbps	310.07 €	307.54 €	307.98 €	290.09 €	292.39 €	290.90 €	293.02 €	295.12 €	296.24 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	40 Mbps	326.17 €	322.43 €	322.11 €	300.89 €	302.72 €	300.21 €	301.79 €	303.31 €	303.71 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	45 Mbps	342.27 €	337.32 €	336.23 €	311.68 €	313.04 €	309.51 €	310.56 €	311.51 €	311.17 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	50 Mbps	358.37 €	352.22 €	350.36 €	322.48 €	323.37 €	318.81 €	319.32 €	319.71 €	318.64 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	60 Mbps	390.56 €	382.00 €	378.61 €	344.07 €	344.02 €	337.42 €	336.85 €	336.10 €	333.57 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	70 Mbps	422.76 €	411.78 €	406.86 €	365.66 €	364.67 €	356.03 €	354.38 €	352.50 €	348.50 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	80 Mbps	454.95 €	441.57 €	435.11 €	387.25 €	385.32 €	374.63 €	371.91 €	368.89 €	363.43 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	90 Mbps	487.15 €	471.35 €	463.36 €	408.84 €	405.98 €	393.24 €	389.45 €	385.28 €	378.36 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	100 Mbps	519.34 €	501.13 €	491.61 €	430.43 €	426.63 €	411.85 €	406.98 €	401.68 €	393.29 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	150 Mbps	680.32 €	650.05 €	632.86 €	538.38 €	529.89 €	504.88 €	494.63 €	483.65 €	467.94 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	200 Mbps	841.30 €	798.97 €	774.12 €	646.33 €	633.15 €	597.92 €	582.29 €	565.62 €	542.59 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	250 Mbps	1,002.28 €	947.89 €	915.37 €	754.28 €	736.40 €	690.95 €	669.95 €	647.59 €	617.25 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	300 Mbps	1,163.26 €	1,096.81 €	1,056.62 €	862.23 €	839.66 €	783.99 €	757.60 €	729.57 €	691.90 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	350 Mbps	1,324.23 €	1,245.73 €	1,197.88 €	970.18 €	942.92 €	877.02 €	845.26 €	811.54 €	766.55 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 ( >200 km)	400 Mbps	1,485.21 €	1,394.65 €	1,339.13 €	1,078.14 €	1,046.18 €	970.05 €	932.92 €	893.51 €	841.20 €

Ζώνη Απόστασης	Χωρητικότητα	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	450 Mbps	1,646.19 €	1,543.56 €	1,480.38 €	1,186.09 €	1,149.44 €	1,063.09 €	1,020.57 €	975.48 €	915.86 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	500 Mbps	1,807.17 €	1,692.48 €	1,621.63 €	1,294.04 €	1,252.70 €	1,156.12 €	1,108.23 €	1,057.45 €	990.51 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	600 Mbps	2,129.12 €	1,990.32 €	1,904.14 €	1,509.94 €	1,459.22 €	1,342.19 €	1,283.54 €	1,221.40 €	1,139.81 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	800 Mbps	2,773.03 €	2,585.99 €	2,469.15 €	1,941.75 €	1,872.25 €	1,714.33 €	1,634.17 €	1,549.29 €	1,438.42 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	1000 Mbps	3,416.94 €	3,181.67 €	3,034.17 €	2,373.55 €	2,285.29 €	2,086.47 €	1,984.79 €	1,877.17 €	1,737.03 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	1500 Mbps	4,725.92 €	4,397.52 €	4,193.49 €	3,259.67 €	3,133.31 €	2,854.66 €	2,711.93 €	2,560.36 €	2,362.66 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	2000 Mbps	6,235.42 €	5,795.59 €	5,521.62 €	4,274.72 €	4,104.37 €	3,730.95 €	3,538.68 €	3,334.57 €	3,068.88 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	2500 Mbps	7,744.93 €	7,193.66 €	6,849.75 €	5,289.77 €	5,075.44 €	4,607.24 €	4,365.44 €	4,108.78 €	3,775.11 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	3000 Mbps	9,254.44 €	8,591.73 €	8,177.88 €	6,304.82 €	6,046.50 €	5,483.54 €	5,192.19 €	4,882.98 €	4,481.33 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	4000 Mbps	12,273.46 €	11,387.88 €	10,834.14 €	8,334.92 €	7,988.63 €	7,236.12 €	6,845.70 €	6,431.40 €	5,893.78 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	5000 Mbps	15,292.47 €	14,184.03 €	13,490.40 €	10,365.02 €	9,930.76 €	8,988.71 €	8,499.21 €	7,979.82 €	7,306.23 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	7000 Mbps	21,330.51 €	19,776.32 €	18,802.92 €	14,425.21 €	13,815.02 €	12,493.88 €	11,806.23 €	11,076.65 €	10,131.12 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	10000 Mbps	30,387.56 €	28,164.75 €	26,771.70 €	20,515.51 €	19,641.41 €	17,751.64 €	16,766.76 €	15,721.90 €	14,368.47 €
Υπεραστικά Κυκλώματα Ζώνη 4 (>200 km)	100 Gbps	0.00 €	0.00 €	0.00 €	97,686.55 €	94,820.10 €	86,279.69 €	84,275.77 €	81,574.47 €	74,922.87 €

### 6.3 Τιμές χονδρικής αναλογικών κυκλωμάτων

Στο παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι τιμές του μηνιαίου τέλους για τις υπηρεσίες αναλογικών κυκλωμάτων (Analogue Circuits) που προκύπτουν από το μοντέλο ανά ποιότητα (M1020-25 και M1040) και πλήθος συρμάτων της γραμμής, δηλαδή δύο (2w) ή τεσσάρων (4w). Επιπλέον, τα τέλη υπολογίζονται από το άθροισμα του σταθερού μηνιαίου τέλους ανά άκρο (Fixed per End) συν το μεταβλητό τέλος ανά χιλιόμετρο (Variable per km) από 0 έως 35 km.



**Πίνακας 21. Μηνιαίο τέλος αναλογικών κυκλωμάτων ανά ποιότητα**

Ποιότητα	Τύπο τέλους	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>M1020-25 2w</b>	Σταθερό τέλος ανά άκρο	72.40 €	74.53 €	77.57 €	80.14 €	83.89 €	87.79 €	92.22 €	97.39 €	77.36 €
<b>M1020-25 2w</b>	Μεταβλητό τέλος ανα km	0.48 €	0.49 €	0.50 €	0.51 €	0.53 €	0.54 €	0.55 €	0.57 €	0.58 €
<b>M1040 2w</b>	Σταθερό τέλος ανά άκρο	72.40 €	74.53 €	77.57 €	80.14 €	83.89 €	87.79 €	92.22 €	97.39 €	77.36 €
<b>M1040 2w</b>	Μεταβλητό τέλος ανα km	0.54 €	0.56 €	0.57 €	0.59 €	0.60 €	0.61 €	0.63 €	0.64 €	0.66 €
<b>M1020-25 4w</b>	Σταθερό τέλος ανά άκρο	144.80 €	149.05 €	155.13 €	160.28 €	167.77 €	175.58 €	184.44 €	194.79 €	154.72 €
<b>M1020-25 4w</b>	Μεταβλητό τέλος ανα km	0.95 €	0.98 €	1.00 €	1.03 €	1.05 €	1.08 €	1.10 €	1.13 €	1.16 €
<b>M1040 4w</b>	Σταθερό τέλος ανά άκρο	144.80 €	149.05 €	155.13 €	160.28 €	167.77 €	175.58 €	184.44 €	194.79 €	154.72 €
<b>M1040 4w</b>	Μεταβλητό τέλος ανα km	1.09 €	1.12 €	1.15 €	1.17 €	1.20 €	1.23 €	1.26 €	1.29 €	1.32 €

#### 6.4 Τελικές τιμές εφάπαξ υπηρεσιών

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι τελικές εφάπαξ τιμές για τα πέντε πρώτα έτη. Στα επισυναπτόμενα μοντέλο υπάρχουν οι τιμές για όλα τα έτη.

**Πίνακας 22. Εφάπαξ τέλη**

Εργασίες	Ποσοστό επί του εφάπαξ τέλους που πρέπει να χρεωθεί σε περίπτωση ακύρωσης	2025	2026	2027	2028	2029
		Πληθωρισμός				
Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα από άκρο σε άκρο (Point to point)		<b>2.10%</b>	<b>2.00%</b>	<b>1.90%</b>	<b>1.90%</b>	<b>1.90%</b>
Κόστος σύνδεσης/μεταφοράς αναλογικού κυκλώματος M1020-25 2w ανά άκρο	50%	275.01 €	280.78 €	286.40 €	291.84 €	297.38 €
Κόστος σύνδεσης/μεταφοράς αναλογικού κυκλώματος M1040 2w ανά άκρο	50%	275.01 €	280.78 €	286.40 €	291.84 €	297.38 €

Εργασίες	Ποσοστό επί του εφάπαξ τέλους που πρέπει να χρεωθεί σε περίπτωση ακύρωσης	2025	2026	2027	2028	2029
		Πληθωρισμός				
Κόστος σύνδεσης/μεταφοράς αναλογικού κυκλώματος M1020-25 4w ανά άκρο	50%	550.01 €	561.56 €	572.79 €	583.68 €	594.77 €
Κόστος σύνδεσης/μεταφοράς αναλογικού κυκλώματος M1040 4w ανά άκρο	50%	550.01 €	561.56 €	572.79 €	583.68 €	594.77 €
Υπηρεσίες Ethernet						
Τέλος Ενεργοποίησης οπτικής πρόσβασης Ethernet	50%	319.09 €	325.79 €	332.30 €	338.62 €	345.05 €
Τέλος Ενεργοποίησης/Μεταφοράς Πρόσβασης Ethernet Τεχνολογίας SHDSL	50%	136.04 €	138.90 €	141.68 €	144.37 €	147.11 €
Τέλος Ενεργοποίησης Πρόσβασης Ethernet Τεχνολογίας Συμμετρικού DSL	50%	136.04 €	138.90 €	141.68 €	144.37 €	147.11 €
Τέλος Ενεργοποίησης Πρόσβασης Ethernet από Φ/Σ-ΦΥΠ-ΑΣ	50%	489.33 €	499.60 €	509.60 €	519.28 €	529.14 €
Τέλος Ενεργοποίησης Ασύρματης Πρόσβασης Ethernet	50%	323.88 €	330.68 €	337.30 €	343.70 €	350.23 €
Τέλος Ενεργοποίησης Κυκλώματος Ethernet - EVC	50%	145.69 €	148.75 €	151.72 €	154.60 €	157.54 €
Τέλος Μεταβολής Ταχύτητας Κυκλώματος Ethernet – EVC		125.34 €	127.98 €	130.53 €	133.01 €	135.54 €
Τέλος Ενεργοποίησης Προστασίας Διπλής Όδευσης		254.54 €	259.89 €	265.09 €	270.12 €	275.26 €
Τέλος Ενεργοποίησης Προστασίας Διπλής Εισαγωγής		186.20 €	190.11 €	193.91 €	197.60 €	201.35 €
Τέλος άσκοπης μετάβασης Συνεργείου για την άρση βλάβης Ethernet		123.88 €	126.48 €	129.01 €	131.46 €	133.96 €
Τέλος άσκοπης μετάβασης Συνεργείου για την παράδοση/παραλαβή υπηρεσιών Ethernet		21.75 €	22.20 €	22.65 €	23.08 €	23.52 €
Τέλος άσκοπης απασχόλησης Συνεργείου για την άρση βλάβης Ethernet		32.33 €	33.01 €	33.67 €	34.31 €	34.96 €
Τέλος μεταφοράς πρόσβασης/προστασίας με χρήση ίδιου φορέα		το 50% του αντίστοιχου εφάπαξ τέλους ενεργοποίησης.				
Τέλος μεταφοράς πρόσβασης/προστασίας σε νέο φορέα		το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης.				
Τέλος αλλαγής χωρητικότητας πρόσβασης/προστασίας με χρήση ίδιας τεχνολογίας		το 50% του αντίστοιχου εφάπαξ τέλους ενεργοποίησης.				
Τέλος μετατροπής τεχνολογίας πρόσβασης		το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης.				
Τέλος Απόρριψης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Οπτικής Πρόσβασης Ethernet (οπτική ίνα έως 10Gbps)		371.12 €	378.91 €	386.49 €	393.83 €	401.32 €
Τέλος Απόρριψης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Ασύρματης Πρόσβασης Ethernet (έως 1Gbps, Μετακινήσεις ξηράς μέχρι 200km - Ζώνη 1)		371.12 €	378.91 €	386.49 €	393.83 €	401.32 €
Τέλος Απόρριψης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Ασύρματης Πρόσβασης Ethernet (έως 1Gbps, Μετακινήσεις ξηράς πέραν των 200km, Ζώνη 2)		957.61 €	977.72 €	997.27 €	1,016.22 €	1,035.53 €

Εργασίες	Ποσοστό επί του εφάπαξ τέλους που πρέπει να χρεωθεί σε περίπτωση ακύρωσης	2025	2026	2027	2028	2029
		Πληθωρισμός				
Τέλος Απόρριψης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Ασύρματης Πρόσβασης Ethernet (έως 1Gbps, Μετακινήσεις σε Νησιά, Ζώνη 3)		1,010.23 €	1,031.44 €	1,052.07 €	1,072.06 €	1,092.43 €
Τέλος άσκοπης μετάβασης κατά την τεχνοοικονομική προσφορά ασύρματης πρόσβασης		50% του αντίστοιχου τέλους Απόρριψης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Πρόσβασης Ethernet.				
Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης/Μεταβολής		50% του αντίστοιχου εφάπαξ τέλους ενεργοποίησης/μεταβολής + Τέλος Απόρριψης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης.				